Firmato digitalmente da:
MANSI VINCENZA
Firmato il 30/01/2024 11:41
Seriale Certificato: 418121
Valido dal 11/05/2021 al 11/05/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al merito civile e militare
Citta' della Disfida

AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 350 OSSARI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE

TAVOLA

S8

PROGETTO ESECUTIVO

STRUTTURE
TABULATI DI CALCOLO

PROGETTAZIONE
Gruppo di lavoro

ING. VINCENZA MANSI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ING. VINCENZA MANSI

PROGETTAZIONE SICUREZZA

ING. VINCENZA MANSI

DATA NOVEMBRE 2023 AGGIORNATA

ARCHIVIO CA_____A____C____

RAPP.	1 :	10	20	50	100	200	250	500	1000	2500	5000	10000	25000	50000

R E L A Z I O N E D I C A L C O L O

Sono illustrati con la presente i risultati dei calcoli che riguardano il progetto delle armature, la verifica delle tensioni di lavoro dei materiali e del terreno.

• NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I calcoli sono condotti nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolare, la normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo, verifica e progettazione è costituita dalle *Norme Tecniche per le Costruzioni*, emanate con il D.M. 17/01/2018 pubblicato nel suppl. 8 G.U. 42 del 20/02/2018, nonché la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 21 Gennaio 2019, n. 7 "*Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni*".

• METODI DI CALCOLO

I metodi di calcolo adottati per il calcolo sono i seguenti:

1) Per i carichi statici: *METODO DELLE DEFORMAZIONI*;

2) Per i carichi sismici: metodo dell'*ANALISI MODALE* o dell'*ANALISI SISMICA STATICA EQUIVALENTE*.

Per lo svolgimento del calcolo si è accettata l'ipotesi che, in corrispondenza dei piani sismici, i solai siano infinitamente rigidi nel loro piano e che le masse ai fini del calcolo delle forze di piano siano concentrate alle loro quote.

• CALCOLO SPOSTAMENTI E CARATTERISTICHE

II calcolo degli spostamenti e delle caratteristiche viene effettuato con il metodo degli elementi finiti (**F.E.M.**).

Possono essere inseriti due tipi di elementi:

1) Elemento monodimensionale asta (*beam*) che unisce due nodi aventi ciascuno 6 gradi di libertà. Per maggiore precisione di calcolo, viene tenuta in conto anche la deformabilità a taglio e quella assiale di questi elementi. Queste aste, inoltre, non sono considerate flessibili da nodo a nodo ma hanno sulla parte iniziale e finale due tratti infinitamente rigidi formati dalla parte di trave inglobata nello spessore del pilastro; questi tratti rigidi forniscono al nodo una dimensione reale.

2) L'elemento bidimensionale shell (*quad*) che unisce quattro nodi nello spazio. Il suo comportamento è duplice, funziona da lastra per i carichi agenti sul suo piano, da piastra per i carichi ortogonali.

Assemblate tutte le matrici di rigidezza degli elementi in quella della struttura spaziale, la risoluzione del sistema viene perseguita tramite il *metodo di Cholesky*.

Ai fini della risoluzione della struttura, gli spostamenti X e Y e le rotazioni attorno l'asse verticale Z di tutti i nodi che giacciono su di un impalcato dichiarato rigido sono mutuamente vincolati.

• RELAZIONE SUI MATERIALI

Le caratteristiche meccaniche dei materiali sono descritti nei tabulati riportati nel seguito per ciascuna tipologia di materiale utilizzato.

• ANALISI SISMICA STATICA

L'analisi sismica statica è stata svolta imponendo, come da normativa, un sistema di forze orizzontali parallele alle direzioni ipotizzate come ingresso del sisma. Tali forze che sono calcolate mediante l'espressione:

$$F_i = S_d(T_1) \times W \times \frac{L}{g} \times \frac{z_i \times W_i}{\sum z_j \times W_j}$$

dove:

F_i è la forza da applicare al nodo *i*

$S_d(T_1)$ è l'ordinata dello spettro di risposta di progetto

W è il peso sismico complessivo della costruzione

L è un coefficiente pari a 0,85 se l'edificio ha meno di tre piani e se $T_1 < T_c$, pari ad 1,0 negli altri casi

g è l'accelerazione di gravità

W_i e W_j sono i pesi delle masse sismiche ai nodi i e j

z_i e z_j sono le altezze dei nodi i e j rispetto alle fondazioni

Tali forze sono applicate in corrispondenza dei baricentri delle masse di piano.

Le forze orizzontali così calcolate vengono ripartite fra gli elementi irrigidenti (pilastri e pareti di taglio), ipotizzando i solai dei piani sismici infinitamente rigidi assialmente.

I valori delle sollecitazioni sismiche sono combinate linearmente (in somma e in differenza) con quelle per carichi statici e con il 30% di quelle del sisma ortogonale per ottenere le sollecitazioni di verifica.

Gli angoli delle direzioni di ingresso dei sismi sono valutati rispetto all'asse X del sistema di riferimento globale.

- **VERIFICHE**

Le verifiche, svolte secondo il metodo degli stati limite ultimi e di esercizio, si ottengono inviluppando tutte le condizioni di carico prese in considerazione.

In fase di verifica è stato differenziato l'elemento trave dall'elemento pilastro. Nell'elemento trave le armature sono disposte in modo asimmetrico, mentre nei pilastri sono sempre disposte simmetricamente.

Per l'elemento trave, l'armatura si determina suddividendola in cinque conci in cui l'armatura si mantiene costante, valutando per tali conci le massime aree di armatura superiore ed inferiore richieste in base ai momenti massimi riscontrati nelle varie combinazioni di carico esaminate. Lo stesso criterio è stato adottato per il calcolo delle staffe.

Anche l'elemento pilastro viene scomposto in cinque conci in cui l'armatura si mantiene costante. Vengono però riportate le armature massime richieste nella metà superiore (testa) e inferiore (piede).

La fondazione su travi rovesce è risolta contemporaneamente alla sovrastruttura tenendo in conto sia la rigidezza flettente che quella torcente, utilizzando per l'analisi agli elementi finiti l'elemento asta su suolo elastico alla *Winkler*.

Le travate possono incrociarsi con angoli qualsiasi e avere dei disassamenti rispetto ai pilastri su cui si appoggiano.

La ripartizione dei carichi, data la natura matriciale del calcolo, tiene automaticamente conto della rigidezza relativa delle varie travate
convergenti su ogni nodo.

Le verifiche per gli elementi bidimensionali (setti) vengono effettuate sovrapponendo lo stato tensionale del comportamento a lastra e di quello a piastra. Vengono calcolate le armature delle due facce dell'elemento bidimensionale disponendo i ferri in due direzioni ortogonali.

- **DIMENSIONAMENTO MINIMO DELLE ARMATURE.**

Per il calcolo delle armature sono stati rispettati i minimi di legge di seguito riportati:

TRAVI:

Area minima delle staffe pari a 1.5*b mmq/ml, essendo b lo spessore minimo dell'anima misurato in mm, con passo non maggiore di 0,8 dell'altezza utile e con un minimo di 3 staffe al metro. In prossimità degli appoggi o di carichi concentrati per una lunghezza pari all' altezza utile della sezione, il passo minimo sarà 12 volte il diametro minimo dell'armatura longitudinale.

Armatura longitudinale in zona tesa ≥ 0,15% della sezione di calcestruzzo. Alle estremità è disposta una armatura inferiore minima che possa assorbire, allo stato limite ultimo, uno sforzo di trazione uguale al taglio.

In zona sismica, nelle zone critiche il passo staffe è non superiore al minimo di:

- un quarto dell'altezza utile della sezione trasversale;
- 175 mm e 225 mm, rispettivamente per CDA e CDB;
- 6 volte e 8 volte il diametro minimo delle barre longitudinali considerate ai fini delle verifiche, rispettivamente per CDA e CDB;
- 24 volte il diametro delle armature trasversali.

Le zone critiche si estendono, per CDB e CDA, per una lunghezza pari rispettivamente a 1 e 1,5 volte l'altezza della sezione della trave, misurata a partire dalla faccia del nodo trave-pilastro. Nelle zone critiche della trave il rapporto fra l'armatura compressa e quella tesa è maggiore o uguale a 0,5.

PILASTRI:

Armatura longitudinale compresa fra 0,3% e 4% della sezione effettiva e non minore di 0,10*Ned/fyd;

Barre longitudinali con diametro ≥ 12 mm;

Diametro staffe ≥ 6 mm e comunque ≥ 1/4 del diametro max delle barre longitudinali, con interasse non maggiore di 30 cm.

In zona sismica l'armatura longitudinale è almeno pari all'1% della sezione effettiva; il passo delle staffe di contenimento è non superiore alla più piccola delle quantità seguenti:

- 1/3 e 1/2 del lato minore della sezione trasversale, rispettivamente per CDA e CDB;
- 125 mm e 175 mm, rispettivamente per CDA e CDB;
- 6 e 8 volte il diametro delle barre longitudinali che collegano, rispettivamente per CDA e CDB.

- **SISTEMI DI RIFERIMENTO**

1) SISTEMA GLOBALE DELLA STRUTTURA SPAZIALE

Il sistema di riferimento globale è costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali (O-XYZ) dove l'asse Z rappresenta l'asse verticale rivolto verso l'alto. Le rotazioni sono considerate positive se concordi con gli assi vettori:

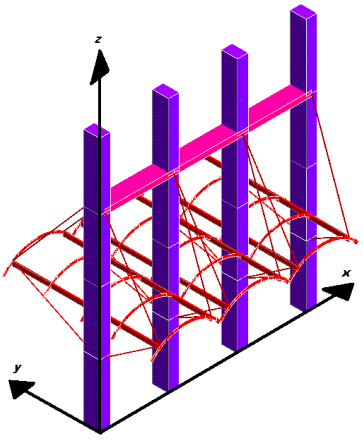

2) SISTEMA LOCALE DELLE ASTE

Il sistema di riferimento locale delle aste, inclinate o meno, è costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali che ha l'asse Z coincidente con l'asse longitudinale dell'asta ed orientamento dal nodo iniziale al nodo finale, gli assi X ed Y sono orientati come nell'archivio delle sezioni:

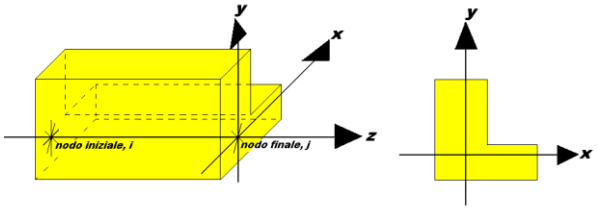

3) SISTEMA LOCALE DELL'ELEMENTO SHELL

Il sistema di riferimento locale dell'elemento shell è costituito da una terna destra di assi cartesiani ortogonali che ha l'asse X coincidente con la direzione fra il primo ed il secondo nodo di input, l'asse Y giacente nel piano dello shell e l'asse Z in direzione dello spessore:

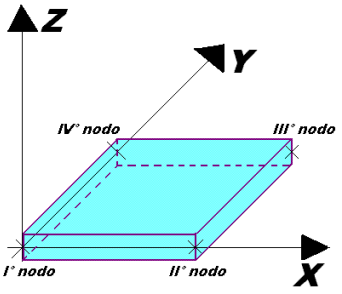

- **UNITÀ DI MISURA**

Si adottano le seguenti unità di misura:

[lunghezze]	= m
[forze]	= kgf / daN
[tempo]	= sec
[temperatura]	= °C

- **CONVENZIONI SUI SEGNI**

I carichi agenti sono:

1) Carichi e momenti distribuiti lungo gli assi coordinati;

2) Forze e coppie nodali concentrate sui nodi.

Le forze distribuite sono da ritenersi positive se concordi con il sistema di riferimento locale dell'asta, quelle concentrate sono positive se concordi con il sistema di riferimento globale.

I gradi di libertà nodali sono gli omologhi agli enti forza, e quindi sono definiti positivi se concordi a questi ultimi.

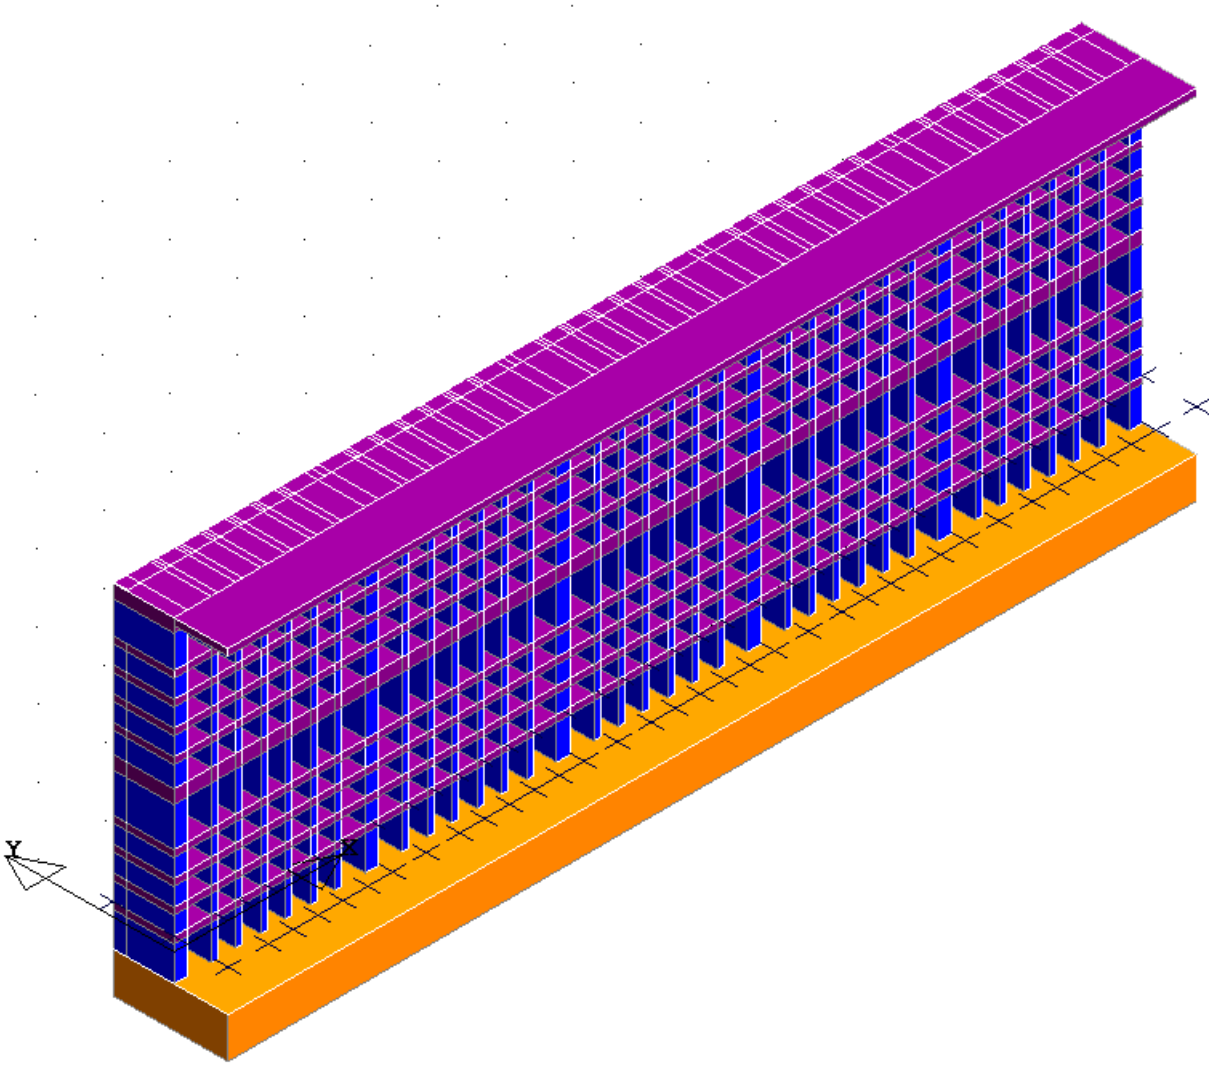

Modellazione strutturale 3D

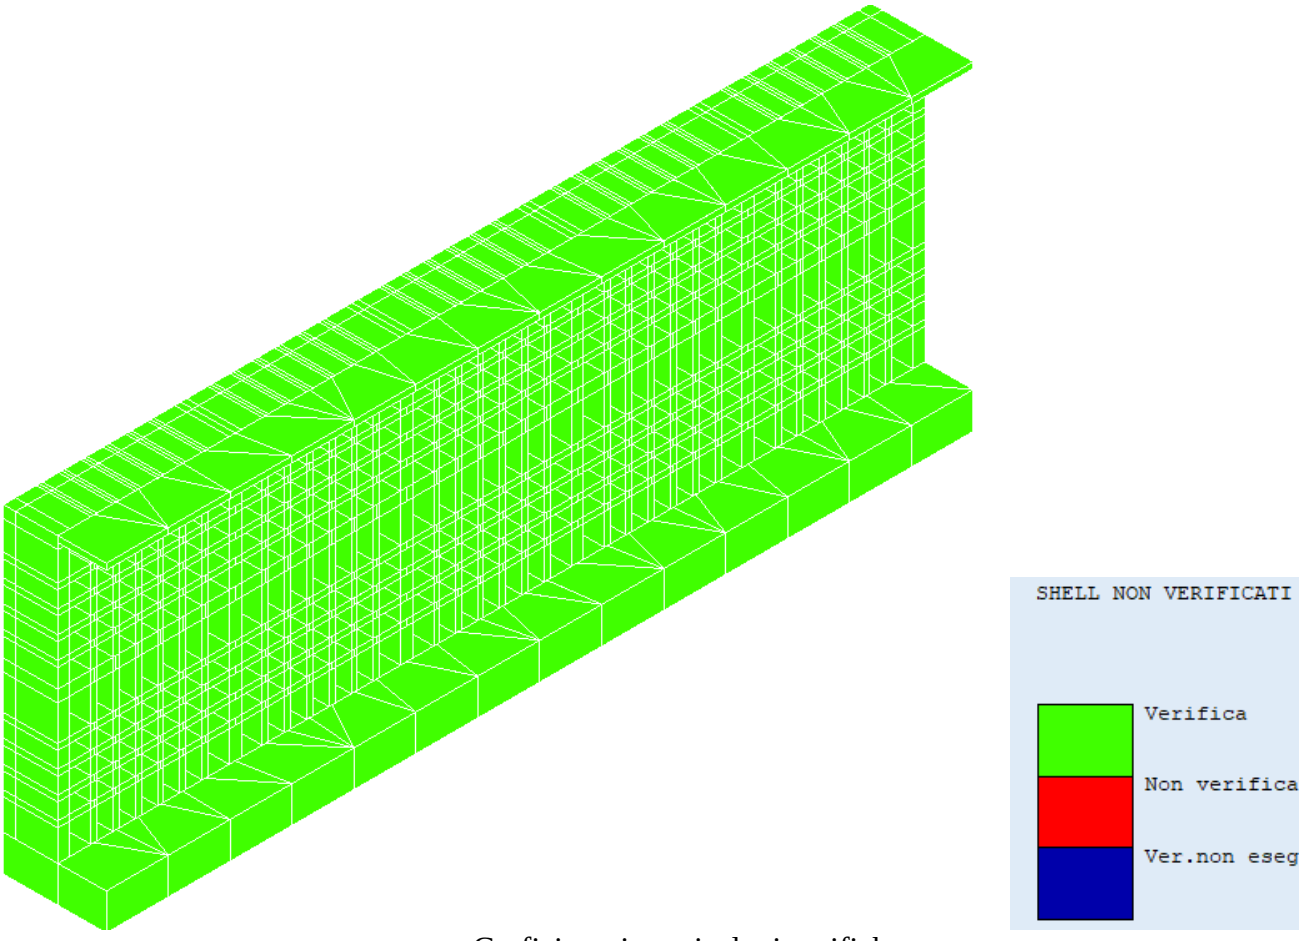

Graficizzazione risultati verifiche

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dell'archivio materiali.

Materiale N.ro	:	*Numero identificativo del materiale in esame*
Densità	:	*Peso specifico del materiale*
Ex * 1E3	:	*Modulo elastico in direzione x moltiplicato per 10 al cubo*
Ni.x	:	*Coefficiente di Poisson in direzione x*
Alfa.x	:	*Coefficiente di dilatazione termica in direzione x*
Ey * 1E3	:	*Modulo elastico in direzione y moltiplicato per 10 al cubo*
Ni.y	:	*Coefficiente di Poisson in direzione y*
Alfa.y	:	*Coefficiente di dilatazione termica in direzione y*
E11 * 1E3	:	*Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 1a riga - 1a colonna*
E12 * 1E3	:	*Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 1a riga - 2a colonna*
E13 * 1E3	:	*Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 1a riga - 3a colonna*
E22 * 1E3	:	*Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 2a riga - 2a colonna*
E23 * 1E3	:	*Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 2a riga - 3a colonna*
E33 * 1E3	:	*Elemento della matrice elastica moltiplicato per 10 al cubo, 3a riga - 3a colonna*

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dell'archivio shell.

Sezione N.ro : *Numero identificativo dell'archivio sezioni (dal numero 601 in poi)*

Spessore : *Spessore dell'elemento*

Base foro : *Base di un eventuale foro sull'elemento (zero nel caso in cui il foro non sia presente)*

Altezza foro : *Altezza di un eventuale foro sull'elemento (zero nel caso in cui il foro non sia presente)*

Codice : *Codice identificativo della posizione del foro (1 = al centro; 0 = qualunque posizione)*

Ascissa foro : *Ascissa dello spigolo inferiore sinistro del foro*

Ordinata foro : *Ordinata dello spigolo inferiore sinistro del foro*

Tipo mater. : *Numero di archivio dei materiali shell*

Tipo elem. : *Schematizzazione dell'elemento a livello di calcolo:*

0 *= Lastra – Piastra*
1 *= Lastra*
2 *= Piastra*

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle riassuntive dei criteri di progetto per le aste in elevazione, per quelle di fondazione, per i pilastri e per i setti.

Crit.N.ro : *Numero indicativo del criterio di progetto*
Elem. : *Tipo di elemento strutturale*
%Rig.Tors. : *Percentuale di rigidezza torsionale*
Mod. E : *Modulo di elasticità normale*
Poisson : *Coefficiente di Poisson*
Sgmc : *Tensione massima di esercizio del calcestruzzo*
tauc0 : *Tensione tangenziale minima*
tauc1 : *Tensione tangenziale massima*
Sgmf : *Tensione massima di esercizio dell'acciaio*
Om. : *Coefficiente di omogeneizzazione*
Gamma : *Peso specifico del materiale*
Copristaffa : *Distanza tra il lembo esterno della staffa ed il lembo esterno della sezione in calcestruzzo*
Fi min. : *Diametro minimo utilizzabile per le armature longitudinali*
Fi st. : *Diametro delle staffe*
Lar. st. : *Larghezza massima delle staffe*
Psc : *Passo di scansione per i diagrammi delle caratteristiche*
Pos.pol. : *Numero di posizioni delle armature per la verifica di sezioni poligonali*
D arm. : *Passo di incremento dell'armatura per la verifica di sezioni poligonali*
Iteraz. : *Numero massimo di iterazioni per la verifica di sezioni poligonali*
Def. Tag. : *Deformabilità a taglio (si, no)*
%Scorr.Staf. : *Percentuale di scorrimento da far assorbire alle staffe*
P.max staffe : *Passo massimo delle staffe*
P.min.staffe : *Passo minimo delle staffe*
tMt min. : *Tensione di torsione minima al di sotto del quale non si arma a torsione*
Ferri parete : *Presenza di ferri di parete a taglio*
Ecc.lim. : *Eccentricità M/N limite oltre la quale la verifica viene effettuata a flessione pura*
Tipo ver. : *Tipo di verifica (0 = solo Mx; 1 = Mx e My separate; 2 = deviata)*
Fl.rett. : *Flessione retta forzata per sezioni dissimmetriche ma simmetrizzabili (0 = no; 1 = si)*
Den.X pos. : *Denominatore della quantità q*l*l per determinare il momento Mx minimo per la copertura del diagramma positivo*
Den.X neg. : *Denominatore della quantità q*l*l per determinare il momento Mx minimo per la copertura del diagramma negativo*
Den.Y pos. : *Denominatore della quantità q*l*l per determinare il momento My minimo per la copertura del diagramma positivo*
Den.Y neg. : *Denominatore della quantità q*l*l per determinare il momento My minimo per la copertura del diagramma negativo*
%Mag.car. : *Percentuale di maggiorazione dei carichi statici della prima combinazione di carico*
%Rid.Plas : *Rapporto tra i momenti sull'estremo della trave M*(ij)/M(ij), dove:*
- M(ij)=Momento DOPO la ridistribuzione plastica*
- M(ij)=Momento PRIMA della ridistribuzione plastica
Linear. : *Coefficiente descrittivo del comportamento dell'asta:*
1 = comportamento lineare sia a trazione che a compressione
2 = comportamento non lineare sia a trazione che a compressione.
3 = comportamento lineare solo a trazione.
4 = comportamento non lineare solo a trazione.
5 = comportamento lineare solo a compressione.
6 = comportamento non lineare solo a compressione.
Appesi : *Flag di disposizione del carico sull'asta (1 = appeso, cioè applicato all'intradosso; 0 = non appeso, cioè applicato all'estradosso)*
Min. T/sigma : *Verifica minimo T/sigma (1 = si; 0 = no)*
Verif.Alette : *Verifica alette travi di fondazione (1 = si; 0 = no)*
Kwinkl. : *Costante di sottofondo del terreno*

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nelle tabelle riassuntive dei criteri di progetto per le verifiche agli stati limite.

Cri.Nro	:	*Numero identificativo del criterio di progetto*
Tipo Elem.	:	*Tipo di elemento: trave di elevazione, trave di fondazione, pilastro, setto, setto elastico ("SHela")*
fck	:	*Resistenza caratteristica del calcestruzzo*
fcd	:	*Resistenza di calcolo del calcestruzzo*
rcd	:	*Resistenza di calcolo a flessione del calcestruzzo (massimo del diagramma parabola rettangolo)*
fyk	:	*Resistenza caratteristica dell'acciaio*
fyd	:	*Resistenza di calcolo dell'acciaio*
Ey	:	*Modulo elastico dell'acciaio*
ec0	:	*Deformazione limite del calcestruzzo in campo elastico*
ecu	:	*Deformazione ultima del calcestruzzo*
eyu	:	*Deformazione ultima dell'acciaio*
Ac/At	:	*Rapporto dell'incremento fra l'armatura compressa e quella tesa*
Mt/Mtu	:	*Rapporto fra il momento torcente di calcolo e il momento torcente resistente ultimo del calcestruzzo al di sotto del quale non si arma a torsione*
Wra	:	*Ampiezza limite della fessura per combinazioni rare*
Wfr	:	*Ampiezza limite della fessura per combinazioni frequenti*
Wpe	:	*Ampiezza limite della fessura per combinazioni permanenti*
σc Rara	:	*Sigma massima del calcestruzzo per combinazioni rare*
σc Perm	:	*Sigma massima del calcestruzzo per combinazioni permanenti*
σf Rara	:	*Sigma massima dell'acciaio per combinazioni rare*
SpRar	:	*Rapporto fra la lunghezza dell'elemento e lo spostamento massimo per combinazioni rare*
SpPer	:	*Rapporto fra la lunghezza dell'elemento e lo spostamento massimo per combinazioni permanenti*
Coef.Visc.:	:	*Coefficiente di viscosità*

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito il significato delle simbologie usate nelle tabelle di stampa dei dati di input dei fili fissi:

- Filo : Numero del filo fisso in pianta.

- Ascissa : Ascissa.

- Ordinata : Ordinata.

Si riporta di seguito il significato delle simbologie usate nelle tabelle di stampa dei dati di input delle quote di piano:

- Quota : Numero identificativo della quota del piano.

- Altezza : Altezza dallo spiccato di fondazione.

- Tipologia : Le tipologie previste sono due:

0 = Piano sismico, ovvero piano che è sede di massa, sia strutturale che portata, che deve essere considerata ai fini del calcolo sismico. Tutti i nodi a questa quota hanno gli spostamenti orizzontali legati dalla relazione di impalcato rigido.

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dell'input piastre.

Piastra N.ro : *Numero identificativo della piastra in esame*

Filo 1 : *Numero del filo fisso su cui è stato posto il primo spigolo della piastra*

Filo 2 : *Numero del filo fisso su cui è stato posto il secondo spigolo della piastra*

Filo 3 : *Numero del filo fisso su cui è stato posto il terzo spigolo della piastra*

Filo 4 : *Numero del filo fisso su cui è stato posto il quarto spigolo della piastra*

Tipo carico : *Numero di archivio delle tipologie di carico*

Quota filo 1 : *Quota dello spigolo della piastra inserito in corrispondenza del primo filo fisso*

Quota filo 2 : *Quota dello spigolo della piastra inserito in corrispondenza del secondo filo fisso*

Quota filo 3 : *Quota dello spigolo della piastra inserito in corrispondenza del terzo filo fisso*

Quota filo 4 : *Quota dello spigolo della piastra inserito in corrispondenza del quarto filo fisso*

Tipo sezione : *Numero identificativo della sezione della piastra*

Spessore : *Spessore della piastra*

Kwinkler : *Costante di Winkler del terreno su cui poggia la piastra (zero nel caso di piastre in elevazione)*

Tipo mater. : *Numero di archivio dei materiali shell*

ARCHIVIO MATERIALI PIASTRE: MATRICE ELASTICA

Materiale N.ro	Densita' kg/mc	Ex/1E3 kg/cmq	Ni.x	Alfa.x (*1E5)	Ey/1E3 kg/cmq	Ni.y	Alfa.y (*1E5)	E11/1E3 kg/cmq	E12/1E3 kg/cmq	E13/1E3 kg/cmq	E22/1E3 kg/cmq	E23/1E3 kg/cmq	E33/1E3 kg/cmq
1	2500	315	0,20	1,00	315	0,20	1,00	328	66	0	328	0	131

ARCHIVIO SEZIONI SHELLS

Sezione N.ro	Spessore cm	Tipo Mater.	Tipo Elemento (descrizione)
601	20	1	Lastra-Piastra
602	10	1	Lastra-Piastra

ARCHIVIO TIPOLOGIE DI CARICO

Car. N.ro	Peso Strut kg/mq	Perman. NONstru kg/mq	Variabile kg/mq	Neve kg/mq	Destinaz. d'Uso	Psi 0	Psi 1	Psi 2	Anal Car. N.ro	DESCRIZIONE SINTETICA DEL TIPO DI CARICO
1	300	100	200	0	Categ. A	0,7	0,5	0,3	33	
2	0	400	80	0	Categ. H	0,0	0,0	0,0	33	piastre intermedie
3	0	100	100	48	Categ. H	0,0	0,0	0,0	33	coperture

MATERIALI SHELL IN C.A.

IDENT	%	CARATTERISTICHE					DURABILITA'			COPRIFERRO	
Mat. N.ro	Rig Fls	Classe CLS	Classe Acciaio	Mod. E kg/cmq	Pois-son	Gamma kg/mc	Tipo Ambiente	Tipo Armatura	Toll. Copr.	Setti (cm)	Piastre (cm)
1	100	C25/30	B450C	314758	0,20	2500	ORDIN. X0	POCO SENS.	0,00	2,0	2,0

MATERIALI SHELL IN C.A.

CRITERI PER IL CALCOLO AGLI STATI LIMITE ULTIMI E DI ESERCIZIO

Cri Nro	Tipo Elem	fck	fcd	rcd	fyk	ftk	fyd	Ey	ec0	ecu	eyu	At/ Ac	Mt/ Mtu	Wra mm	Wfr mm	Wpe mm	σcRar	σcPer	σfRar	Spo Rar	Spo Fre	Spo Per	Coe Vis	euk
		---------- kg/cmq ---- ---------															--- kg/cmq ---							
1	SETTI	250,0	141,0	141,0	4500	4500	3913	2100000	0,20	0,35	1,00	50			0,4	0,3	150,0	112,0	3600					

CRITERI DI PROGETTO GEOTECNICI - FONDAZIONI SUPERFICIALI E SU PALI

IDEN	CARATTER. MECCANICHE				IDEN	CARATTER. MECCANICHE				IDEN	CARATTER. MECCANICHE		
Crit N.ro	KwVert. kg/cmc	KwOriz. kg/cmc	Qlim. kg/cmq		Crit N.ro	KwVert. kg/cmc	KwOriz. kg/cmc	Qlim. kg/cmq		Crit N.ro	KwVert. kg/cmc	KwOriz. kg/cmc	Qlim. kg/cmq
1	15,00	0,00	Trz/Cmp		2	10,00	0,00	Trz/Cmp					

DATI GENERALI DI STRUTTURA

D A T I G E N E R A L I D I S T R U T T U R A			
Massima dimens. dir. X (m)	14,42	Altezza edificio (m)	4,70
Massima dimens. dir. Y (m)	1,70	Differenza temperatura(°C)	15
P A R A M E T R I S I S M I C I			
Vita Nominale (Anni)	50	Classe d' Uso	III Cu=1.5
Longitudine Est (Grd)	16,28200	Latitudine Nord (Grd)	41,31900
Categoria Suolo	C	Coeff. Condiz. Topogr.	1,00000
Sistema Costruttivo Dir.1	C.A.	Sistema Costruttivo Dir.2	C.A.
Regolarita' in Altezza	SI (KR=1)	Regolarita' in Pianta	SI
Direzione Sisma (Grd)	0	Sisma Verticale	ASSENTE
Effetti P/Delta	NO	Quota di Zero Sismico (m)	0,00000
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.O.			
Probabilita' Pvr	0,81	Periodo di Ritorno Anni	45,00
Accelerazione Ag/g	0,05	Periodo T'c (sec.)	0,29
Fo	2,55	Fv	0,74
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,50	Periodo TB (sec.)	0,15
Periodo TC (sec.)	0,45	Periodo TD (sec.)	1,78
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.D.			
Probabilita' Pvr	0,63	Periodo di Ritorno Anni	75,00
Accelerazione Ag/g	0,06	Periodo T'c (sec.)	0,32
Fo	2,54	Fv	0,83
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,50	Periodo TB (sec.)	0,16
Periodo TC (sec.)	0,49	Periodo TD (sec.)	1,84
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.V.			
Probabilita' Pvr	0,10	Periodo di Ritorno Anni	712,00
Accelerazione Ag/g	0,17	Periodo T'c (sec.)	0,40
Fo	2,52	Fv	1,40
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,44	Periodo TB (sec.)	0,19
Periodo TC (sec.)	0,56	Periodo TD (sec.)	2,28
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.C.			
Probabilita' Pvr	0,05	Periodo di Ritorno Anni	1462,00
Accelerazione Ag/g	0,23	Periodo T'c (sec.)	0,42
Fo	2,44	Fv	1,60
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,36	Periodo TB (sec.)	0,19
Periodo TC (sec.)	0,58	Periodo TD (sec.)	2,54
P A R A M E T R I S I S T E M A C O S T R U T T I V O C. A. - D I R. 1			
Classe Duttilita'	MEDIA	Sotto-Sistema Strutturale	Telaio
AlfaU/Alfa1	1,30	Fattore riduttivo KW	1,00
Fattore di comportam 'q'	3,90		
P A R A M E T R I S I S T E M A C O S T R U T T I V O C. A. - D I R. 2			
Classe Duttilita'	MEDIA	Sotto-Sistema Strutturale	Telaio
AlfaU/Alfa1	1,30	Fattore riduttivo KW	1,00
Fattore di comportam 'q'	3,90		
COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALI DEI MATERIALI			
Acciaio per CLS armato	1,15	Calcestruzzo CLS armato	1,50
Legno pannelli OSB	1,40	Legno per comb. fondament.:	1,30
Livello conoscenza	NUOVA COSTRUZIONE		
FRP Collasso Tipo 'A'	1,10	FRP Delaminazione Tipo 'A'	1,20
FRP Collasso Tipo 'B'	1,25	FRP Delaminazione Tipo 'B'	1,50
FRP Resist. Press/Fless	1,00	FRP Resist. Taglio/Torsione	1,20
FRP Resist. Confinamento	1,10		

DATI GENERALI DI STRUTTURA

D A T I D I C A L C O L O P E R A Z I O N E N E V E

Zona Geografica	III	Coefficiente Termico	1,00
Altitudine sito s.l.m. (m)	0	Coefficiente di forma	0,80
Tipo di Esposizione	Normale	Coefficiente di esposizione	1,00
Carico di riferimento kg/mq	60	Carico neve di calcolo kg/mq	48,00

Il calcolo della neve e' effettuato in base al punto 3.4 del D.M. 2018 e relative modifiche e integrazioni riportate nella Circolare del 21/01/2019

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.

DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Peso Strutturale	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Neve h<=1000	0,75	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Coperture	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00	-1,00	1,00	-1,00	1,00	-1,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.

DESCRIZIONI	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Neve h<=1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Coperture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	1,00	-1,00	1,00	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30	-0,30	-0,30	0,30	-0,30	0,30
Corr. Tors. dir. 90	-0,30	0,30	0,30	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00
Sisma direz. grd 0	-1,00	-1,00	-1,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Sisma direz. grd 90	-0,30	-0,30	-0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.

DESCRIZIONI	31	32	33	34
Peso Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00	1,00	1,00
Var.Neve h<=1000	0,00	0,00	0,00	0,00
Var.Coperture	0,00	0,00	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	-0,30	0,30	-0,30	0,30
Corr. Tors. dir. 90	-1,00	-1,00	1,00	1,00
Sisma direz. grd 0	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
Sisma direz. grd 90	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.

DESCRIZIONI	1	2
Peso Strutturale	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00
Var.Neve h<=1000	0,50	1,00
Var.Coperture	1,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1	2
Peso Strutturale	1,00	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00	1,00
Var.Neve h<=1000	0,00	0,20
Var.Coperture	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00	0,00
Sisma direz. grd 0	0,00	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00	0,00

COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1
Peso Strutturale	1,00
Perm.Non Strutturale	1,00
Var.Neve h<=1000	0,00
Var.Coperture	0,00
Corr. Tors. dir. 0	0,00
Corr. Tors. dir. 90	0,00
Sisma direz. grd 0	0,00
Sisma direz. grd 90	0,00

VERIFICA PIASTRE IN C.A.

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della verifica degli elementi bidimensionali allo stato limite ultimo.

Quota N.ro:	:	*Quota a cui si trova l'elemento*
Perim. N.ro	:	*Numero identificativo del macroelemento il cui perimetro è stato definito prima di eseguire la verifica*
Nodo 3d N.ro	:	*Numero del nodo relativo alla suddivisione del macroelemento in microelementi*
Nx	:	*Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse x del sistema locale (il sistema di riferimento locale è quello delle armature)*
Ny	:	*Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse y del sistema locale*
Txy	:	*Sforzo tagliante sul piano dell'elemento con direzione y e agente sulla faccia di normale x del sistema locale (ovvero anche, per la simmetria delle tensioni tangenziali, sforzo tagliante sul piano dell'elemento con direzione x e agente sulla faccia di normale y del sistema locale)*
Mx	:	*Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale. Per le verifiche è accoppiato allo sforzo normale Nx. Questo momento è incrementato per tenere in conto il valore del momento torcente Mxy*
My	:	*Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale. Per le verifiche è accoppiato allo sforzo normale Ny. Questo momento è incrementato per tenere in conto il valore del momento torcente Mxy*
Mxy	:	*Momento torcente con asse vettore x e agente sulla sezione di normale x (ovvero anche, per la simmetria delle tensioni tangenziali momento torcente con asse vettore y e agente sulla sezione di normale y)*
ε_{cx} *10000	:	*Deformazione del calcestruzzo nella faccia di normale x *10000 (Es. 0.35% = 35)*
ε_{cy} *10000	:	*Deformazione del calcestruzzo nella faccia di normale y *10000 (Es. 0.35% = 35)*
ε_{fx} *10000	:	*Deformazione dell'acciaio nella faccia di normale x *10000 (Es. 1% = 100)*
ε_{fy} *10000	:	*Deformazione dell'acciaio nella faccia di normale y *10000 (Es. 1% = 100)*
Ax superiore	:	*Area totale armatura superiore diretta lungo x. Area totale è l'area della presso-flessione più l'area per il taglio riportata dopo)*
Ay superiore	:	*Area totale armatura superiore diretta lungo y*
Ax inferiore	:	*Area totale armatura inferiore diretta lungo x*
Ay inferiore	:	*Area totale armatura inferiore diretta lungo y*
Atag	:	*Area per il taglio su ciascuna faccia per le due direzioni*
σ_t	:	*Tensione massima di contatto con il terreno*
Eta	:	*Abbassamento verticale del nodo in esame*
Fpunz	:	*Forza di punzonamento determinata amplificando il massimo valore della forza punzonante (ottenuta dall'inviluppo fra le varie combinazioni di carico agenti) per un coefficiente beta raccomandato nell'eurocodice 2 (figura 6.21). Per le piastre di fondazione la forza di punzonamento è stata ridotta dell'effetto favorevole della pressione del suolo*
FpunzLi	:	*Resistenza al punzonamento ottenuta dall'applicazione dalla formula (6.47) dell'erurocodice 2, utilizzando il perimetro di base definito nelle figure 6.13 e 6.15*
Apunz	:	*Armatura di punzonamento calcolata dalla formula (6.52) dell' eurocodice 2*
VEd	:	*Azione di taglio-punzonamento secondo la formula (6.53) dell'eurocodice 2*
VRd,max	:	*Resistenza di taglio-punzonamento secondo la formula (6.53) dell'eurocodice 2*

Nel caso di stampa di riverifiche degli elementi con le armature effettivamente disposte sul disegno ferri le colonne delle ε vengono sostituite con:

Molt.	:	*Moltiplicatore delle sollecitazioni che porta a rottura la sezione, rispettivamente nelle direzioni X e Y*
x/d	:	*Posizione adimensionalizzata dell'asse neutro rispettivamente nelle direzioni X e Y*

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa delle verifiche agli stati limite di esercizio degli elementi bidimensionali.

Quota	:	*Quota a cui si trova l'elemento*
Perim.	:	*Numero identificativo del macro-elemento il cui perimetro è stato definito prima di eseguire la verifica*
Nodo	:	*Numero del nodo relativo alla suddivisione del macro-elemento in microelementi*
Comb Cari	:	*Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle combinazioni rare, la seconda la matrice delle combinazioni frequenti, la terza quella permanenti*
Fes lim	:	*Fessura limite espressa in mm*
Fess.	:	*Fessura di calcolo espressa in mm; se sull'elemento non si aprono fessure tutta la riga sarà nulla*
Dist mm	:	*Distanza fra le fessure*
Combin	:	*Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima fessura*
Mf X	:	*Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale. (Il sistema di riferimento locale è quello delle armature)*
N X	:	*Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse x del sistema locale*
Mf Y	:	*Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale. (Il sistema di riferimento locale è quello delle armature)*
N Y	:	*Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse y del sistema locale*
Cos teta	:	*Coseno dell'angolo teta tra l'armatura in direzione X e la direzione della tensione principale di trazione*
Sin teta	:	*Seno dell'angolo teta*
Combina Carico	:	*Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle combinazioni rare per la verifica della tensione sul cls, la seconda la matrice delle combinazioni rare per la verifica della tensione sull'acciaio, la terza la matrice delle combinazioni permanenti per la verifica della tensione sul cls*
s lim	:	*Valore della tensione limite in Kg/cmq*
s cal	:	*Valore della tensione di calcolo in Kg/cmq sulla faccia di normale x*
Conbin	:	*Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima tensione*
Mf X	:	*Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale. (Il sistema di riferimento locale è quello delle armature)*
N X	:	*Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse x del sistema locale*
s cal	:	*Valore della tensione di calcolo in Kg/cmq sulla faccia di normale y*
Combin	:	*Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima tensione*
Mf Y	:	*Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale*
N Y	:	*Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse y del sistema locale*

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della verifica degli elementi bidimensionali allo stato limite ultimo.

Gruppo Quote	:	*Numero identificativo del gruppo di quote definito prima di eseguire la verifica*
Generatrice	:	*Numero identificativo della generatrice definita prima di eseguire la verifica*
Nodo 3d N.ro	:	*Numero del nodo relativo alla suddivisione del macroelemento in microelementi*
Nx	:	*Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse x del sistema locale. (Il sistema di riferimento locale ha l'asse x nella direzione del setto e l'asse y verticale)*
Ny	:	*Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse y del sistema locale*
Txy	:	*Sforzo tagliante sul piano dell'elemento con direzione y e agente sulla faccia di normale x del sistema locale.(Ovvero anche, per la simmetria delle tensioni tangenziali, sforzo tagliante sul piano dell'elemento con direzione x e agente sulla faccia di normale y del sistema locale)*
Mx	:	*Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale. Per le verifiche è accoppiato allo sforzo normale Nx. Questo momento è incrementato per tenere in conto il valore del momento torcente Mxy*
My	:	*Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale. Per le verifiche è accoppiato allo sforzo normale Ny. Questo momento è incrementato per tenere in conto il valore del momento torcente Mxy*
Mxy	:	*Momento torcente con asse vettore x e agente sulla sezione di normale x (ovvero anche, per la simmetria delle tensioni tangenziali, momento torcente con asse vettore y e agente sulla sezione di normale y)*
ε_{cx}* 10000	:	*Deformazione del calcestruzzo nella faccia di normale x $\times$10000 (Es. 0.35% = 35)*
ε_{cy}* 10000	:	*Deformazione del calcestruzzo nella faccia di normale y $\times$10000 (Es. 0.35% = 35)*
ε_{fx}* 10000	:	*Deformazione dell'acciaio nella faccia di normale x $\times$10000 (Es. 1% = 100)*
ε_{fy} *10000	:	*Deformazione dell'acciaio nella faccia di normale x $\times$10000 (Es. 1% = 100)*
Ax superiore	:	*Area totale armatura superiore diretta lungo x. (Area totale è l'area della presso-flessione più l'area per il taglio riportata dopo)*
Ay superiore	:	*Area totale armatura superiore diretta lungo y*
Ax inferiore	:	*Area totale armatura inferiore diretta lungo x*
Ay inferiore	:	*Area totale armatura inferiore diretta lungo y*
Atag	:	*Area per il taglio su ciascuna faccia per le due direzioni*
σ_t	:	*Tensione massima di contatto con il terreno*
Eta	:	*Abbassamento verticale del nodo in esame*

Nel caso di stampa di riverifiche degli elementi con le armature effettivamente disposte sul disegno ferri le colonne delle ε vengono sostituite con:

Molt.	:	*Moltiplicatore delle sollecitazioni che porta a rottura la sezione, rispettivamente nelle direzioni X e Y*

- **SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA**

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa delle verifiche agli stati limite di esercizio degli elementi bidimensionali.

Gr.Q : *Numero identificativo del gruppo di quote definito prima di eseguire la verifica*
Gen : *Numero identificativo della generatrice definita prima di eseguire la verifica*
Nodo : *Numero del nodo relativo alla suddivisione del macro-elemento in microelementi*
Comb. Cari : *Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle combinazioni rare, la seconda la matrice delle combinazioni frequenti, la terza quella permanenti*
Fes lim : *Fessura limite espressa in mm*
Fess. : *Fessura di calcolo espressa in mm; se sull'elemento non si aprono fessure tutta la riga sarà nulla*
Dist mm : *Distanza fra le fessure*
Combin : *Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima fessura*
Mf X : *Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale. (Il sistema di riferimento locale è quello delle armature)*
N X : *Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse x del sistema locale*
Mf Y : *Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale. (Il sistema di riferimento locale è quello delle armature)*
N Y : *Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse y del sistema locale*
Cos teta : *Coseno dell'angolo teta tra l'armatura in direzione X e la direzione della tensione principale di trazione*
Sin teta : *Seno dell'angolo teta*
Combina Carico : *Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle combinazioni rare per la verifica della tensione sul cls, la seconda la matrice delle combinazioni rare per la verifica della tensione sull'acciaio, la terza la matrice delle combinazioni permanenti per la verifica della tensione sul cls*
s lim : *Valore della tensione limite in Kg/cmq*
s cal : *Valore della tensione di calcolo in Kg/cmq sulla faccia di normale x*
Conbin : *Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima tensione*
Mf X : *Momento flettente agente sulla sezione di normale x del sistema locale. (Il sistema di riferimento locale è quello delle armature)*
N X : *Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse x del sistema locale*
s cal : *Valore della tensione di calcolo in Kg/cmq sulla faccia di normale y*
Combin : *Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima tensione*
Mf Y : *Momento flettente agente sulla sezione di normale y del sistema locale*
N Y : *Sforzo sul piano dell'elemento bidimensionale diretto come l'asse y del sistema locale*

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y *10000	εf x *10000	εf y *10000	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
0	1	130	0	0	0	944	3099	526	1	2	9	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	2,4	-2,4			
0	1	134	0	0	0	1375	2594	-722	1	1	14	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	2,3	-2,3			
0	1	137	0	0	0	1404	2164	672	1	1	14	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,9	-0,9			
0	1	138	0	0	0	1400	2612	-704	1	1	14	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	2,3	-2,3			
0	1	141	0	0	0	1317	2112	674	1	1	13	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,9	-0,9			
0	1	142	0	0	0	1295	2615	671	1	1	13	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	2,4	-2,4			
0	1	793	0	0	0	-768	-1917	470	1	1	8	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,9	-0,9			
0	1	794	0	0	0	-860	1826	334	1	1	9	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,9	-0,9			
0	1	795	0	0	0	-1017	-1756	428	1	1	10	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,9	-0,9			
0	1	796	0	0	0	-1188	-1460	493	1	1	12	14	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,9	-0,9			
0	1	797	0	0	0	1115	-1610	648	1	1	11	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,9	-0,9			
0	1	798	0	0	0	1165	-1829	686	1	1	12	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,8	-0,8			
0	1	799	0	0	0	-1065	-1582	-696	1	1	11	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,8	-0,8			
0	1	800	0	0	0	-1139	-1642	-656	1	1	11	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,8	-0,8			
0	1	801	0	0	0	-1105	1583	681	1	1	11	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,8	-0,8			
0	1	802	0	0	0	-1088	-1584	-634	1	1	11	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,8	-0,8			
0	1	803	0	0	0	1090	1714	655	1	1	11	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,8	-0,8			
0	1	804	0	0	0	-1164	1617	666	1	1	12	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,8	-0,8			
0	1	805	0	0	0	-1259	-1718	-654	1	1	12	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,9	-0,9			
0	1	806	0	0	0	-1121	-1437	-424	1	1	11	14	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,9	-0,9			
0	1	807	0	0	0	-1235	1633	609	1	1	12	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,9	-0,9			

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
1	1	115	0	0	0	-10	-15	-5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
1	1	116	0	0	0	10	12	-5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
1	1	119	0	0	0	-15	-15	-5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
1	1	120	0	0	0	12	11	-5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
1	1	123	0	0	0	-13	-17	7	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
1	1	124	0	0	0	10	13	7	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
1	1	127	0	0	0	-7	-9	-2	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
1	1	128	0	0	0	4	6	-2	0	0	0	0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			
1	1	131	0	0	0	97	21	1	1	0	7	2	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-1,0			
1	1	132	0	0	0	21	-8	0	0	0	2	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			
1	1	135	0	0	0	-8	-8	2	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
1	1	136	0	0	0	4	6	2	0	0	0	0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
1	1	139	0	0	0	-7	-8	2	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
1	1	140	0	0	0	3	5	2	0	0	0	0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
1	1	143	0	0	0	-8	-10	-3	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
1	1	144	0	0	0	4	6	2	0	0	0	0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 2 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
2	1	145	0	0	0	-79	-13	3	1	0	6	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-1,0			
2	1	201	0	0	0	11	-21	-5	0	0	1	2	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
2	1	202	0	0	0	9	16	-4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
2	1	203	0	0	0	8	-19	-4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
2	1	204	0	0	0	9	16	-5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
2	1	205	0	0	0	14	-20	5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
2	1	206	0	0	0	8	15	4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			
2	1	207	0	0	0	-9	-18	-3	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
2	1	208	0	0	0	4	14	-2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			
2	1	209	0	0	0	78	12	2	1	0	6	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-1,0			
2	1	210	0	0	0	15	-13	-2	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			
2	1	211	0	0	0	-9	-17	3	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
2	1	212	0	0	0	5	13	3	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
2	1	213	0	0	0	-8	-17	3	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
2	1	214	0	0	0	4	13	3	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
2	1	215	0	0	0	-10	-17	-3	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
2	1	216	0	0	0	5	13	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 3 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
3	1	217	0	0	0	-81	-14	3	1	0	6	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-1,0			
3	1	273	0	0	0	11	-21	-5	0	0	1	2	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
3	1	274	0	0	0	9	17	-5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
3	1	275	0	0	0	9	-20	-4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
3	1	276	0	0	0	9	16	5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
3	1	277	0	0	0	13	-20	5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
3	1	278	0	0	0	8	16	-5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			
3	1	279	0	0	0	-10	-21	-3	0	0	1	2	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
3	1	280	0	0	0	4	16	-2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			
3	1	281	0	0	0	-80	-14	-2	1	0	6	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-1,0			
3	1	282	0	0	0	13	-15	-2	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			
3	1	283	0	0	0	-9	-19	3	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
3	1	284	0	0	0	4	14	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
3	1	285	0	0	0	-9	-19	3	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
3	1	286	0	0	0	4	15	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
3	1	287	0	0	0	-10	-20	3	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
3	1	288	0	0	0	5	15	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 4 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
4	1	289	0	0	0	-80	-18	1	1	0	6	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-1,0			
4	1	345	0	0	0	10	-21	-5	0	0	1	2	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
4	1	346	0	0	0	9	16	-5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
4	1	347	0	0	0	11	-21	-5	0	0	1	2	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
4	1	348	0	0	0	9	15	-5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
4	1	349	0	0	0	9	-20	-5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
4	1	350	0	0	0	8	15	-5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			
4	1	351	0	0	0	-10	-22	-2	0	0	1	2	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
4	1	352	0	0	0	3	14	-2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			
4	1	353	0	0	0	-80	-18	-1	1	0	6	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-1,0			
4	1	354	0	0	0	-12	-17	1	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			
4	1	355	0	0	0	-9	-20	2	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
4	1	356	0	0	0	3	13	-2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
4	1	357	0	0	0	-9	-21	2	0	0	1	2	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
4	1	358	0	0	0	3	13	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
4	1	359	0	0	0	-9	-21	2	0	0	1	2	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
4	1	360	0	0	0	4	14	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 5 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
5	1	361	0	0	0	-378	-111	0	2	0	12	4	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-1,0			
5	1	417	0	0	0	111	-102	39	0	0	4	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,9			
5	1	418	0	0	0	68	105	-41	0	0	2	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,3			
5	1	419	0	0	0	113	-107	-39	0	0	4	4	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,9			
5	1	420	0	0	0	66	101	41	0	0	2	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,3			

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 5 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y *10000	εf x *10000	εf y *10000	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
5	1	421	0	0	0	103	-106	-39	0	0	3	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-1,0			
5	1	422	0	0	0	68	98	41	0	0	2	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,4			
5	1	423	0	0	0	-55	-113	-15	0	0	2	4	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-1,0			
5	1	424	0	0	0	-33	101	-19	0	0	1	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,4			
5	1	425	0	0	0	-377	-113	0	2	0	12	4	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-1,0			
5	1	426	0	0	0	-105	120	4	0	0	3	4	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,5			
5	1	427	0	0	0	-53	-104	15	0	0	2	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,9			
5	1	428	0	0	0	-31	95	-19	0	0	1	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,3			
5	1	429	0	0	0	-53	-107	15	0	0	2	4	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,9			
5	1	430	0	0	0	-29	96	19	0	0	1	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,3			
5	1	431	0	0	0	-54	-110	15	0	0	2	4	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-1,0			
5	1	432	0	0	0	-35	100	19	0	0	1	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,4			

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 6 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y *10000	εf x *10000	εf y *10000	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
6	1	433	0	0	0	-85	-18	2	1	0	6	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-1,0			
6	1	489	0	0	0	10	-16	-5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
6	1	490	0	0	0	9	13	-5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
6	1	491	0	0	0	11	-16	5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
6	1	492	0	0	0	9	12	5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
6	1	493	0	0	0	12	-16	5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-1,0			
6	1	494	0	0	0	8	12	-5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			
6	1	495	0	0	0	-10	-18	-3	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-1,0			
6	1	496	0	0	0	-4	12	-2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			
6	1	497	0	0	0	-85	-18	-2	1	0	6	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-1,0			
6	1	498	0	0	0	-14	16	1	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,5			
6	1	499	0	0	0	-10	-17	2	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
6	1	500	0	0	0	-3	11	-2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
6	1	501	0	0	0	-10	-17	2	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
6	1	502	0	0	0	-3	11	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
6	1	503	0	0	0	-10	-17	3	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-1,0			
6	1	504	0	0	0	-4	12	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 7 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y *10000	εf x *10000	εf y *10000	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
7	1	505	0	0	0	-82	-18	2	1	0	6	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-1,0			
7	1	561	0	0	0	11	-16	-5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
7	1	562	0	0	0	9	12	-5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
7	1	563	0	0	0	11	-15	5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
7	1	564	0	0	0	8	12	5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
7	1	565	0	0	0	12	-15	5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-1,0			
7	1	566	0	0	0	8	12	5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			
7	1	567	0	0	0	-11	-17	-3	0	0	1	1	1,5	1,5	0,8	1,5	0,0		-1,0			
7	1	568	0	0	0	-4	12	-2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			
7	1	569	0	0	0	-82	-18	-2	1	0	6	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-1,0			
7	1	570	0	0	0	-16	16	1	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,5			
7	1	571	0	0	0	-10	-16	3	0	0	1	1	1,5	1,5	0,8	1,5	0,0		-0,9			
7	1	572	0	0	0	-4	11	-2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
7	1	573	0	0	0	-10	-16	3	0	0	1	1	1,5	1,5	0,8	1,5	0,0		-0,9			
7	1	574	0	0	0	-4	11	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
7	1	575	0	0	0	-11	-17	3	0	0	1	1	1,5	1,5	0,8	1,5	0,0		-1,0			
7	1	576	0	0	0	-4	12	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 8 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y *10000	εf x *10000	εf y *10000	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
8	1	577	0	0	0	-81	-18	2	1	0	6	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-1,0			
8	1	633	0	0	0	10	-15	-5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
8	1	634	0	0	0	8	11	-5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
8	1	635	0	0	0	11	-14	5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
8	1	636	0	0	0	8	11	5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
8	1	637	0	0	0	11	-14	5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-1,0			
8	1	638	0	0	0	8	11	5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			
8	1	639	0	0	0	-11	-16	-3	0	0	1	1	1,5	1,5	0,8	1,5	0,0		-1,0			
8	1	640	0	0	0	-4	10	-3	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			
8	1	641	0	0	0	-80	-18	-2	1	0	6	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-1,0			
8	1	642	0	0	0	-17	15	1	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,5			
8	1	643	0	0	0	-10	-16	3	0	0	1	1	1,5	1,5	0,8	1,5	0,0		-0,9			
8	1	644	0	0	0	-4	10	-2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
8	1	645	0	0	0	-10	-15	3	0	0	1	1	1,5	1,5	0,8	1,5	0,0		-0,9			
8	1	646	0	0	0	-4	10	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
8	1	647	0	0	0	-11	-16	-3	0	0	1	1	1,5	1,5	0,8	1,5	0,0		-1,0			
8	1	648	0	0	0	-4	10	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 9 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y *10000	εf x *10000	εf y *10000	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
9	1	649	0	0	0	-80	-17	1	1	0	6	1	1,5	1,5	1,5	0,8	0,0		-1,0			
9	1	704	0	0	0	10	8	4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			
9	1	705	0	0	0	10	-13	-5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-1,0			
9	1	706	0	0	0	9	11	-5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
9	1	707	0	0	0	9	-13	5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
9	1	708	0	0	0	9	11	5	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
9	1	709	0	0	0	9	-13	7	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-1,0			
9	1	710	0	0	0	9	11	7	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			
9	1	712	0	0	0	-4	10	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 9 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y *10000	εf x *10000	εf y *10000	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
9	1	713	0	0	0	-79	-17	-1	1	0	6	1	1,5	1,5	1,5	0,8	0,0		-1,0			
9	1	714	0	0	0	-16	15	0	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,5			
9	1	715	0	0	0	-9	-14	2	0	0	1	1	1,5	1,5	0,8	0,8	0,0		-0,9			
9	1	716	0	0	0	-3	9	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
9	1	717	0	0	0	-9	-13	-2	0	0	1	1	1,5	1,5	0,8	0,8	0,0		-0,9			
9	1	718	0	0	0	3	9	-2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,3			
9	1	719	0	0	0	-10	-14	-2	0	0	1	1	1,5	1,5	0,8	0,8	0,0		-1,0			
9	1	720	0	0	0	-4	10	-2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,4			

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 10 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y *10000	εf x *10000	εf y *10000	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
10	1	754	0	0	0	53	69	-47	0	0	2	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,4			
10	1	756	0	0	0	48	77	45	0	0	2	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,4			
10	1	758	0	0	0	55	67	47	0	0	2	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,4			
10	1	760	0	0	0	48	78	43	0	0	2	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,4			
10	1	762	0	0	0	55	68	46	0	0	2	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,4			
10	1	764	0	0	0	52	69	43	0	0	2	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,4			
10	1	766	0	0	0	51	72	44	0	0	2	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,4			
10	1	768	0	0	0	60	82	53	0	0	2	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,3			
10	1	770	0	0	0	57	84	51	0	0	2	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,3			
10	1	772	0	0	0	57	81	48	0	0	2	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,4			
10	1	774	0	0	0	62	74	-52	0	0	2	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,4			
10	1	776	0	0	0	64	71	48	0	0	2	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,4			
10	1	778	0	0	0	60	78	52	0	0	2	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,3			
10	1	780	0	0	0	57	81	53	0	0	2	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,3			
10	1	782	0	0	0	67	76	48	0	0	2	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,4			
10	1	784	0	0	0	-43	75	36	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,4			
10	1	786	0	0	0	-107	88	6	0	0	4	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,5			
10	1	788	0	0	0	38	65	-26	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,3			
10	1	790	0	0	0	39	64	-27	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,3			
10	1	792	0	0	0	39	69	35	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,4			
10	1	813	0	0	0	5	-109	3	0	2	0	8	1,5	1,5	1,5	0,8	0,0		-1,2			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y *10000	εf x *10000	εf y *10000	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
0	1	130	0	0	0	821	2475	450	1	1	8	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	2,1	-2,1			
0	1	134	0	0	0	925	1992	-579	1	1	9	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	2,0	-2,0			
0	1	137	0	0	0	915	1585	543	1	1	9	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,8	-0,8			
0	1	138	0	0	0	957	1978	-556	1	1	9	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	2,0	-2,0			
0	1	141	0	0	0	867	1564	536	1	1	9	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,8	-0,8			
0	1	142	0	0	0	874	2026	538	1	1	9	16	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	2,1	-2,1			
0	1	793	0	0	0	-523	-1363	342	0	1	5	14	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,6	-0,6			
0	1	794	0	0	0	-564	-1416	-276	0	1	6	14	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,6	-0,6			
0	1	795	0	0	0	-599	-1253	333	0	1	6	12	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,6	-0,6			
0	1	796	0	0	0	-702	-1055	390	1	1	7	10	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,6	-0,6			
0	1	797	0	0	0	686	-1151	510	1	1	7	11	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,6	-0,6			
0	1	798	0	0	0	680	-1296	551	1	1	7	13	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,6	-0,6			
0	1	799	0	0	0	-679	-1123	-554	1	1	7	11	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,6	-0,6			
0	1	800	0	0	0	-723	-1163	552	1	1	7	12	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,5	-0,5			
0	1	801	0	0	0	-685	-1223	-524	1	1	7	12	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,5	-0,5			
0	1	802	0	0	0	-665	-1135	-509	0	1	7	11	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,5	-0,5			
0	1	803	0	0	0	677	-1268	-554	1	1	7	13	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,6	-0,6			
0	1	804	0	0	0	-698	-1275	-544	1	1	7	13	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,6	-0,6			
0	1	805	0	0	0	-760	-1236	-528	1	1	8	12	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,6	-0,6			
0	1	806	0	0	0	-708	-1045	-329	1	1	7	10	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,6	-0,6			
0	1	807	0	0	0	-711	-1271	-461	1	1	7	13	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,6	-0,6			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y *10000	εf x *10000	εf y *10000	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
1	1	115	0	0	0	-8	-12	-4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,8			
1	1	116	0	0	0	6	9	-4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
1	1	119	0	0	0	-9	-12	-4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,8			
1	1	120	0	0	0	7	8	4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
1	1	123	0	0	0	-7	-12	4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
1	1	124	0	0	0	6	9	4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
1	1	127	0	0	0	-5	-7	-2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
1	1	128	0	0	0	3	4	2	0	0	0	0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
1	1	131	0	0	0	60	14	1	1	0	4	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
1	1	132	0	0	0	18	-6	0	0	0	1	0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
1	1	135	0	0	0	-5	-7	2	0	0	0	0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,8			
1	1	136	0	0	0	3	4	2	0	0	0	0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
1	1	139	0	0	0	-5	-6	2	0	0	0	0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,8			
1	1	140	0	0	0	2	4	2	0	0	0	0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
1	1	143	0	0	0	-5	-7	-2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
1	1	144	0	0	0	3	4	-2	0	0	0	0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 2 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y *10000	εf x *10000	εf y *10000	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
2	1	145	0	0	0	-46	-7	2	1	0	3	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
2	1	201	0	0	0	8	-16	4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
2	1	202	0	0	0	6	12	-4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
2	1	203	0	0	0	5	-14	4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
2	1	204	0	0	0	7	11	3	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
2	1	205	0	0	0	8	-15	4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 2 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
2	1	206	0	0	0	6	11	4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
2	1	207	0	0	0	-7	-14	-2	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
2	1	208	0	0	0	3	10	-2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
2	1	209	0	0	0	44	7	0	1	0	3	0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
2	1	210	0	0	0	12	-10	-2	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
2	1	211	0	0	0	-6	-12	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
2	1	212	0	0	0	3	9	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
2	1	213	0	0	0	-6	-13	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
2	1	214	0	0	0	3	9	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
2	1	215	0	0	0	-7	-12	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
2	1	216	0	0	0	3	9	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 3 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
3	1	217	0	0	0	-48	-10	2	1	0	3	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
3	1	273	0	0	0	8	-16	4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
3	1	274	0	0	0	7	12	-4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
3	1	275	0	0	0	6	-14	-4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
3	1	276	0	0	0	7	12	4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
3	1	277	0	0	0	8	-14	4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
3	1	278	0	0	0	6	12	4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
3	1	279	0	0	0	-8	-16	-2	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
3	1	280	0	0	0	2	11	-2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
3	1	281	0	0	0	-46	-10	-2	1	0	3	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
3	1	282	0	0	0	11	12	2	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
3	1	283	0	0	0	-8	-14	2	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
3	1	284	0	0	0	2	10	-2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
3	1	285	0	0	0	-7	-15	2	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
3	1	286	0	0	0	2	11	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
3	1	287	0	0	0	-8	-15	2	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
3	1	288	0	0	0	3	11	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 4 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
4	1	289	0	0	0	-47	-13	1	1	0	3	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
4	1	345	0	0	0	6	-16	-4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
4	1	346	0	0	0	7	11	-4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
4	1	347	0	0	0	7	-15	4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
4	1	348	0	0	0	7	10	4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
4	1	349	0	0	0	6	-15	4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
4	1	350	0	0	0	6	11	4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
4	1	351	0	0	0	-8	-17	-2	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
4	1	352	0	0	0	2	10	-2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
4	1	353	0	0	0	-47	-13	-1	1	0	3	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
4	1	354	0	0	0	-10	-13	1	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
4	1	355	0	0	0	-8	-15	2	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
4	1	356	0	0	0	2	9	-2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
4	1	357	0	0	0	-8	-16	2	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
4	1	358	0	0	0	2	9	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
4	1	359	0	0	0	-8	-16	2	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
4	1	360	0	0	0	2	10	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 5 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
5	1	361	0	0	0	-235	-83	1	1	0	8	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,9			
5	1	417	0	0	0	67	-73	31	0	0	2	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,9			
5	1	418	0	0	0	48	77	-33	0	0	2	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,0			
5	1	419	0	0	0	69	-78	34	0	0	2	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,9			
5	1	420	0	0	0	47	72	33	0	0	2	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,0			
5	1	421	0	0	0	67	-79	34	0	0	2	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,9			
5	1	422	0	0	0	49	70	-31	0	0	2	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,1			
5	1	423	0	0	0	-47	-85	-12	0	0	2	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,9			
5	1	424	0	0	0	-21	75	16	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,1			
5	1	425	0	0	0	-235	-83	-2	1	0	8	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,9			
5	1	426	0	0	0	-83	92	3	0	0	3	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,1			
5	1	427	0	0	0	-45	-77	13	0	0	1	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,9			
5	1	428	0	0	0	-21	69	16	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,0			
5	1	429	0	0	0	-45	-79	12	0	0	1	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,9			
5	1	430	0	0	0	-20	70	16	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,0			
5	1	431	0	0	0	-45	-83	12	0	0	1	3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,9			
5	1	432	0	0	0	-22	74	16	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,1			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 6 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
6	1	433	0	0	0	-53	-14	2	1	0	4	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
6	1	489	0	0	0	7	-13	4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
6	1	490	0	0	0	6	9	-4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
6	1	491	0	0	0	7	-12	4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
6	1	492	0	0	0	6	9	4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
6	1	493	0	0	0	8	-12	4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
6	1	494	0	0	0	6	9	4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
6	1	495	0	0	0	-9	-14	-2	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
6	1	496	0	0	0	-2	9	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
6	1	497	0	0	0	-53	-14	-2	1	0	4	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 6 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
6	1	498	0	0	0	-12	12	0	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
6	1	499	0	0	0	-9	-13	2	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
6	1	500	0	0	0	-2	8	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
6	1	501	0	0	0	-9	-13	2	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
6	1	502	0	0	0	-2	8	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
6	1	503	0	0	0	-9	-14	2	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
6	1	504	0	0	0	-2	9	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 7 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
7	1	505	0	0	0	-53	-15	2	1	0	4	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
7	1	561	0	0	0	7	-12	4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
7	1	562	0	0	0	6	9	-4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
7	1	563	0	0	0	8	-12	4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
7	1	564	0	0	0	6	9	4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
7	1	565	0	0	0	8	-12	4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
7	1	566	0	0	0	6	9	4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
7	1	567	0	0	0	-9	-13	-2	0	0	1	1	1,5	1,5	0,8	1,5	0,0		-0,9			
7	1	568	0	0	0	-3	9	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
7	1	569	0	0	0	-53	-14	-2	1	0	4	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
7	1	570	0	0	0	-12	12	1	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
7	1	571	0	0	0	-9	-13	2	0	0	1	1	1,5	1,5	0,8	1,5	0,0		-0,9			
7	1	572	0	0	0	-3	9	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
7	1	573	0	0	0	-9	-13	2	0	0	1	1	1,5	1,5	0,8	1,5	0,0		-0,9			
7	1	574	0	0	0	-2	8	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
7	1	575	0	0	0	-9	-13	2	0	0	1	1	1,5	1,5	0,8	1,5	0,0		-0,9			
7	1	576	0	0	0	-3	9	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 8 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
8	1	577	0	0	0	-52	-15	2	1	0	4	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
8	1	633	0	0	0	7	-12	4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
8	1	634	0	0	0	6	8	-4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
8	1	635	0	0	0	7	-11	4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
8	1	636	0	0	0	6	8	4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
8	1	637	0	0	0	7	-11	4	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
8	1	638	0	0	0	6	8	4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
8	1	639	0	0	0	-9	-13	2	0	0	1	1	1,5	1,5	0,8	1,5	0,0		-0,9			
8	1	640	0	0	0	-3	8	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
8	1	641	0	0	0	-52	-15	-2	1	0	4	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
8	1	642	0	0	0	-12	12	1	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
8	1	643	0	0	0	-9	-13	2	0	0	1	1	1,5	1,5	0,8	1,5	0,0		-0,9			
8	1	644	0	0	0	-3	8	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
8	1	645	0	0	0	-9	-13	2	0	0	1	1	1,5	1,5	0,8	1,5	0,0		-0,9			
8	1	646	0	0	0	-2	8	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
8	1	647	0	0	0	-9	-13	2	0	0	1	1	1,5	1,5	0,8	1,5	0,0		-0,9			
8	1	648	0	0	0	-3	8	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 9 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
9	1	649	0	0	0	-53	-15	1	1	0	4	1	1,5	1,5	1,5	0,8	0,0		-0,9			
9	1	704	0	0	0	7	7	3	0	0	1	0	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
9	1	705	0	0	0	6	-11	-4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
9	1	706	0	0	0	6	9	-4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
9	1	707	0	0	0	6	-10	4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
9	1	708	0	0	0	6	9	4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
9	1	709	0	0	0	6	-10	4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-0,9			
9	1	710	0	0	0	6	9	4	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
9	1	712	0	0	0	-2	8	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
9	1	713	0	0	0	-53	-15	-1	1	0	4	1	1,5	1,5	1,5	0,8	0,0		-0,9			
9	1	714	0	0	0	-12	12	0	0	0	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			
9	1	715	0	0	0	-9	-11	2	0	0	1	1	1,5	1,5	0,8	0,8	0,0		-0,9			
9	1	716	0	0	0	-2	8	2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
9	1	717	0	0	0	-8	-11	2	0	0	1	1	1,5	1,5	0,8	0,8	0,0		-0,9			
9	1	718	0	0	0	2	7	-2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,0			
9	1	719	0	0	0	-9	-12	-2	0	0	1	1	1,5	1,5	0,8	0,8	0,0		-0,9			
9	1	720	0	0	0	-2	8	-2	0	0	0	1	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		-2,1			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 10 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
10	1	754	0	0	0	37	53	-29	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,1			
10	1	756	0	0	0	30	60	27	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,1			
10	1	758	0	0	0	37	53	29	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,1			
10	1	760	0	0	0	30	61	-27	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,1			
10	1	762	0	0	0	37	51	28	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,1			
10	1	764	0	0	0	36	52	-28	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,1			
10	1	766	0	0	0	35	58	28	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,1			
10	1	768	0	0	0	40	62	32	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,0			
10	1	770	0	0	0	37	67	31	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,0			
10	1	772	0	0	0	40	60	-32	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,1			
10	1	774	0	0	0	44	57	29	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,1			
10	1	776	0	0	0	48	53	29	0	0	2	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,1			
10	1	778	0	0	0	41	60	31	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,0			
10	1	780	0	0	0	38	62	33	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,0			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 10 ELEMENTO: 1

Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
													-------- cmq/m -------									
10	1	782	0	0	0	46	54	28	0	0	2	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,1			
10	1	784	0	0	0	-27	62	23	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,1			
10	1	786	0	0	0	-72	74	5	0	0	2	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,1			
10	1	788	0	0	0	24	55	-22	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,0			
10	1	790	0	0	0	27	53	-23	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,0			
10	1	792	0	0	0	-23	56	21	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-2,1			
10	1	813	0	0	0	5	-109	3	0	2	0	8	1,5	1,5	1,5	0,8	0,0		-0,8			

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
0	1	130	Rara											RaraCls	150,0	2,5	1	0,6	0,0	4,5	1	1,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,5	0,0	0,9	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	152	1	0,6	0,0	279	1	1,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,5	0,0	0,9	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	2,3	1	0,5	0,0	4,1	1	0,9	0,0
0	1	134	Rara											RaraCls	150,0	1,0	1	0,2	0,0	3,2	1	0,7	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,2	0,0	0,6	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	62	1	0,2	0,0	195	1	0,7	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	0,0	0,6	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,2	0,0	2,8	1	0,6	0,0
0	1	137	Rara											RaraCls	150,0	0,6	1	0,1	0,0	1,4	1	0,3	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,1	0,0	0,3	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	35	1	0,1	0,0	88	1	0,3	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	0,0	0,3	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,1	0,0	1,2	1	0,3	0,0
0	1	138	Rara											RaraCls	150,0	1,1	1	0,2	0,0	3,2	1	0,7	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,2	0,0	0,6	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	66	1	0,2	0,0	194	1	0,7	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	0,0	0,6	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,0	1	0,2	0,0	2,8	1	0,6	0,0
0	1	141	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,1	0,0	1,4	1	0,3	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,1	0,0	0,3	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	23	1	0,1	0,0	88	1	0,3	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,1	0,0	0,3	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,1	0,0	1,2	1	0,3	0,0
0	1	142	Rara											RaraCls	150,0	1,0	1	0,2	0,0	3,2	1	0,7	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,2	0,0	0,7	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	61	1	0,2	0,0	198	1	0,7	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,2	0,0	0,7	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,2	0,0	2,9	1	0,7	0,0
0	1	793	Rara											RaraCls	150,0	0,7	1	-0,2	0,0	0,4	2	-0,1	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	-0,2	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	46	1	-0,2	0,0	21	2	-0,1	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,2	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,7	1	-0,2	0,0	0,4	1	-0,1	0,0
0	1	794	Rara											RaraCls	150,0	0,8	1	-0,2	0,0	0,3	2	-0,1	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,2	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	47	1	-0,2	0,0	19	2	-0,1	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,2	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,7	1	-0,2	0,0	0,3	1	-0,1	0,0
0	1	795	Rara											RaraCls	150,0	0,6	1	-0,1	0,0	0,4	2	-0,1	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	37	1	-0,1	0,0	25	2	-0,1	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,6	1	-0,1	0,0	0,4	1	-0,1	0,0
0	1	796	Rara											RaraCls	150,0	0,6	1	-0,1	0,0	0,5	2	-0,1	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	39	1	-0,1	0,0	32	2	-0,1	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,6	1	-0,1	0,0	0,5	1	-0,1	0,0
0	1	797	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	0,0	0,4	2	-0,1	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	2	0,0	0,0	24	2	-0,1	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,4	1	-0,1	0,0
0	1	798	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,3	2	-0,1	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	0,0	21	2	-0,1	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,4	1	-0,1	0,0
0	1	799	Rara											RaraCls	150,0	0,2	2	0,0	0,0	0,3	2	-0,1	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	2	0,0	0,0	21	2	-0,1	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,4	1	-0,1	0,0
0	1	800	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	0,0	0,3	2	-0,1	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	8	2	0,0	0,0	18	2	-0,1	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,3	1	-0,1	0,0
0	1	801	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	-0,1	0,0	0,4	2	-0,1	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	16	1	-0,1	0,0	25	2	-0,1	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	-0,1	0,0	0,4	1	-0,1	0,0
0	1	802	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	0,0	0,3	2	-0,1	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	2	0,0	0,0	18	2	-0,1	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,3	1	-0,1	0,0
0	1	803	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	2	-0,1	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	8	1	0,0	0,0	14	2	-0,1	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,3	1	-0,1	0,0
0	1	804	Rara											RaraCls	150,0	0,2	2	0,0	0,0	0,3	2	-0,1	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	2	0,0	0,0	21	2	-0,1	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,4	1	-0,1	0,0
0	1	805	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	0,0	0,3	2	-0,1	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	8	2	0,0	0,0	21	2	-0,1	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,4	1	-0,1	0,0
0	1	806	Rara											RaraCls	150,0	1,2	1	-0,3	0,0	0,6	2	-0,1	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	-0,3	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	75	1	-0,3	0,0	36	2	-0,1	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,3	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,1	1	-0,3	0,0	0,6	1	-0,1	0,0
0	1	807	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	-0,1	0,0	0,4	2	-0,1	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	25	1	-0,1	0,0	25	2	-0,1	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	-0,1	0,0	0,4	1	-0,1	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	1	115	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	2	0,0	0,0	15	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
1	1	116	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	2	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	4	2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
1	1	119	Rara											RaraCls	150,0	0,0	2	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	0,0	13	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	1	120	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1	2	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	0,0	3	2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	0,0
1	1	123	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	0,0	12	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
1	1	124	Rara											RaraCls	150,0	0,0	1	0,0	0,0	0,1	2	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	2	2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	0,0
1	1	127	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	0,0	9	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
1	1	128	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1	2	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	2	2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	0,0
1	1	131	Rara											RaraCls	150,0	0,9	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	25	1	0,0	0,0	15	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
1	1	132	Rara											RaraCls	150,0	1,0	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	26	1	0,0	0,0	14	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
1	1	135	Rara											RaraCls	150,0	0,0	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	0	1	0,0	0,0	9	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
1	1	136	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1	2	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	2	2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	0,0
1	1	139	Rara											RaraCls	150,0	0,0	2	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	0	2	0,0	0,0	8	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
1	1	140	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,0	2	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	0,0	1	2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,0	1	0,0	0,0
1	1	143	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	10	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
1	1	144	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1	2	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	2	2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 2 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
2	1	145	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	0,0	0,1	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	2	0,0	0,0	4	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	0,0
2	1	201	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	16	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
2	1	202	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	0,0	7	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
2	1	203	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	15	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
2	1	204	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	6	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
2	1	205	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	14	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
2	1	206	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	5	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
2	1	207	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	10	1	0,0	0,0	15	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
2	1	208	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	0,0	6	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
2	1	209	Rara											RaraCls	150,0	0,3	2	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	8	2	0,0	0,0	5	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
2	1	210	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	12	1	0,0	0,0	5	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
2	1	211	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	0,0	15	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
2	1	212	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	0,0	6	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
2	1	213	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	0,0	14	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
2	1	214	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	5	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 2 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
2	1	215	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	10	1	0,0	0,0	16	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
2	1	216	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	0,0	6	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 3 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
3	1	217	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	0,0	11	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
3	1	273	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	0,0	15	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
3	1	274	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	7	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
3	1	275	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	0,0	0,0	14	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
3	1	276	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	7	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
3	1	277	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	0,0	0,0	14	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
3	1	278	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	6	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
3	1	279	Rara											RaraCls	150,0	0,6	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	15	1	0,0	0,0	18	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
3	1	280	Rara											RaraCls	150,0	0,0	2	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	0,0	8	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
3	1	281	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,0	0,0	8	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
3	1	282	Rara											RaraCls	150,0	0,3	2	0,0	0,0	0,1	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	2	0,0	0,0	3	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	0,0
3	1	283	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	14	1	0,0	0,0	18	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
3	1	284	Rara											RaraCls	150,0	0,0	2	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	0,0	8	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
3	1	285	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	13	1	0,0	0,0	17	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
3	1	286	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	2	0,0	0,0	8	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
3	1	287	Rara											RaraCls	150,0	0,6	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	14	1	0,0	0,0	18	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	0,0
3	1	288	Rara											RaraCls	150,0	0,0	2	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	0,0	8	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 4 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
4	1	289	Rara											RaraCls	150,0	0,6	1	0,0	0,0	0,8	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	16	1	0,0	0,0	21	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	0,0
4	1	345	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	0,0	17	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
4	1	346	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1	2	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	0,0	3	2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	0,0
4	1	347	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	0,0	16	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
4	1	348	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1	2	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	0,0	3	2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	0,0
4	1	349	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	0,0	16	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
4	1	350	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1	2	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	0,0	2	2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 4 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
4	1	351	Rara											RaraCls	150,0	0,6	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	16	1	0,0	0,0	23	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	0,0	0,8	1	0,0	0,0
4	1	352	Rara											RaraCls	150,0	0,0	2	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	0,0	5	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
4	1	353	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	13	1	0,0	0,0	18	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
4	1	354	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	0,0	2	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	0,0
4	1	355	Rara											RaraCls	150,0	0,6	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	15	1	0,0	0,0	23	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	0,0	0,8	1	0,0	0,0
4	1	356	Rara											RaraCls	150,0	0,0	2	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	0,0	5	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
4	1	357	Rara											RaraCls	150,0	0,6	1	0,0	0,0	0,8	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	15	1	0,0	0,0	22	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	0,0	0,8	1	0,0	0,0
4	1	358	Rara											RaraCls	150,0	0,0	2	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	0,0	5	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
4	1	359	Rara											RaraCls	150,0	0,6	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	16	1	0,0	0,0	23	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	0,0	0,8	1	0,0	0,0
4	1	360	Rara											RaraCls	150,0	0,0	2	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	0,0	6	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 5 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
5	1	361	Rara											RaraCls	150,0	1,6	1	0,0	0,0	1,1	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	65	1	0,0	0,0	47	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,4	1	0,0	0,0	1,0	1	0,0	0,0
5	1	417	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	0,0	0,3	2	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	17	1	0,0	0,0	13	2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
5	1	418	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	0,0	10	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
5	1	419	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	0,0	0,3	2	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	17	1	0,0	0,0	13	2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
5	1	420	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	0,0	10	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
5	1	421	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	0,0	0,3	2	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	18	1	0,0	0,0	12	2	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
5	1	422	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	0,0	9	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
5	1	423	Rara											RaraCls	150,0	1,0	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	41	1	0,0	0,0	39	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
5	1	424	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	0,0	0,0	24	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
5	1	425	Rara											RaraCls	150,0	1,5	1	0,0	0,0	1,0	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	61	1	0,0	0,0	42	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,3	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
5	1	426	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	12	1	0,0	0,0	23	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
5	1	427	Rara											RaraCls	150,0	1,0	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	40	1	0,0	0,0	39	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
5	1	428	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	0,0	0,0	24	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
5	1	429	Rara											RaraCls	150,0	0,9	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	39	1	0,0	0,0	38	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
5	1	430	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	0,0	23	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
5	1	431	Rara											RaraCls	150,0	1,0	1	0,0	0,0	1,0	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	41	1	0,0	0,0	40	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
5	1	432	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	0,0	0,0	24	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 6 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
6	1	433	Rara											RaraCls	150,0	1,2	1	0,0	0,0	1,0	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	32	1	0,0	0,0	27	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,1	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
6	1	489	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,0	0,0	12	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
6	1	490	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	3	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	0,0
6	1	491	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,0	0,0	12	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
6	1	492	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	3	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	0,0
6	1	493	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,0	0,0	11	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
6	1	494	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	3	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	0,0
6	1	495	Rara											RaraCls	150,0	0,8	1	0,0	0,0	0,8	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	20	1	0,0	0,0	21	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,7	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	0,0
6	1	496	Rara											RaraCls	150,0	0,0	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	7	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
6	1	497	Rara											RaraCls	150,0	1,1	1	0,0	0,0	1,0	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	30	1	0,0	0,0	26	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,0	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
6	1	498	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	0,0	8	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
6	1	499	Rara											RaraCls	150,0	0,8	1	0,0	0,0	0,8	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	20	1	0,0	0,0	21	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,7	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	0,0
6	1	500	Rara											RaraCls	150,0	0,0	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	7	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
6	1	501	Rara											RaraCls	150,0	0,8	1	0,0	0,0	0,8	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	20	1	0,0	0,0	21	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,7	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	0,0
6	1	502	Rara											RaraCls	150,0	0,0	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	7	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
6	1	503	Rara											RaraCls	150,0	0,8	1	0,0	0,0	0,8	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	21	1	0,0	0,0	22	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,7	1	0,0	0,0	0,8	1	0,0	0,0
6	1	504	Rara											RaraCls	150,0	0,0	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	7	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 7 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
7	1	505	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	0,0	1,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	35	1	0,0	0,0	31	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	0,0	1,1	1	0,0	0,0
7	1	561	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	8	1	0,0	0,0	13	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
7	1	562	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	5	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
7	1	563	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,0	0,0	13	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
7	1	564	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	5	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
7	1	565	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	8	1	0,0	0,0	13	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
7	1	566	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	0,0	5	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
7	1	567	Rara											RaraCls	150,0	0,9	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	22	1	0,0	0,0	24	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,8	1	0,0	0,0	0,8	1	0,0	0,0
7	1	568	Rara											RaraCls	150,0	0,0	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	10	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
7	1	569	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	0,0	1,1	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	34	1	0,0	0,0	30	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,1	1	0,0	0,0	1,0	1	0,0	0,0
7	1	570	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	0,0	12	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
7	1	571	Rara											RaraCls	150,0	0,8	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 7 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	22	1	0,0	0,0	24	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,8	1	0,0	0,0	0,8	1	0,0	0,0
7	1	572	Rara											RaraCls	150,0	0,0	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	10	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
7	1	573	Rara											RaraCls	150,0	0,8	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	22	1	0,0	0,0	23	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,7	1	0,0	0,0	0,8	1	0,0	0,0
7	1	574	Rara											RaraCls	150,0	0,0	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	10	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
7	1	575	Rara											RaraCls	150,0	0,9	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	22	1	0,0	0,0	24	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,8	1	0,0	0,0	0,8	1	0,0	0,0
7	1	576	Rara											RaraCls	150,0	0,0	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	10	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 8 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
8	1	577	Rara											RaraCls	150,0	1,4	1	0,0	0,0	1,4	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	36	1	0,0	0,0	36	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	0,0	1,2	1	0,0	0,0
8	1	633	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,0	0,0	16	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
8	1	634	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	6	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
8	1	635	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,0	0,0	16	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
8	1	636	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	6	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
8	1	637	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,0	0,0	15	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
8	1	638	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	5	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	0,0
8	1	639	Rara											RaraCls	150,0	0,9	1	0,0	0,0	1,0	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	23	1	0,0	0,0	27	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,8	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
8	1	640	Rara											RaraCls	150,0	0,0	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	11	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
8	1	641	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	0,0	1,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	35	1	0,0	0,0	35	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	0,0	1,2	1	0,0	0,0
8	1	642	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	12	1	0,0	0,0	14	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
8	1	643	Rara											RaraCls	150,0	0,9	1	0,0	0,0	1,0	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	23	1	0,0	0,0	27	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,8	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
8	1	644	Rara											RaraCls	150,0	0,0	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	11	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
8	1	645	Rara											RaraCls	150,0	0,9	1	0,0	0,0	1,0	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	23	1	0,0	0,0	26	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,8	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
8	1	646	Rara											RaraCls	150,0	0,0	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	10	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
8	1	647	Rara											RaraCls	150,0	0,9	1	0,0	0,0	1,0	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	23	1	0,0	0,0	27	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,8	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
8	1	648	Rara											RaraCls	150,0	0,0	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	11	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 9 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
9	1	649	Rara											RaraCls	150,0	1,5	1	0,0	0,0	1,5	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	39	1	0,0	0,0	40	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,3	1	0,0	0,0	1,3	1	0,0	0,0
9	1	704	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	10	1	0,0	0,0	9	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
9	1	705	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	6	1	0,0	0,0	17	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
9	1	706	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 9 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	0,0	0,0	12	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
9	1	707	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	6	1	0,0	0,0	17	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
9	1	708	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	0,0	0,0	12	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
9	1	709	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,0	0,0	16	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
9	1	710	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	6	1	0,0	0,0	11	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
9	1	712	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	18	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
9	1	713	Rara											RaraCls	150,0	1,4	1	0,0	0,0	1,5	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	37	1	0,0	0,0	39	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	0,0	1,3	1	0,0	0,0
9	1	714	Rara											RaraCls	150,0	0,6	1	0,0	0,0	0,8	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	15	1	0,0	0,0	21	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	0,0
9	1	715	Rara											RaraCls	150,0	0,9	1	0,0	0,0	1,1	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	23	1	0,0	0,0	28	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,8	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
9	1	716	Rara											RaraCls	150,0	0,0	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	17	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
9	1	717	Rara											RaraCls	150,0	0,8	1	0,0	0,0	1,0	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	21	1	0,0	0,0	27	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,7	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
9	1	718	Rara											RaraCls	150,0	0,0	2	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	0	2	0,0	0,0	16	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0
9	1	719	Rara											RaraCls	150,0	0,9	1	0,0	0,0	1,1	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	24	1	0,0	0,0	29	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,8	1	0,0	0,0	1,0	1	0,0	0,0
9	1	720	Rara											RaraCls	150,0	0,0	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	18	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 10 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
10	1	754	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	19	1	0,0	0,0	38	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	0,0
10	1	756	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	1,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	0,0	54	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	1,0	1	0,0	0,0
10	1	758	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	0,0	1,0	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	19	1	0,0	0,0	42	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	0,0	0,8	1	0,0	0,0
10	1	760	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	1,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	0,0	54	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	1,0	1	0,0	0,0
10	1	762	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	17	1	0,0	0,0	38	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	0,0
10	1	764	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	15	1	0,0	0,0	36	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
10	1	766	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	0,0	1,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	10	1	0,0	0,0	52	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
10	1	768	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	0,0	1,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	12	1	0,0	0,0	54	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	1,0	1	0,0	0,0
10	1	770	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	1,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	0,0	55	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	1,0	1	0,0	0,0
10	1	772	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	15	1	0,0	0,0	38	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	0,0
10	1	774	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	0,0	1,0	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	21	1	0,0	0,0	42	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	0,0	0,8	1	0,0	0,0
10	1	776	Rara											RaraCls	150,0	0,7	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	30	1	0,0	0,0	35	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,6	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	0,0
10	1	778	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	0,0	1,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	14	1	0,0	0,0	49	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
10	1	780	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	0,0	1,1	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	12	1	0,0	0,0	45	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,8	1	0,0	0,0
10	1	782	Rara											RaraCls	150,0	0,6	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE - QUOTA: 10 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	25	1	0,0	0,0	39	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	0,0
10	1	784	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	0,0	1,5	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	10	1	0,0	0,0	62	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	1,2	1	0,0	0,0
10	1	786	Rara											RaraCls	150,0	0,8	1	0,0	0,0	1,7	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	34	1	0,0	0,0	69	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,7	1	0,0	0,0	1,3	1	0,0	0,0
10	1	788	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	1,2	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	0,0	0,0	48	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	0,0
10	1	790	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	0,0	1,0	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	12	1	0,0	0,0	42	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,8	1	0,0	0,0
10	1	792	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	1,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	0,0	54	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	1,0	1	0,0	0,0
10	1	813	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	0,0	10,8	1	-0,1	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	14	1	0,0	0,0	285	1	-0,1	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	0,0	8,0	1	-0,1	0,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	1	1	-3012	-7112	542	12	503	-12	0	1	0	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3	0,97	-1,0
1	1	2	-848	-1648	1151	55	230	-12	0	1	0	3	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3	2,41	-2,4
1	1	505	-709	-5780	539	-44	0	44	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-1,0
1	1	506	-70	-325	918	46	53	44	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	1	577	-568	-4778	517	47	2	44	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-1,0
1	1	578	-16	-108	937	45	51	44	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	1	649	-506	-3539	627	-63	0	54	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-1,0
1	1	650	-69	115	1259	-56	-69	-53	0	0	2	3	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,4
1	1	721	-540	-1617	706	66	222	27	0	1	1	3	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-1,0
1	1	722	-168	245	1680	-36	-71	27	0	0	1	3	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,4

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	2	130	1442	5105	718	87	250	47	0	2	7	10	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1	2,42	-2,4
1	2	146	643	3483	436	46	86	-36	0	6	3	13	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	634	-91	-101	1131	46	45	-32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	636	-107	-124	1154	47	46	32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	638	-87	-96	613	46	45	-32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	640	-86	-127	523	46	43	-32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	642	38	108	303	47	55	-45	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,5
1	2	644	-98	-133	1023	46	45	-32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	646	-98	-129	1000	46	46	32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	648	-86	-122	508	46	43	32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	650	36	133	311	47	63	44	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,4
1	2	651	-1	119	854	47	41	33	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	654	-32	12	617	49	50	33	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	656	-35	-27	487	47	49	32	0	0	1	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	658	-31	-47	390	47	49	32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,4
1	2	660	-34	-60	358	47	49	32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,4
1	2	662	-58	-2	405	48	41	-32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	664	-40	-62	516	47	49	33	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	666	-46	-69	597	47	48	32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	668	-43	-67	691	47	48	32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	670	-37	-68	752	47	48	32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	672	-47	-61	884	48	48	33	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	674	-43	-61	875	47	47	32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	676	-49	-61	872	47	47	-32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	678	-41	-62	879	48	48	-33	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	680	-42	-66	740	47	48	-32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	682	-42	-68	673	47	48	-32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	684	-41	-71	581	47	49	-32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	686	-41	-64	486	47	49	-33	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	688	-35	-59	366	47	50	-32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,4
1	2	690	-36	-45	429	47	49	-32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	692	-35	-26	524	47	49	-32	0	0	1	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	694	-32	14	605	49	51	-33	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	696	-42	-9	955	47	43	-32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	698	-44	-3	880	46	42	32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	700	-34	-23	388	47	44	-32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,4
1	2	702	-41	-1	427	46	41	32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	704	-1	121	844	47	41	-33	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	706	-40	-5	909	46	42	-32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	708	-51	-12	916	47	43	32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	710	-35	-23	395	47	44	32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	712	-40	-72	302	47	53	32	0	0	1	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,4
1	2	714	37	138	313	47	62	-44	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,5
1	2	716	-50	-69	777	47	52	32	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	718	-52	-62	762	47	51	-32	0	0	1	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	720	-41	-72	268	47	53	-32	0	0	1	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,4
1	2	722	40	138	186	47	57	45	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,4
1	2	723	-13	-10	642	-50	-60	-32	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	726	8	-88	458	-46	-55	42	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	728	-6	-112	403	-48	-62	44	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	2	730	-4	-117	316	-47	-60	-44	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,4
1	2	732	-9	-103	256	-46	-54	-43	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,4
1	2	734	-19	-54	227	-49	-59	44	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,4
1	2	736	-12	-110	411	-46	-56	-44	0	0	1	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	738	-22	-113	465	-47	-57	-44	0	0	1	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	740	-16	-133	567	-47	-62	44	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	742	-7	-115	617	-46	-57	-43	0	0	1	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	744	-15	-121	755	-46	-61	43	0	0	1	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	746	-8	-126	727	-48	-63	45	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	748	-17	-125	723	-49	-67	-45	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	750	-6	-121	742	-46	-60	44	0	0	1	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	752	-16	-113	612	-46	-58	43	0	0	1	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	754	-16	-119	544	-48	-61	44	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	756	-13	-110	463	-46	-55	44	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	758	-15	-117	380	-47	-61	44	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,4
1	2	760	-10	-111	270	-45	-54	43	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,4
1	2	762	-11	-116	356	-48	-61	44	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,4
1	2	764	-6	-114	431	-47	-62	44	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	766	8	-87	451	-46	-55	44	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	768	-7	-144	795	-48	-61	44	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	770	-23	-42	739	-48	-50	44	0	0	1	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	772	-4	-145	310	-48	-65	44	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,4
1	2	774	-26	-170	273	-49	-67	-44	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,4
1	2	776	-12	-10	636	-50	-59	32	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,4
1	2	778	-18	-161	760	-48	-64	44	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	780	-21	-150	767	-48	-63	-44	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	782	-9	-154	346	-49	-68	-44	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,4
1	2	784	-27	-100	205	-47	-50	-45	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,4
1	2	786	39	138	190	47	56	-45	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,5
1	2	788	-39	-118	589	-48	-55	-45	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	790	-43	-117	612	-49	-58	45	0	0	1	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,3
1	2	792	-30	-108	183	-48	-53	45	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,4

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 3

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	3	5	-631	-1610	24	2	8	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,39	-2,4
1	3	6	-452	-1503	94	-1	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,4
1	3	7	-1825	-7575	192	2	9	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,95	-0,9
1	3	8	-1584	-7158	247	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-1,0
1	3	147	-258	-1311	353	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,4
1	3	219	-183	-1112	347	6	0	6	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,4
1	3	291	-101	-948	338	-7	0	7	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,4
1	3	363	-67	-650	136	-4	0	-3	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,4
1	3	724	-306	-851	664	18	78	3	0	1	0	3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 4

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	4	9	-1828	-7492	251	1	7	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,94	-0,9
1	4	10	-689	-1787	111	1	6	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,39	-2,4
1	4	11	-1594	-7146	167	0	0	0	0	1	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-1,0
1	4	12	-497	-1663	78	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,4
1	4	149	-1292	-6478	453	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-1,0
1	4	150	-285	-1442	380	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,4
1	4	222	-260	-1230	399	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,4
1	4	366	-79	-735	192	5	0	4	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	4	725	-393	-1022	749	19	79	3	0	1	0	3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 5

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	5	13	-1884	-7786	332	1	5	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,93	-0,9
1	5	14	-677	-1741	21	1	4	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,38	-2,4
1	5	15	-1635	-7356	129	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	5	16	-500	-1681	139	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,4
1	5	151	-1315	-6592	439	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-0,9
1	5	152	-302	-1528	415	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	5	224	-277	-1307	430	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	5	368	-84	-791	211	5	0	4	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	5	727	-378	-1045	732	-19	-80	-4	0	1	0	3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 6

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	6	17	-1912	-7907	360	1	3	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,91	-0,9
1	6	18	-681	-1753	36	1	3	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,37	-2,4
1	6	19	-1656	-7451	100	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	6	20	-505	-1697	167	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,4
1	6	153	-1327	-6652	435	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-0,9
1	6	154	-309	-1561	427	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	6	226	-285	-1344	441	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	6	370	-88	-820	218	5	0	4	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	6	729	-371	-1019	718	-19	-82	-3	0	1	0	3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 7

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	7	21	-1926	-7948	373	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,91	-0,9
1	7	22	-680	-1721	29	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,36	-2,4
1	7	23	-1664	-7477	96	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	7	24	-505	-1682	163	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,4
1	7	155	-1329	-6662	442	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-0,9
1	7	156	-310	-1564	422	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	7	228	-286	-1349	434	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	7	372	-90	-827	213	5	0	3	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	7	731	-394	-1063	754	19	84	3	0	1	0	3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 8

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	8	25	-1903	-7880	286	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,90	-0,9
1	8	26	-680	-1763	23	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,36	-2,4
1	8	27	-1649	-7429	147	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	8	28	-499	-1679	144	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,4
1	8	158	-301	-1521	392	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	8	230	-279	-1314	401	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	8	302	-125	-1130	403	-7	0	6	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	8	374	-87	-810	183	4	1	3	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	8	733	-316	-927	669	-20	-89	-3	0	1	1	4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 9

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	9	29	-1815	-7465	253	0	1	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,87	-0,9
1	9	30	-677	-1773	146	0	2	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,33	-2,3
1	9	31	-1588	-7130	179	0	0	0	0	1	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	9	32	-497	-1677	21	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,3
1	9	160	-299	-1506	340	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	9	232	-279	-1303	376	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	9	304	-130	-1119	396	-7	0	-6	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	9	376	-89	-813	199	4	0	3	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	9	735	-388	-1019	734	20	88	3	0	1	0	3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 10

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	10	33	-1812	-7455	255	0	2	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,86	-0,9
1	10	34	-680	-1794	144	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,32	-2,3
1	10	35	-1586	-7125	178	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	10	36	-500	-1695	20	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,3
1	10	162	-302	-1521	343	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	10	234	-282	-1316	381	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	10	306	-130	-1131	404	-7	0	-6	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	10	378	-90	-823	204	4	0	3	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	10	737	-399	-1049	750	-20	-87	-3	0	1	0	3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 11

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	11	37	-1853	-7664	306	1	2	0	0	1	0	1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2	0,86	-0,9
1	11	38	-670	-1750	57	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,31	-2,3
1	11	39	-1615	-7273	151	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	11	40	-497	-1682	81	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,3
1	11	164	-305	-1539	373	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	11	236	-284	-1333	402	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	11	308	-131	-1142	416	-7	0	-6	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	11	380	-90	-832	207	4	0	3	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	11	739	-365	-1023	714	-20	87	3	0	1	0	3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 12

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	12	41	-1887	-7837	338	0	2	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,86	-0,9
1	12	42	-665	-1725	25	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,31	-2,3
1	12	43	-1641	-7398	124	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	12	44	-495	-1672	136	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,3
1	12	166	-306	-1544	398	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	12	238	-284	-1338	417	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	12	310	-132	-1145	420	-7	0	-6	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	12	382	-90	-831	207	4	0	3	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1		-2,3
1	12	741	-380	-1034	736	-20	-89	-3	0	1	0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 13

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	13	45	-1909	-7860	368	0	1	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,85	-0,8
1	13	46	-670	-1664	34	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,27	-2,3
1	13	47	-1650	-7403	99	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	13	48	-497	-1642	124	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,3
1	13	168	-307	-1547	395	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	13	240	-285	-1342	415	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	13	312	-133	-1150	422	-7	0	-6	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	13	384	-91	-837	210	-4	0	-3	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1		-2,3

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 13

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	13	743	-358	-1002	700	-21	-91	-3	0	1	0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 14

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	14	49	-1882	-7732	323	0	0	0	0	1	0	1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2	0,84	-0,8
1	14	50	-688	-1762	93	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,27	-2,3
1	14	51	-1634	-7326	107	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	14	52	-508	-1695	99	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,3
1	14	169	-1316	-6593	429	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-0,9
1	14	170	-309	-1556	385	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	14	242	-288	-1350	412	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	14	386	-92	-843	215	4	0	3	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1		-2,3
1	14	745	-389	-1020	732	21	91	3	0	1	0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 15

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	15	53	-1898	-7838	347	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,84	-0,8
1	15	54	-677	-1735	35	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,27	-2,3
1	15	55	-1646	-7399	102	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	15	56	-503	-1687	130	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,3
1	15	171	-1323	-6627	432	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-0,9
1	15	172	-311	-1565	400	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	15	244	-289	-1358	422	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	15	388	-92	-847	214	-4	0	-3	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1		-2,3
1	15	747	-380	-1056	734	21	90	3	0	1	0	3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 16

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	16	57	-1917	-7969	370	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,85	-0,8
1	16	58	-660	-1688	47	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,27	-2,3
1	16	59	-1661	-7489	94	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	16	60	-495	-1659	171	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,3
1	16	174	-309	-1557	414	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	16	246	-286	-1352	428	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	16	318	-133	-1156	428	7	0	6	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	16	390	-91	-840	211	4	0	3	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1		-2,3
1	16	749	-359	-1000	709	-21	-90	-3	0	1	0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 17

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	17	61	-1876	-7713	332	0	2	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,86	-0,9
1	17	62	-669	-1676	72	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,31	-2,3
1	17	63	-1626	-7295	126	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	17	64	-494	-1635	88	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,3
1	17	176	-301	-1518	374	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	17	248	-280	-1317	399	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	17	320	-130	-1130	409	7	0	6	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	17	392	-89	-823	204	-4	0	-3	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1		-2,3
1	17	751	-392	-1060	750	20	89	3	0	1	0	3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 18

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	18	65	-1897	-7810	356	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,86	-0,9
1	18	66	-670	-1672	42	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,32	-2,3
1	18	67	-1641	-7365	106	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	18	68	-496	-1643	116	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,3
1	18	177	-1315	-6590	435	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-0,9
1	18	178	-305	-1540	389	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	18	250	-284	-1336	412	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	18	394	-90	-834	210	-4	0	-3	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1		-2,4
1	18	753	-367	-1022	715	-20	-88	-3	0	1	0	3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 19

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	19	69	-1880	-7717	320	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,86	-0,9
1	19	70	-687	-1753	98	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,33	-2,3
1	19	71	-1631	-7312	106	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	19	72	-505	-1684	99	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,3
1	19	179	-1314	-6581	430	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-0,9
1	19	180	-306	-1543	383	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	19	252	-286	-1340	409	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	19	396	-91	-836	213	-4	0	-3	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	19	755	-394	-1027	740	20	87	3	0	1	0	3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 20

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	20	73	-1913	-7881	365	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,87	-0,9
1	20	74	-671	-1669	31	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,33	-2,3
1	20	75	-1653	-7418	98	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 20

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	20	76	-498	-1645	131	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,3
1	20	182	-307	-1547	397	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	20	254	-285	-1342	415	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	20	326	-132	-1149	419	6	0	6	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	20	398	-91	-836	207	-4	0	-3	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	20	757	-380	-1045	738	20	88	3	0	1	0	3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 21

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	21	77	-1889	-7753	325	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,91	-0,9
1	21	78	-693	-1773	89	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,37	-2,4
1	21	79	-1638	-7341	102	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	21	80	-510	-1701	114	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,4
1	21	183	-1317	-6599	432	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-0,9
1	21	184	-308	-1551	398	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	21	256	-285	-1340	420	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	21	400	-90	-826	215	-5	0	-3	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	21	759	-395	-1026	742	19	83	3	0	1	0	3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 22

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	22	81	-1909	-7876	353	-1	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,92	-0,9
1	22	82	-687	-1766	20	-1	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,38	-2,4
1	22	83	-1653	-7426	101	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	22	84	-509	-1707	157	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,4
1	22	185	-1324	-6637	433	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-0,9
1	22	186	-310	-1568	424	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	22	258	-286	-1348	440	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	22	402	-88	-822	218	-5	0	-4	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	22	761	-371	-1029	721	19	82	3	0	1	0	3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 23

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	23	85	-1926	-7932	378	-1	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,93	-0,9
1	23	86	-687	-1736	50	-1	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,39	-2,4
1	23	87	-1661	-7459	98	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	23	88	-507	-1684	183	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,4
1	23	187	-1324	-6640	439	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-1,0
1	23	188	-305	-1547	441	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	23	260	-280	-1322	448	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	23	404	-85	-796	216	-5	0	-4	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	23	763	-377	-1040	731	19	80	4	0	1	0	3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 24

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	24	89	-1878	-7691	316	-2	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,94	-0,9
1	24	90	-693	-1765	18	-2	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,40	-2,4
1	24	91	-1625	-7282	151	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-1,0
1	24	92	-501	-1662	134	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,4
1	24	190	-289	-1467	416	0	1	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	24	262	-262	-1246	422	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	24	334	-120	-1047	410	7	1	-6	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	24	406	-79	-739	198	-5	0	-4	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	24	765	-397	-1024	753	19	-79	4	0	1	0	3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 25

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	25	93	-1912	-7964	311	-1	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,85	-0,8
1	25	94	-657	-1691	39	-1	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,28	-2,3
1	25	95	-1655	-7480	134	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	25	96	-487	-1636	169	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,3
1	25	192	-299	-1512	395	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	25	264	-278	-1312	402	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	25	336	-126	-1131	402	-7	0	-7	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	25	408	-87	-814	183	4	1	3	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1		-2,3
1	25	767	-381	-1028	754	21	92	3	0	1	0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 26

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	26	97	-1838	-7556	223	0	2	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,86	-0,9
1	26	98	-681	-1768	142	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,30	-2,3
1	26	99	-1600	-7189	185	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	26	100	-494	-1658	48	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,3
1	26	194	-292	-1476	340	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	26	266	-273	-1278	364	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	26	338	-124	-1107	382	7	1	7	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	26	410	-86	-797	178	-4	0	-3	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	26	769	-362	-952	712	21	93	3	0	1	0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 27

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	27	101	-1907	-7893	295	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,88	-0,9
1	27	102	-672	-1721	30	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,34	-2,3
1	27	103	-1650	-7431	134	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	27	104	-494	-1652	143	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,4
1	27	196	-299	-1514	385	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	27	268	-279	-1314	395	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	27	340	-127	-1134	399	-7	0	7	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	27	412	-88	-817	181	4	0	3	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	27	771	-335	-954	692	-20	-90	-3	0	1	1	4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 28

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	28	105	-1921	-7959	321	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,90	-0,9
1	28	106	-664	-1677	24	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,36	-2,4
1	28	107	-1658	-7470	125	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	28	108	-491	-1634	159	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,4
1	28	198	-301	-1519	396	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	28	270	-279	-1317	405	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	28	342	-126	-1133	407	7	1	-6	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	28	414	-87	-813	187	-4	0	-3	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	28	773	-344	-956	697	20	86	3	0	1	0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 29

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	29	109	-1780	-7374	144	-3	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,95	-1,0
1	29	110	-649	-1721	52	-2	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,41	-2,4
1	29	111	-1555	-7027	296	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-1,0
1	29	112	-461	-1558	56	0	2	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,4
1	29	200	-258	-1312	341	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,4
1	29	272	-182	-1106	339	-6	0	-6	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,4
1	29	344	-101	-941	333	7	0	-7	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,4
1	29	416	-66	-645	135	4	1	3	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,4
1	29	775	-308	-854	668	-18	-78	-3	0	1	0	3	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 30

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	30	113	-1909	-7968	308	0	1	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,86	-0,9
1	30	114	-657	-1706	54	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,30	-2,3
1	30	115	-1655	-7486	145	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	30	116	-487	-1647	169	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,3
1	30	202	-300	-1518	397	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	30	274	-278	-1316	404	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	30	346	-126	-1133	403	-7	0	-7	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	30	418	-87	-814	183	4	1	3	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	30	777	-367	-995	733	-21	-91	-3	0	1	0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 31

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	31	117	-1894	-7838	289	0	2	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,85	-0,8
1	31	118	-671	-1725	35	1	2	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,28	-2,3
1	31	119	-1641	-7392	145	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	31	120	-493	-1652	129	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,3
1	31	204	-299	-1510	379	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	31	276	-278	-1310	392	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	31	348	-126	-1131	399	7	0	7	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,3
1	31	420	-88	-816	184	-4	0	-3	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1		-2,3
1	31	779	-349	-978	706	21	94	3	0	1	1	4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 32

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	32	121	-1865	-7721	260	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,87	-0,9
1	32	122	-662	-1709	54	1	2	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,34	-2,3
1	32	123	-1620	-7301	184	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	32	124	-486	-1631	88	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,3
1	32	206	-293	-1482	356	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	32	278	-273	-1284	373	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	32	350	-124	-1109	384	7	0	-7	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	32	422	-86	-797	176	-4	0	-3	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,4
1	32	781	-309	-890	646	20	88	3	0	1	1	4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 33

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	33	126	-1288	-2254	392	1	139	-3	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3	2,35	-2,3
1	33	567	-1270	-6293	771	0	0	0	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-1,0
1	33	568	-125	-598	903	45	53	43	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,4
1	33	639	-610	-5150	748	48	2	43	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-1,0
1	33	640	-57	-333	891	46	57	43	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,4
1	33	711	-596	-3993	1078	-73	0	61	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-1,0
1	33	712	-122	43	1195	-61	-62	61	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,4
1	33	783	-690	-1953	1151	93	411	14	0	2	1	8	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-1,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 33

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	33	784	-238	308	1860	29	-81	14	0	0	0	4	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,4

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 34

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	34	129	-1832	-6713	391	-112	-519	10	0	1	0	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3	0,98	-1,0
1	34	130	-1158	-1664	1270	-5	-195	9	0	1	0	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3	2,42	-2,4
1	34	569	-703	-5730	538	44	2	-44	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3		-1,0
1	34	570	-66	-304	893	46	-53	44	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3		-2,5
1	34	641	-563	-4741	517	-47	0	-44	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-1,0
1	34	642	-13	-94	915	-45	-51	-44	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,5
1	34	713	-503	-3514	628	63	10	-54	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-1,0
1	34	714	-67	123	1240	56	69	53	0	0	2	3	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,5
1	34	785	-538	-1605	704	-66	-221	-27	0	1	1	3	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-1,0
1	34	786	-167	248	1664	36	71	-27	0	0	1	3	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,5

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 35

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	35	134	-1298	-2284	413	-1	174	0	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3	2,29	-2,3
1	35	571	-1270	-6302	762	0	0	0	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-0,9
1	35	572	-127	-611	907	45	53	43	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,3
1	35	643	-611	-5146	725	-48	0	-43	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-0,9
1	35	644	-61	-349	907	45	54	43	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,3
1	35	715	-570	-3901	967	74	6	-61	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-0,9
1	35	716	-114	-6	1208	-61	-61	-61	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,3
1	35	787	-635	-1863	1081	-94	-414	-14	0	2	1	8	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-0,9
1	35	788	-216	228	1733	-23	-54	13	0	0	0	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,3

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 36

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	36	138	-1286	-2261	457	-2	-186	2	0	0	0	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3	2,29	-2,3
1	36	573	-1266	-6286	755	0	0	0	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-0,9
1	36	574	-125	-605	893	45	53	43	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,3
1	36	645	-609	-5130	708	48	0	43	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-0,9
1	36	646	-62	-350	901	45	54	43	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,3
1	36	717	-552	-3846	894	74	4	-61	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-0,9
1	36	718	-108	-31	1196	61	61	60	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,3
1	36	789	-599	-1812	1039	-94	-413	-14	0	2	1	8	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-0,9
1	36	790	-200	182	1624	-23	-52	12	0	0	0	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,3

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 37

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	37	142	-1295	-2228	392	-1	-139	3	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3	2,35	-2,4
1	37	575	-1270	-6298	767	0	0	0	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-1,0
1	37	576	-127	-610	910	45	53	43	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,4
1	37	647	-610	-5146	736	48	2	43	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-1,0
1	37	648	-60	-345	905	-46	-56	-44	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,4
1	37	719	-581	-3935	1016	-72	0	60	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-1,0
1	37	720	-118	15	1208	-60	-61	60	0	0	2	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,4
1	37	791	-658	-1897	1109	93	402	15	0	2	1	8	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-1,0
1	37	792	-226	262	1797	30	77	-18	0	0	0	3	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,4

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	1	1	-3012	-11105	542	12	56	-1	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3	0,87	-0,9
1	1	2	-1196	-1648	1151	4	161	-9	0	0	0	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3	2,09	-2,1
1	1	505	-1167	-5780	539	0	0	0	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-0,9
1	1	506	-70	-325	918	27	30	26	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	1	577	-945	-4778	517	0	2	0	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-0,9
1	1	578	-16	-108	937	27	31	26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	1	649	-506	-3539	627	-39	0	32	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-0,9
1	1	650	-69	115	1259	-34	-42	32	0	0	1	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,1
1	1	721	-540	-1617	706	42	146	15	0	0	0	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-0,9
1	1	722	-168	579	1680	-22	-22	15	0	1	0	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,1

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	2	130	822	2747	643	63	171	36	0	0	5	14	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1	2,10	-2,1
1	2	146	273	1590	348	36	66	-29	0	2	2	7	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	634	-68	-331	661	29	37	-27	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	636	-69	-345	623	29	38	27	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	638	-63	-350	354	29	40	27	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	640	-72	-348	312	28	35	-27	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	642	-33	-144	217	29	37	-27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,1
1	2	644	-72	-348	527	29	37	-27	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	646	-72	-347	506	29	38	-27	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	648	-76	-346	302	29	36	27	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	650	-17	-65	232	32	51	-27	0	0	1	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,1
1	2	651	-1	-26	571	29	36	27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	654	-10	-111	349	31	44	27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	656	-26	-141	286	30	43	26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	2	658	-26	-157	274	30	43	27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,1
1	2	660	-26	-166	321	30	43	26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,1
1	2	662	-24	-179	382	29	41	27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	664	-37	-168	308	30	43	27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	666	-39	-176	341	30	42	26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	668	-34	-174	397	29	42	26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	670	-28	-176	424	30	42	26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	672	-32	-174	453	30	42	27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	674	-28	-175	446	29	41	26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	676	-33	-175	444	30	41	-27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	678	-26	-175	448	30	42	-27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	680	-32	-174	410	30	42	-27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	682	-36	-176	379	30	42	-27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	684	-33	-178	329	30	43	-27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	686	-37	-172	282	30	43	-27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	688	-26	-167	329	30	43	-27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,1
1	2	690	-30	-156	304	30	43	-27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	692	-26	-141	317	30	43	-27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	694	-10	-110	332	31	44	-27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	696	-21	-129	539	29	38	26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	698	-26	-128	524	29	37	27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	700	-26	-137	275	29	39	27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,1
1	2	702	-27	-178	406	29	41	-27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	704	0	-24	556	29	36	-27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	706	-23	-130	553	29	37	27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	708	-29	-132	500	29	38	27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	710	-27	-135	277	29	39	27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	712	-38	-168	226	30	46	26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,1
1	2	714	-17	-65	229	32	51	27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,1
1	2	716	-40	-171	403	30	45	26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	718	-43	-163	390	30	44	-26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	720	-39	-168	200	30	46	-26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,1
1	2	722	13	46	156	30	44	27	0	0	1	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,1
1	2	723	16	-67	419	-31	-52	-26	0	0	1	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	726	22	-41	238	-28	-36	25	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	728	-1	-52	222	-29	-43	26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	730	-4	-58	185	-29	-41	27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,1
1	2	732	0	-59	191	-29	-38	26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,1
1	2	734	1	-84	212	-31	-48	26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,1
1	2	736	-8	-68	227	-28	-36	26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	738	-18	-72	248	-29	-38	26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	740	-16	-72	316	-30	-43	27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	742	-2	-72	331	-29	-39	27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	744	-14	-76	373	-29	-42	-26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	746	-3	-74	352	-29	-40	27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	748	-12	-73	350	-31	-45	-27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	750	-5	-76	362	-29	-41	26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	752	-9	-70	325	-29	-39	-27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	754	-16	-74	294	-30	-43	-26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	756	-10	-71	249	-28	-36	-26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	758	-10	-73	202	-29	-40	26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,1
1	2	760	-1	-62	195	-28	-36	-26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,1
1	2	762	-10	-57	222	-30	-42	-27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,1
1	2	764	0	-52	246	-29	-43	27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	766	23	-39	225	-28	-36	26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	768	6	-73	431	-29	-39	26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	770	-2	-78	429	-29	-40	-26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	772	-3	-21	179	-30	-40	27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,1
1	2	774	-5	-80	260	-30	-47	-26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,1
1	2	776	17	-66	408	-31	-52	26	0	0	1	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	2	778	3	-78	451	-30	-42	26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	780	-7	-17	404	-30	-37	26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	782	-8	-26	210	-31	-43	26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,1
1	2	784	-43	-62	126	-30	-28	27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,1
1	2	786	13	45	156	30	44	-27	0	0	1	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,1
1	2	788	-48	-76	282	-31	-33	27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	790	-55	-76	306	-31	-38	-27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,0
1	2	792	-46	-66	111	-30	-31	-27	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0		-2,1

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 3

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	3	5	-631	-1610	24	2	8	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,08	-2,1
1	3	6	-452	-1503	94	-1	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	3	7	-1825	-7575	192	2	9	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,86	-0,9
1	3	8	-1584	-7158	247	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	3	147	-258	-1311	353	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	3	219	-235	-1112	347	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	3	291	-101	-948	338	-4	0	4	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	3	363	-67	-650	136	-3	0	-2	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	3	724	-306	-851	664	11	50	2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 4

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	4	9	-1828	-7492	251	1	7	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,86	-0,9
1	4	10	-689	-1787	111	1	6	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,08	-2,1
1	4	11	-1594	-7146	167	0	0	0	0	1	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	4	12	-497	-1663	78	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	4	149	-1292	-6478	453	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 4

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	4	150	-285	-1442	380	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	4	222	-260	-1230	399	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	4	366	-79	-735	192	3	0	2	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	4	725	-727	-1022	749	0	49	2	0	0	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 5

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	5	13	-1884	-7786	332	1	5	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,85	-0,9
1	5	14	-677	-1741	21	1	4	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,07	-2,1
1	5	15	-1635	-7356	129	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	5	16	-500	-1681	139	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	5	151	-1315	-6592	439	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-0,9
1	5	152	-302	-1528	415	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	5	224	-277	-1307	430	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	5	368	-84	-791	211	3	0	2	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	5	727	-698	-1045	732	0	-49	-2	0	0	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 6

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	6	17	-1912	-7907	360	1	3	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,85	-0,8
1	6	18	-681	-1753	36	1	3	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,07	-2,1
1	6	19	-1656	-7451	100	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	6	20	-505	-1697	167	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	6	153	-1327	-6652	435	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-0,9
1	6	154	-309	-1561	427	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	6	226	-285	-1344	441	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	6	370	-88	-820	218	3	0	2	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	6	729	-684	-1019	718	-1	-50	-2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 7

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	7	21	-1926	-7948	373	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,84	-0,8
1	7	22	-680	-1721	29	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,06	-2,1
1	7	23	-1664	-7477	96	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	7	24	-505	-1682	163	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	7	155	-1329	-6662	442	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-0,9
1	7	156	-310	-1564	422	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	7	228	-286	-1349	434	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	7	372	-90	-827	213	3	0	2	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	7	731	-729	-1063	754	1	51	2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 8

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	8	25	-1903	-7880	286	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,84	-0,8
1	8	26	-680	-1763	23	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,06	-2,1
1	8	27	-1649	-7429	147	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	8	28	-499	-1679	144	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	8	158	-301	-1521	392	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	8	230	-279	-1314	401	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	8	302	-125	-1130	403	-4	0	4	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	8	374	-87	-810	183	3	1	2	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	8	733	-316	-927	669	-12	-55	-2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 9

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	9	29	-1815	-7465	253	0	1	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,83	-0,8
1	9	30	-677	-1773	146	0	2	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,04	-2,0
1	9	31	-1588	-7130	179	0	0	0	0	1	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	9	32	-497	-1677	21	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,0
1	9	160	-299	-1506	340	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	9	232	-279	-1303	376	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	9	304	-130	-1119	396	-4	0	4	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	9	376	-108	-813	199	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	9	735	-717	-1019	734	1	52	2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 10

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	10	33	-1812	-7455	255	0	2	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,83	-0,8
1	10	34	-680	-1794	144	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,03	-2,0
1	10	35	-1586	-7125	178	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	10	36	-500	-1695	20	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,0
1	10	162	-302	-1521	343	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	10	234	-282	-1316	381	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	10	306	-130	-1131	404	-4	0	4	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	10	378	-90	-823	204	3	0	2	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	10	737	-737	-1049	750	-1	-51	-2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 11

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	11	37	-1853	-7664	306	1	2	0	0	1	0	1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2	0,83	-0,8
1	11	38	-670	-1750	57	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,03	-2,0
1	11	39	-1615	-7273	151	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,8
1	11	40	-497	-1682	81	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,0
1	11	164	-305	-1539	373	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	11	236	-284	-1333	402	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	11	308	-131	-1142	416	-4	0	4	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	11	380	-90	-832	207	3	0	2	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	11	739	-673	-1023	714	0	50	2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 12

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	12	41	-1887	-7837	338	0	2	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,83	-0,8
1	12	42	-665	-1725	25	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,02	-2,0
1	12	43	-1641	-7398	124	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,8
1	12	44	-495	-1672	136	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,0
1	12	166	-306	-1544	398	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	12	238	-284	-1338	417	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	12	310	-132	-1145	420	-4	0	4	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	12	382	-90	-831	207	3	0	2	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1		-2,0
1	12	741	-703	-1034	736	-1	-52	-2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 13

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	13	45	-1909	-7860	368	0	1	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,83	-0,8
1	13	46	-670	-1664	34	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,00	-2,0
1	13	47	-1650	-7403	99	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,8
1	13	48	-497	-1642	124	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,0
1	13	168	-307	-1547	395	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	13	240	-285	-1342	415	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	13	312	-166	-1150	422	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	13	384	-111	-837	210	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1		-2,0
1	13	743	-358	-1002	700	-12	-52	-2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 14

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	14	49	-1882	-7732	323	0	0	0	0	1	0	1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2	0,83	-0,8
1	14	50	-688	-1762	93	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	1,99	-2,0
1	14	51	-1634	-7326	107	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,8
1	14	52	-508	-1695	99	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,0
1	14	169	-1316	-6593	429	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-0,9
1	14	170	-309	-1556	385	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	14	242	-288	-1350	412	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	14	386	-112	-843	215	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1		-2,0
1	14	745	-718	-1020	732	1	52	2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 15

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	15	53	-1898	-7838	347	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,83	-0,8
1	15	54	-677	-1735	35	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	1,99	-2,0
1	15	55	-1646	-7399	102	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,8
1	15	56	-503	-1687	130	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,0
1	15	171	-1323	-6627	432	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-0,9
1	15	172	-311	-1565	400	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	15	244	-289	-1358	422	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	15	388	-112	-847	214	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1		-2,0
1	15	747	-703	-1056	734	0	51	2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 16

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	16	57	-1917	-7969	370	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,83	-0,8
1	16	58	-660	-1688	47	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,00	-2,0
1	16	59	-1661	-7489	94	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,8
1	16	60	-495	-1659	171	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,0
1	16	174	-309	-1557	414	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	16	246	-286	-1352	428	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	16	318	-166	-1156	428	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	16	390	-111	-840	211	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1		-2,0
1	16	749	-662	-1000	709	-1	-51	-2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 17

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	17	61	-1876	-7713	332	0	2	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,83	-0,8
1	17	62	-669	-1676	72	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,03	-2,0
1	17	63	-1626	-7295	126	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	17	64	-494	-1635	88	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,0
1	17	176	-301	-1518	374	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	17	248	-280	-1317	399	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	17	320	-130	-1130	409	4	0	-4	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	17	392	-109	-823	204	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1		-2,0

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 17

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	17	751	-724	-1060	750	1	51	2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 18

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	18	65	-1897	-7810	356	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,83	-0,8
1	18	66	-670	-1672	42	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,03	-2,0
1	18	67	-1641	-7365	106	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	18	68	-496	-1643	116	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,0
1	18	177	-1315	-6590	435	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-0,9
1	18	178	-305	-1540	389	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	18	250	-284	-1336	412	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	18	394	-110	-834	210	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1		-2,1
1	18	753	-678	-1022	715	-1	-50	-2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 19

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	19	69	-1880	-7717	320	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,83	-0,8
1	19	70	-687	-1753	98	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,04	-2,0
1	19	71	-1631	-7312	106	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	19	72	-505	-1684	99	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,0
1	19	179	-1314	-6581	430	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-0,9
1	19	180	-306	-1543	383	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	19	252	-286	-1340	409	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	19	396	-111	-836	213	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	19	755	-729	-1027	740	0	51	2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 20

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	20	73	-1913	-7881	365	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,83	-0,8
1	20	74	-671	-1669	31	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,04	-2,0
1	20	75	-1653	-7418	98	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	20	76	-498	-1645	131	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	20	182	-307	-1547	397	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	20	254	-285	-1342	415	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	20	326	-165	-1149	419	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	20	398	-111	-836	207	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	20	757	-702	-1045	738	1	51	2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 21

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	21	77	-1889	-7753	325	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,85	-0,8
1	21	78	-693	-1773	89	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,07	-2,1
1	21	79	-1638	-7341	102	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	21	80	-510	-1701	114	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	21	183	-1317	-6599	432	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-0,9
1	21	184	-308	-1551	398	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	21	256	-285	-1340	420	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	21	400	-90	-826	215	-3	0	-2	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	21	759	-730	-1026	742	0	50	2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 22

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	22	81	-1909	-7876	353	-1	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,85	-0,9
1	22	82	-687	-1766	20	-1	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,07	-2,1
1	22	83	-1653	-7426	101	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	22	84	-509	-1707	157	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	22	185	-1324	-6637	433	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-0,9
1	22	186	-310	-1568	424	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	22	258	-286	-1348	440	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	22	402	-88	-822	218	-3	0	-2	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	22	761	-685	-1029	721	1	50	2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 23

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	23	85	-1926	-7932	378	-1	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,86	-0,9
1	23	86	-687	-1736	50	-1	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,08	-2,1
1	23	87	-1661	-7459	98	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	23	88	-507	-1684	183	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	23	187	-1324	-6640	439	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-0,9
1	23	188	-305	-1547	441	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	23	260	-280	-1322	448	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	23	404	-85	-796	216	-3	0	-2	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	23	763	-695	-1040	731	0	49	2	0	0	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 24

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	24	89	-1878	-7691	316	-2	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,86	-0,9
1	24	90	-693	-1765	18	-2	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,09	-2,1
1	24	91	-1625	-7282	151	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 24

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	24	92	-501	-1662	134	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	24	190	-289	-1467	416	0	1	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	24	262	-262	-1246	422	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	24	334	-120	-1047	410	4	1	-4	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	24	406	-79	-739	198	-3	0	-2	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	24	765	-732	-1024	753	0	-49	-2	0	0	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 25

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	25	93	-1912	-7964	311	-1	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,83	-0,8
1	25	94	-657	-1691	39	-1	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,01	-2,0
1	25	95	-1655	-7480	134	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,8
1	25	96	-487	-1636	169	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,0
1	25	192	-299	-1512	395	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	25	264	-278	-1312	402	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	25	336	-126	-1131	402	-4	0	4	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	25	408	-106	-814	183	0	1	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1		-2,0
1	25	767	-710	-1028	754	1	53	2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 26

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	26	97	-1838	-7556	223	0	2	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,83	-0,8
1	26	98	-681	-1768	142	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,02	-2,0
1	26	99	-1600	-7189	185	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,8
1	26	100	-494	-1658	48	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,0
1	26	194	-292	-1476	340	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	26	266	-273	-1278	364	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	26	338	-124	-1107	382	4	1	-4	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	26	410	-86	-797	178	-3	0	-2	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	26	769	-362	-952	712	12	54	2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 27

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	27	101	-1907	-7893	295	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,83	-0,8
1	27	102	-672	-1721	30	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,05	-2,0
1	27	103	-1650	-7431	134	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	27	104	-494	-1652	143	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	27	196	-299	-1514	385	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	27	268	-279	-1314	395	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	27	340	-127	-1134	399	-4	0	4	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	27	412	-107	-817	181	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	27	771	-335	-954	692	-12	-53	-2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 28

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	28	105	-1921	-7959	321	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,84	-0,8
1	28	106	-664	-1677	24	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,06	-2,1
1	28	107	-1658	-7470	125	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	28	108	-491	-1634	159	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	28	198	-301	-1519	396	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	28	270	-279	-1317	405	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	28	342	-126	-1133	407	4	1	-4	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	28	414	-87	-813	187	-3	0	-2	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	28	773	-344	-956	697	12	52	2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 29

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	29	109	-1780	-7374	144	-3	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,87	-0,9
1	29	110	-649	-1721	52	-2	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,09	-2,1
1	29	111	-1555	-7027	296	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	29	112	-461	-1558	56	0	2	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	29	200	-258	-1312	341	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	29	272	-234	-1106	339	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	29	344	-101	-941	333	4	0	-4	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	29	416	-66	-645	135	3	1	2	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	29	775	-308	-854	668	-11	-50	-2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 30

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	30	113	-1909	-7968	308	0	1	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,83	-0,8
1	30	114	-657	-1706	54	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,02	-2,0
1	30	115	-1655	-7486	145	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,8
1	30	116	-487	-1647	169	0	1	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,0
1	30	202	-300	-1518	397	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	30	274	-278	-1316	404	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	30	346	-126	-1133	403	-4	0	4	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	30	418	-87	-814	183	3	1	2	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	30	777	-684	-995	733	0	-52	-2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 31

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	31	117	-1894	-7838	289	0	2	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,83	-0,8
1	31	118	-671	-1725	35	1	2	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,00	-2,0
1	31	119	-1641	-7392	145	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,8
1	31	120	-493	-1652	129	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,0
1	31	204	-299	-1510	379	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	31	276	-278	-1310	392	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	31	348	-126	-1131	399	4	0	-4	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,0
1	31	420	-106	-816	184	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1		-2,0
1	31	779	-349	-978	706	12	54	2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 32

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	32	121	-1865	-7721	260	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,83	-0,8
1	32	122	-662	-1709	54	1	2	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	2,04	-2,0
1	32	123	-1620	-7301	184	0	0	0	0	1	0	1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-0,9
1	32	124	-486	-1631	88	0	0	0	0	0	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2		-2,1
1	32	206	-293	-1482	356	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	32	278	-273	-1284	373	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	32	350	-124	-1109	384	4	0	-4	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	32	422	-104	-797	176	0	0	0	0	0	0	0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,2		-2,1
1	32	781	-309	-890	646	12	51	2	0	1	0	1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1		-0,9

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 33

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	33	126	-1288	-2897	392	1	3	0	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3	2,05	-2,1
1	33	567	-1270	-6293	771	0	0	0	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-0,9
1	33	568	-125	-708	903	26	0	26	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,1
1	33	639	-1013	-5150	748	1	2	0	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-0,9
1	33	640	-57	-333	891	27	32	26	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,1
1	33	711	-596	-3993	1078	-45	0	36	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-0,9
1	33	712	-122	43	1195	-38	-42	36	0	0	1	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,1
1	33	783	-690	-1953	1151	57	251	8	0	1	0	3	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-0,9
1	33	784	-238	308	1860	19	-54	8	0	0	0	3	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,1

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 34

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	34	129	-2862	-10557	391	-23	0	-2	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3	0,88	-0,9
1	34	130	-1158	-1664	1270	-5	-135	7	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3	2,10	-2,1
1	34	569	-1157	-5730	538	0	2	0	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3		-0,9
1	34	570	-66	-304	893	27	-30	26	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3		-2,1
1	34	641	-937	-4741	517	-1	0	0	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-0,9
1	34	642	-13	-94	915	-27	-31	-26	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-2,1
1	34	713	-503	-3514	628	39	10	-32	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-0,9
1	34	714	-67	123	1240	34	42	31	0	0	1	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,1
1	34	785	-538	-1605	704	-42	-146	-16	0	0	0	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-0,9
1	34	786	-167	583	1664	22	22	-16	0	1	0	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,1

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 35

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	35	134	-1298	-2927	413	-1	0	1	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3	2,01	-2,0
1	35	571	-1270	-6302	762	0	0	0	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-0,9
1	35	572	-127	-726	907	26	0	26	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,0
1	35	643	-1013	-5146	725	-1	0	0	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-0,9
1	35	644	-61	-349	907	27	31	26	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,0
1	35	715	-570	-3901	967	44	6	-36	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-0,9
1	35	716	-114	-6	1208	37	41	-36	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,0
1	35	787	-635	-1863	1081	-55	-240	-9	0	1	0	3	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-0,9
1	35	788	-216	228	1733	-18	-48	11	0	0	0	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,0

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 36

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	36	138	-1286	-2913	457	-2	0	0	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3	2,01	-2,0
1	36	573	-1266	-6286	755	0	0	0	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-0,9
1	36	574	-125	-718	893	26	0	26	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,0
1	36	645	-1011	-5130	708	0	0	0	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-0,9
1	36	646	-62	-350	901	27	30	26	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,0
1	36	717	-552	-3846	894	43	4	-36	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-0,9
1	36	718	-108	-31	1196	37	42	-36	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,0
1	36	789	-599	-1812	1039	-55	-238	-10	0	1	0	3	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1		-0,9
1	36	790	-200	182	1624	-18	-47	10	0	0	0	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,0

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 37

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	37	142	-1295	-2864	392	-1	0	-1	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,3	2,06	-2,1
1	37	575	-1270	-6298	767	0	0	0	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-0,9
1	37	576	-127	-724	910	26	0	26	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,1
1	37	647	-1013	-5146	736	0	2	0	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-0,9
1	37	648	-60	-345	905	-27	-32	-26	0	0	1	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,1
1	37	719	-581	-3935	1016	-44	0	36	0	0	0	0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-0,9
1	37	720	-118	15	1208	-37	-41	36	0	0	1	1	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,1

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 37

Gr.Q N.ro	Gen N.r	Nodo 3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm
													---------- cmq/m ----------						
1	37	791	-658	-1897	1109	56	242	9	0	1	0	3	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-0,9
1	37	792	-226	262	1797	19	51	-11	0	0	0	2	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2		-2,1

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	1	1	Rara											RaraCls	150,0	1,2	1	0,0	-2,2	4,2	1	0,0	-8,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,9	0,0	-7,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	10	1	0,0	-2,2	34	1	0,0	-8,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,9	0,0	-7,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,1	1	0,0	-1,9	3,7	1	0,0	-7,1
1	1	2	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,9	0,9	1	0,0	-1,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,8	0,0	-1,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,9	7	1	0,0	-1,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,8	0,0	-1,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,8	0,9	1	0,0	-1,6
1	1	505	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	-0,8	1,9	1	0,0	-4,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,7	0,0	-3,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,8	16	1	0,0	-4,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,7	0,0	-3,5	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,7	1,6	1	0,0	-3,5
1	1	506	Rara											RaraCls	150,0	0,0	2	0,0	-0,1	0,1	2	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	0	2	0,0	-0,1	1	2	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	-0,1	0,1	1	0,0	-0,3
1	1	577	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,7	1,6	1	0,0	-3,4
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,6	0,0	-2,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,7	13	1	0,0	-3,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,6	0,0	-2,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,6	1,3	1	0,0	-2,9
1	1	578	Rara											RaraCls	150,0	0,0	2	0,0	0,0	0,1	2	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	0,0	4	1	0,0	0,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	-0,1
1	1	649	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,6	1,3	1	0,0	-2,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-2,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,6	10	1	0,0	-2,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-2,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,5	1,0	1	0,0	-2,1
1	1	650	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,0	0	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	17	1	0,0	0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,0	1	0,0	0,1
1	1	721	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	-0,7	1,2	1	0,0	-2,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,6	0,0	-1,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,7	10	1	0,0	-2,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,5	1,0	1	0,0	-1,6
1	1	722	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,0	0	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,2	41	1	0,0	0,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,2	0,0	0	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	2	130	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,4	1,9	1	-0,1	-2,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	-0,1	-2,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	15	1	-0,1	-2,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	-0,1	-2,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,4	1,9	1	-0,1	-2,1
1	2	146	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,5	1,3	1	0,0	-2,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-2,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,5	11	1	0,0	-2,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-2,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,5	1,3	1	0,0	-2,2
1	2	634	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	4	1	0,0	-0,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,7
1	2	636	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	4	1	0,0	-0,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,7
1	2	638	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	4	1	0,0	-0,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,7
1	2	640	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	3	1	0,0	-0,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,7
1	2	642	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,3	1	0,0	-0,5
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	3	1	0,0	-0,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,5	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,3	1	0,0	-0,5
1	2	644	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	4	1	0,0	-0,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,7
1	2	646	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	4	1	0,0	-0,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,7
1	2	648	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	4	1	0,0	-0,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,7
1	2	650	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	-0,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	0,0	0,0	20	1	0,0	-0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	-0,2
1	2	651	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	-0,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	3	1	0,0	-0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	-0,3
1	2	654	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	0,0	4	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,3
1	2	656	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	3	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,3
1	2	658	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	3	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,3
1	2	660	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	4	1	0,0	-0,3

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,3
1	2	662	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	3	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,3	1	0,0	-0,3
1	2	664	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	4	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,3
1	2	666	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	4	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,4
1	2	668	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	3	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,4
1	2	670	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	4	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,4
1	2	672	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	4	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,4
1	2	674	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	4	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,4
1	2	676	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	3	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,4
1	2	678	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	4	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,4
1	2	680	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	4	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,4
1	2	682	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	3	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,4
1	2	684	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	4	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,4
1	2	686	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	4	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,4
1	2	688	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	4	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,3
1	2	690	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	3	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,3
1	2	692	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	3	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,3
1	2	694	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	0,0	4	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,3
1	2	696	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	3	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,3	1	0,0	-0,3
1	2	698	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	3	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,3	1	0,0	-0,3
1	2	700	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	3	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,3	1	0,0	-0,3
1	2	702	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	3	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,3	1	0,0	-0,3
1	2	704	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	-0,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	3	1	0,0	-0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	-0,3
1	2	706	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	3	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,3	1	0,0	-0,3
1	2	708	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	3	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,3	1	0,0	-0,3
1	2	710	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	3	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,3	1	0,0	-0,3
1	2	712	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,6	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	4	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,3
1	2	714	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	-0,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	0,0	0,0	20	1	0,0	-0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	-0,2
1	2	716	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,6	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	4	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,3
1	2	718	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,6	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	4	1	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,3
1	2	720	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,6	1	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	4	1	0,0	-0,3

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,3
1	2	722	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	0,0	10	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	-0,1
1	2	723	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	-0,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	8	1	0,0	0,0	26	1	0,0	-0,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	-0,1
1	2	726	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	-0,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	0,0	0,0	7	1	0,0	-0,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	-0,2
1	2	728	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	-0,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	0,0	15	1	0,0	-0,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	-0,2
1	2	730	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	-0,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	0,0	12	1	0,0	-0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	-0,2
1	2	732	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	-0,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	0,0	6	1	0,0	-0,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	-0,2
1	2	734	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	-0,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	0,0	0,0	20	1	0,0	-0,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	-0,2
1	2	736	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	-0,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	6	1	0,0	-0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	-0,2
1	2	738	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	-0,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	7	1	0,0	-0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	-0,2
1	2	740	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,8	1	0,0	-0,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	15	1	0,0	-0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	-0,2
1	2	742	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	-0,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	0,0	9	1	0,0	-0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	-0,2
1	2	744	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,8	1	0,0	-0,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	0,0	14	1	0,0	-0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	-0,2
1	2	746	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	-0,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	3	1	0,0	-0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	-0,2
1	2	748	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	-0,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	0,0	12	1	0,0	-0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	-0,2
1	2	750	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	-0,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	0,0	0,0	14	1	0,0	-0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	-0,2
1	2	752	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	-0,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	10	1	0,0	-0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	-0,2
1	2	754	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,8	1	0,0	-0,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	15	1	0,0	-0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	-0,2
1	2	756	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	-0,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	3	1	0,0	-0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	-0,2
1	2	758	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	-0,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	12	1	0,0	-0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	-0,2
1	2	760	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	-0,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	0,0	4	1	0,0	-0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	-0,2
1	2	762	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	-0,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	14	1	0,0	-0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	-0,2
1	2	764	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	-0,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	0,0	15	1	0,0	-0,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	-0,2
1	2	766	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	-0,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	0,0	0,0	6	1	0,0	-0,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	-0,2
1	2	768	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	-0,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	0,0	6	1	0,0	-0,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	-0,1
1	2	770	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	-0,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	6	1	0,0	-0,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	-0,2
1	2	772	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	-0,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	15	1	0,0	-0,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	-0,2
1	2	774	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	-0,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	15	1	0,0	-0,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	-0,2
1	2	776	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	-0,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	8	1	0,0	0,0	25	1	0,0	-0,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	-0,1
1	2	778	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	-0,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	9	1	0,0	-0,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	-0,2
1	2	780	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,6	1	0,0	-0,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	0,0	11	1	0,0	-0,1

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	-0,2
1	2	782	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	0,0	0,9	1	0,0	-0,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	0,0	20	1	0,0	-0,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	-0,2
1	2	784	Rara											RaraCls	150,0	0,0	2	0,0	0,0	0,2	2	0,0	-0,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	0	2	0,0	0,0	1	2	0,0	-0,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	-0,2
1	2	786	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	0,0	9	1	0,0	0,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	-0,1
1	2	788	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,4	1	0,0	-0,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	5	1	0,0	-0,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	-0,2
1	2	790	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,7	1	0,0	-0,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	0,0	12	1	0,0	-0,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	0,0	0,5	1	0,0	-0,2
1	2	792	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	0,0	0,3	1	0,0	-0,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	0	1	0,0	0,0	2	1	0,0	-0,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,2	1	0,0	-0,2

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 3

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	3	5	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,4	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,4	1	0,0	-1,2
1	3	6	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,3	1,0	1	0,0	-1,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,3	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,3	8	2	0,0	-1,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,3	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,3	1,0	1	0,0	-1,2
1	3	7	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,3	5,0	1	0,0	-5,4
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,2	0,0	-4,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,3	41	1	0,0	-5,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-4,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	-1,2	4,5	1	0,0	-4,8
1	3	8	Rara											RaraCls	150,0	1,0	1	0,0	-1,1	4,2	1	0,0	-5,1
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,0	0,0	-4,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,1	36	1	0,0	-5,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,0	0,0	-4,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,0	3,7	1	0,0	-4,6
1	3	147	Rara											RaraCls	150,0	0,2	2	0,0	-0,2	0,8	2	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,2	7	2	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	3	219	Rara											RaraCls	150,0	0,2	2	0,0	-0,2	0,7	2	0,0	-0,8
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,2	6	2	0,0	-0,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,7	1	0,0	-0,9
1	3	291	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,6	2	0,0	-0,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	5	2	0,0	-0,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,6	1	0,0	-0,7
1	3	363	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,4	2	0,0	-0,5
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,5	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,5
1	3	724	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,4	1,2	1	0,0	-1,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,3	0,0	-0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,3	0,0	-0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,3	0,9	1	0,0	-0,9

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 4

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	4	9	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,3	4,9	1	0,0	-5,4
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,2	0,0	-4,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,3	40	1	0,0	-5,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-4,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-4,8
1	4	10	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,4	1	0,0	-1,4
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	11	1	0,0	-1,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,4	1	0,0	-1,4
1	4	11	Rara											RaraCls	150,0	1,0	1	0,0	-1,1	4,2	1	0,0	-5,1
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,0	0,0	-4,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,1	35	1	0,0	-5,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,0	0,0	-4,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,0	3,7	1	0,0	-4,6
1	4	12	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
1	4	149	Rara											RaraCls	150,0	0,8	1	0,0	-0,9	3,8	1	0,0	-4,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,8	0,0	-4,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,0	-0,9	32	1	0,0	-4,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,8	0,0	-4,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,7	1	0,0	-0,8	3,4	1	0,0	-4,1
1	4	150	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,9	1	0,0	-1,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,9	1	0,0	-1,1
1	4	222	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	2	0,0	-0,9
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,2	6	2	0,0	-0,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	4	366	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,6
1	4	725	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,4	0,9	1	0,0	-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 5

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N

N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t*m)	(t)	(t*m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)
1	5	13	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,4	5,0	1	0,0	-5,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,2	0,0	-5,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,4	42	1	0,0	-5,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-5,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	-1,2	4,5	1	0,0	-5,0
1	5	14	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,3	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,3	1	0,0	-1,3
1	5	15	Rara											RaraCls	150,0	1,0	1	0,0	-1,2	4,3	1	0,0	-5,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,1	0,0	-4,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	37	1	0,0	-5,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,0	0,0	-4,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,0	3,9	1	0,0	-4,7
1	5	16	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
1	5	151	Rara											RaraCls	150,0	0,8	1	0,0	-0,9	3,9	1	0,0	-4,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,8	0,0	-4,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,0	-0,9	33	1	0,0	-4,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,8	0,0	-4,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,7	1	0,0	-0,8	3,4	1	0,0	-4,2
1	5	152	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	5	224	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	5	368	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,6
1	5	727	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,4	0,9	1	0,0	-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 6

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	6	17	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,4	5,0	1	0,0	-5,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,2	0,0	-5,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,4	42	1	0,0	-5,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-5,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	-1,2	4,5	1	0,0	-5,1
1	6	18	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,3	1	0,0	-1,3
1	6	19	Rara											RaraCls	150,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,4
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,1	0,0	-4,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	37	1	0,0	-5,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,1	0,0	-4,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,1	3,9	1	0,0	-4,8
1	6	20	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
1	6	153	Rara											RaraCls	150,0	0,8	1	0,0	-1,0	3,9	1	0,0	-4,8
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,8	0,0	-4,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,0	-1,0	33	1	0,0	-4,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,8	0,0	-4,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,8	1	0,0	-0,8	3,5	1	0,0	-4,2
1	6	154	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	6	226	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	6	370	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,6
1	6	729	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 7

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	7	21	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,4	4,9	1	0,0	-5,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,2	0,0	-5,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,4	42	1	0,0	-5,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-5,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,1
1	7	22	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
1	7	23	Rara											RaraCls	150,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,4
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,1	0,0	-4,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	37	1	0,0	-5,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,1	0,0	-4,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,0	1	0,0	-1,1	3,9	1	0,0	-4,8
1	7	24	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
1	7	155	Rara											RaraCls	150,0	0,9	1	0,0	-1,0	3,9	1	0,0	-4,8
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,9	0,0	-4,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,0	-1,0	33	1	0,0	-4,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,8	0,0	-4,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,8	1	0,0	-0,8	3,5	1	0,0	-4,2
1	7	156	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	7	228	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,9	1	0,0	-1,0
1	7	372	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,7
1	7	731	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,3	1	0,0	-1,4
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	11	1	0,0	-1,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,1

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 8

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	8	25	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,4	5,0	1	0,0	-5,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,2	0,0	-5,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,4	42	1	0,0	-5,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-5,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,0
1	8	26	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,4
1	8	27	Rara											RaraCls	150,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,1	0,0	-4,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	37	1	0,0	-5,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,1	0,0	-4,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,1	3,9	1	0,0	-4,8
1	8	28	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
1	8	158	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,9	1	0,0	-1,1
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	8	230	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	8	302	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,7	2	0,0	-0,9
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	6	2	0,0	-0,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,7	1	0,0	-0,9
1	8	374	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,6	1	0,0	-0,6
1	8	733	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,4	1,3	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,3	0,0	-0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,4	10	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,3	0,0	-0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,3	1,0	1	0,0	-0,9

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 9

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	9	29	Rara											RaraCls	150,0	1,2	1	0,0	-1,3	4,6	1	0,0	-5,4
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,2	0,0	-4,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	10	1	0,0	-1,3	39	1	0,0	-5,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-4,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,1	1	0,0	-4,8
1	9	30	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,4
1	9	31	Rara											RaraCls	150,0	1,0	1	0,0	-1,1	4,2	1	0,0	-5,1
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,0	0,0	-4,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,1	35	1	0,0	-5,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,0	0,0	-4,5	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,0	3,7	1	0,0	-4,5
1	9	32	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
1	9	160	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,9	1	0,0	-1,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	9	232	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	9	304	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,7	2	0,0	-0,8
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	6	2	0,0	-0,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,7	1	0,0	-0,9
1	9	376	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,6
1	9	735	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,3	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	11	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 10

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	10	33	Rara											RaraCls	150,0	1,2	1	0,0	-1,3	4,7	1	0,0	-5,4
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-4,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	10	1	0,0	-1,3	39	1	0,0	-5,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-4,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,2	1	0,0	-4,7
1	10	34	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,4
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,4
1	10	35	Rara											RaraCls	150,0	1,0	1	0,0	-1,1	4,2	1	0,0	-5,1
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,0	0,0	-4,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,1	35	1	0,0	-5,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,0	0,0	-4,5	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,0	3,7	1	0,0	-4,5
1	10	36	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
1	10	162	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,9	1	0,0	-1,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	10	234	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	10	306	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,7	2	0,0	-0,9
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	6	2	0,0	-0,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,7	1	0,0	-0,9
1	10	378	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 10

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,6
1	10	737	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,3	1	0,0	-1,4
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 11

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	11	37	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,3	4,8	1	0,0	-5,5
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-4,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,3	41	1	0,0	-5,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-4,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,3	1	0,0	-4,9
1	11	38	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
1	11	39	Rara											RaraCls	150,0	1,0	1	0,0	-1,2	4,3	1	0,0	-5,2
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,0	0,0	-4,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	36	1	0,0	-5,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,0	0,0	-4,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,0	3,8	1	0,0	-4,6
1	11	40	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
1	11	164	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	11	236	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	11	308	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,7	2	0,0	-0,9
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	6	2	0,0	-0,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,7	1	0,0	-0,9
1	11	380	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,7
1	11	739	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	0,9	1	0,0	-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 12

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	12	41	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,4	4,9	1	0,0	-5,6
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-5,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,4	41	1	0,0	-5,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-5,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,0
1	12	42	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,1	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
1	12	43	Rara											RaraCls	150,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,3
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,1	0,0	-4,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	37	1	0,0	-5,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,1	0,0	-4,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,1	3,9	1	0,0	-4,7
1	12	44	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
1	12	166	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	12	238	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	12	310	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,7	2	0,0	-0,9
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	6	2	0,0	-0,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,7	1	0,0	-0,9
1	12	382	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,7
1	12	741	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,3	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 13

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	13	45	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,4	4,9	1	0,0	-5,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,2	0,0	-5,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,4	41	1	0,0	-5,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-5,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,0
1	13	46	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,1	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
1	13	47	Rara											RaraCls	150,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,3
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,1	0,0	-4,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	37	1	0,0	-5,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,1	0,0	-4,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,1	3,9	1	0,0	-4,7
1	13	48	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,3
1	13	168	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,2

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 13

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	13	240	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	13	312	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,7	2	0,0	-0,9
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	6	2	0,0	-0,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,7	1	0,0	-0,9
1	13	384	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,7
1	13	743	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,4	0,9	1	0,0	-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 14

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	14	49	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,4	4,8	1	0,0	-5,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,2	0,0	-5,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,4	41	1	0,0	-5,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-4,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,3	1	0,0	-4,9
1	14	50	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,4
1	14	51	Rara											RaraCls	150,0	1,0	1	0,0	-1,2	4,3	1	0,0	-5,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,0	0,0	-4,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	36	1	0,0	-5,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,0	0,0	-4,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,0	3,8	1	0,0	-4,7
1	14	52	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
1	14	169	Rara											RaraCls	150,0	0,8	1	0,0	-0,9	3,9	1	0,0	-4,7
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,8	0,0	-4,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,0	-0,9	33	1	0,0	-4,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,8	0,0	-4,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,7	1	0,0	-0,8	3,4	1	0,0	-4,2
1	14	170	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	14	242	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,9	1	0,0	-1,0
1	14	386	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,7
1	14	745	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,3	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 15

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	15	53	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,4	4,9	1	0,0	-5,6
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-5,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,4	41	1	0,0	-5,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-5,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,3	1	0,0	-5,0
1	15	54	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,1	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
1	15	55	Rara											RaraCls	150,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,1	0,0	-4,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	37	1	0,0	-5,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,1	0,0	-4,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,1	3,9	1	0,0	-4,7
1	15	56	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
1	15	171	Rara											RaraCls	150,0	0,8	1	0,0	-1,0	3,9	1	0,0	-4,8
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,8	0,0	-4,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,0	-1,0	33	1	0,0	-4,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,8	0,0	-4,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,7	1	0,0	-0,8	3,5	1	0,0	-4,2
1	15	172	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	15	244	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,9	1	0,0	-1,0
1	15	388	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,7
1	15	747	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,4
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,1

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 16

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	16	57	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,4	5,0	1	0,0	-5,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,2	0,0	-5,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,4	42	1	0,0	-5,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-5,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	-1,2	4,5	1	0,0	-5,1
1	16	58	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,1	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	9	1	0,0	-1,3

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 16

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
1	16	59	Rara											RaraCls	150,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,4
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,1	0,0	-4,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	37	1	0,0	-5,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,1	0,0	-4,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,1	3,9	1	0,0	-4,8
1	16	60	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,3
1	16	174	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	16	246	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,9	1	0,0	-1,0
1	16	318	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,7	2	0,0	-0,9
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	6	2	0,0	-0,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,7	1	0,0	-0,9
1	16	390	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,7
1	16	749	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,4	0,9	1	0,0	-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 17

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	17	61	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,3	4,8	1	0,0	-5,5
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,2	0,0	-5,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,3	41	1	0,0	-5,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-4,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,3	1	0,0	-4,9
1	17	62	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,1	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,1	1	0,0	-1,3
1	17	63	Rara											RaraCls	150,0	1,0	1	0,0	-1,2	4,3	1	0,0	-5,2
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,0	0,0	-4,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	36	1	0,0	-5,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,0	0,0	-4,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,0	3,8	1	0,0	-4,7
1	17	64	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,3
1	17	176	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,9	1	0,0	-1,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	17	248	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	17	320	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,7	2	0,0	-0,9
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	6	2	0,0	-0,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,7	1	0,0	-0,9
1	17	392	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,6
1	17	751	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,3	1	0,0	-1,4
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,1

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 18

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	18	65	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,4	4,9	1	0,0	-5,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,2	0,0	-5,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,4	41	1	0,0	-5,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-5,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,3	1	0,0	-5,0
1	18	66	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,1	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,1	1	0,0	-1,3
1	18	67	Rara											RaraCls	150,0	1,0	1	0,0	-1,2	4,3	1	0,0	-5,3
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,1	0,0	-4,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	37	1	0,0	-5,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,1	0,0	-4,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,1	3,9	1	0,0	-4,7
1	18	68	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,3
1	18	177	Rara											RaraCls	150,0	0,8	1	0,0	-0,9	3,9	1	0,0	-4,7
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,8	0,0	-4,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,0	-0,9	33	1	0,0	-4,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,8	0,0	-4,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,7	1	0,0	-0,8	3,4	1	0,0	-4,2
1	18	178	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	18	250	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	18	394	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,7
1	18	753	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,4	0,9	1	0,0	-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 19

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	19	69	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,4	4,8	1	0,0	-5,5
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,2	0,0	-5,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,4	40	1	0,0	-5,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-4,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,3	1	0,0	-4,9
1	19	70	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
1	19	71	Rara											RaraCls	150,0	1,0	1	0,0	-1,2	4,3	1	0,0	-5,3
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,0	0,0	-4,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	36	1	0,0	-5,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,0	0,0	-4,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,0	3,8	1	0,0	-4,7
1	19	72	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
1	19	179	Rara											RaraCls	150,0	0,8	1	0,0	-0,9	3,9	1	0,0	-4,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,8	0,0	-4,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,0	-0,9	33	1	0,0	-4,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,8	0,0	-4,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,7	1	0,0	-0,8	3,4	1	0,0	-4,2
1	19	180	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	19	252	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	19	396	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,7
1	19	755	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,4	0,9	1	0,0	-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 20

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	20	73	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,4	4,9	1	0,0	-5,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,2	0,0	-5,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,4	41	1	0,0	-5,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-5,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,0
1	20	74	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,1	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
1	20	75	Rara											RaraCls	150,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,3
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,1	0,0	-4,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	37	1	0,0	-5,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,1	0,0	-4,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,1	3,9	1	0,0	-4,7
1	20	76	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,3
1	20	182	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	20	254	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	20	326	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,7	2	0,0	-0,9
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	6	2	0,0	-0,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,7	1	0,0	-0,9
1	20	398	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,7
1	20	757	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 21

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	21	77	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,4	4,8	1	0,0	-5,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,2	0,0	-5,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,4	41	1	0,0	-5,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-5,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	-1,2	4,3	1	0,0	-5,0
1	21	78	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,4
1	21	79	Rara											RaraCls	150,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,3	1	0,0	-5,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,1	0,0	-4,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	37	1	0,0	-5,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,0	0,0	-4,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,0	3,8	1	0,0	-4,7
1	21	80	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
1	21	183	Rara											RaraCls	150,0	0,8	1	0,0	-0,9	3,9	1	0,0	-4,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,8	0,0	-4,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,0	-0,9	33	1	0,0	-4,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,8	0,0	-4,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,7	1	0,0	-0,8	3,4	1	0,0	-4,2
1	21	184	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	21	256	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	21	400	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,6

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 21

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	21	759	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,4	0,9	1	0,0	-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 22

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	22	81	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,4	5,0	1	0,0	-5,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,2	0,0	-5,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,4	42	1	0,0	-5,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-5,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,0
1	22	82	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,3	1	0,0	-1,4
1	22	83	Rara											RaraCls	150,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,1	0,0	-4,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	37	1	0,0	-5,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,1	0,0	-4,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,1	3,9	1	0,0	-4,8
1	22	84	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
1	22	185	Rara											RaraCls	150,0	0,8	1	0,0	-1,0	3,9	1	0,0	-4,8
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,8	0,0	-4,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,0	-1,0	33	1	0,0	-4,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,8	0,0	-4,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,8	1	0,0	-0,8	3,5	1	0,0	-4,2
1	22	186	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	22	258	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,9	1	0,0	-1,0
1	22	402	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,6
1	22	761	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 23

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	23	85	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,4	5,1	1	0,0	-5,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,2	0,0	-5,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,4	43	1	0,0	-5,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-5,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	-1,2	4,6	1	0,0	-5,1
1	23	86	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,3	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,3	1	0,0	-1,3
1	23	87	Rara											RaraCls	150,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,4
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,1	0,0	-4,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	37	1	0,0	-5,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,1	0,0	-4,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,0	1	0,0	-1,1	3,9	1	0,0	-4,8
1	23	88	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
1	23	187	Rara											RaraCls	150,0	0,8	1	0,0	-1,0	3,9	1	0,0	-4,8
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,8	0,0	-4,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,0	-1,0	33	1	0,0	-4,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,8	0,0	-4,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,8	1	0,0	-0,8	3,5	1	0,0	-4,2
1	23	188	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	23	260	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	23	404	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,6
1	23	763	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,4	0,9	1	0,0	-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 24

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	24	89	Rara											RaraCls	150,0	1,4	1	0,0	-1,4	5,1	1	0,0	-5,5
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,2	0,0	-4,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,4	42	1	0,0	-5,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-4,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	-1,2	4,6	1	0,0	-4,9
1	24	90	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,4	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	11	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,4	1	0,0	-1,4
1	24	91	Rara											RaraCls	150,0	1,0	1	0,0	-1,2	4,3	1	0,0	-5,2
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,0	0,0	-4,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	36	1	0,0	-5,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,0	0,0	-4,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,0	3,8	1	0,0	-4,7
1	24	92	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
1	24	190	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,9	1	0,0	-1,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,9	1	0,0	-1,1

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 24

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	24	262	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	2	0,0	-0,9
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,2	6	2	0,0	-0,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	24	334	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,7	2	0,0	-0,8
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	6	2	0,0	-0,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,7	1	0,0	-0,8
1	24	406	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,6
1	24	765	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,4	0,9	1	0,0	-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 25

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	25	93	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,4	5,0	1	0,0	-5,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,2	0,0	-5,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,4	42	1	0,0	-5,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-5,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	-1,2	4,5	1	0,0	-5,1
1	25	94	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
1	25	95	Rara											RaraCls	150,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,4
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,1	0,0	-4,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	37	1	0,0	-5,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,1	0,0	-4,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,1	3,9	1	0,0	-4,8
1	25	96	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
1	25	192	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,9	1	0,0	-1,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	25	264	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	25	336	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,7	2	0,0	-0,9
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	6	2	0,0	-0,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,7	1	0,0	-0,9
1	25	408	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,6
1	25	767	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,3	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 26

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	26	97	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,3	4,7	1	0,0	-5,4
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,2	0,0	-4,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,3	40	1	0,0	-5,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-4,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,2	1	0,0	-4,8
1	26	98	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,4
1	26	99	Rara											RaraCls	150,0	1,0	1	0,0	-1,1	4,2	1	0,0	-5,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,0	0,0	-4,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,1	36	1	0,0	-5,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,0	0,0	-4,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,0	3,8	1	0,0	-4,6
1	26	100	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
1	26	194	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,9	1	0,0	-1,1
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,9	1	0,0	-1,1
1	26	266	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	2	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	2	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	26	338	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,7	2	0,0	-0,8
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	6	2	0,0	-0,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,7	1	0,0	-0,9
1	26	410	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,6
1	26	769	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,3	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 27

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	27	101	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,4	5,0	1	0,0	-5,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,2	0,0	-5,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,4	42	1	0,0	-5,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-5,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,1
1	27	102	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 27

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	27	103	Rara											RaraCls	150,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,1	0,0	-4,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	37	1	0,0	-5,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,1	0,0	-4,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,1	3,9	1	0,0	-4,7
1	27	104	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
1	27	196	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,9	1	0,0	-1,1
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	27	268	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	27	340	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,7	2	0,0	-0,9
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	6	2	0,0	-0,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,7	1	0,0	-0,9
1	27	412	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,6
1	27	771	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,3	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,3	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,3	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,3	1,0	1	0,0	-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 28

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	28	105	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,4	5,0	1	0,0	-5,7
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-5,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,4	42	1	0,0	-5,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-5,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,1
1	28	106	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,1	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
1	28	107	Rara											RaraCls	150,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,4
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,1	0,0	-4,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	37	1	0,0	-5,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,1	0,0	-4,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,1	3,9	1	0,0	-4,8
1	28	108	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
1	28	198	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,9	1	0,0	-1,1
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	28	270	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	28	342	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,7	2	0,0	-0,9
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	6	2	0,0	-0,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,7	1	0,0	-0,9
1	28	414	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,6	1	0,0	-0,6
1	28	773	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,3	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,3	0,9	1	0,0	-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 29

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	29	109	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,3	5,1	1	0,0	-5,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,1	0,0	-4,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,3	41	1	0,0	-5,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,1	0,0	-4,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	-1,1	4,6	1	0,0	-4,7
1	29	110	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,5	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	11	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,4	1	0,0	-1,3
1	29	111	Rara											RaraCls	150,0	1,0	1	0,0	-1,1	4,1	1	0,0	-5,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,0	0,0	-4,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	8	1	0,0	-1,1	35	1	0,0	-5,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,0	0,0	-4,5	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,0	3,7	1	0,0	-4,5
1	29	112	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,3	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,3	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,3	8	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,3	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,3	1,1	1	0,0	-1,2
1	29	200	Rara											RaraCls	150,0	0,2	2	0,0	-0,2	0,8	2	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,2	7	2	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	29	272	Rara											RaraCls	150,0	0,2	2	0,0	-0,2	0,7	2	0,0	-0,8
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,2	6	2	0,0	-0,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,7	1	0,0	-0,9
1	29	344	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,6	2	0,0	-0,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	5	2	0,0	-0,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,6	1	0,0	-0,7
1	29	416	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,4	2	0,0	-0,5
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	0	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,5	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,4	1	0,0	-0,5
1	29	775	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,4	1,2	1	0,0	-1,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,3	0,0	-0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,3	0,0	-0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,3	0,9	1	0,0	-0,9

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 30

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	30	113	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,4	5,0	1	0,0	-5,7
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-5,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,4	42	1	0,0	-5,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-5,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,1
1	30	114	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
1	30	115	Rara											RaraCls	150,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,4
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,1	0,0	-4,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	37	1	0,0	-5,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,1	0,0	-4,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,1	3,9	1	0,0	-4,8
1	30	116	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
1	30	202	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,9	1	0,0	-1,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	30	274	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	30	346	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,7	2	0,0	-0,9
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	6	2	0,0	-0,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,7	1	0,0	-0,9
1	30	418	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,6	1	0,0	-0,6
1	30	777	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,1	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	9	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,4	0,9	1	0,0	-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 31

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	31	117	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,4	4,9	1	0,0	-5,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,2	0,0	-5,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,4	41	1	0,0	-5,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-5,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,2	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,0
1	31	118	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
1	31	119	Rara											RaraCls	150,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,4	1	0,0	-5,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,1	0,0	-4,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	37	1	0,0	-5,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,1	0,0	-4,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,1	3,9	1	0,0	-4,7
1	31	120	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
1	31	204	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,9	1	0,0	-1,1
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	1,0	1	0,0	-1,2
1	31	276	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	31	348	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,7	2	0,0	-0,9
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	6	2	0,0	-0,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,7	1	0,0	-0,9
1	31	420	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,6
1	31	779	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,3	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,3	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,3	1,0	1	0,0	-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 32

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	32	121	Rara											RaraCls	150,0	1,3	1	0,0	-1,3	4,8	1	0,0	-5,5
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-4,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	11	1	0,0	-1,3	41	1	0,0	-5,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,2	0,0	-4,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,1	1	0,0	-1,2	4,3	1	0,0	-4,9
1	32	122	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,5	10	1	0,0	-1,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,5	1,2	1	0,0	-1,3
1	32	123	Rara											RaraCls	150,0	1,0	1	0,0	-1,2	4,3	1	0,0	-5,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,0	0,0	-4,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	-1,2	36	1	0,0	-5,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,0	0,0	-4,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,9	1	0,0	-1,0	3,8	1	0,0	-4,7
1	32	124	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,4	0,0	-1,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	9	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,4	0,0	-1,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,4	1,1	1	0,0	-1,3
1	32	206	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,9	1	0,0	-1,1
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	8	1	0,0	-1,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,9	1	0,0	-1,1
1	32	278	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,2	7	1	0,0	-1,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	-1,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,8	1	0,0	-1,0
1	32	350	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,7	2	0,0	-0,8
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	6	2	0,0	-0,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,7	1	0,0	-0,9
1	32	422	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,5	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	2	0,0	-0,1	4	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,5	1	0,0	-0,6

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 32

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	32	781	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	-0,4	1,0	1	0,0	-1,2
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,3	0,0	-0,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,4	8	1	0,0	-1,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,3	0,0	-0,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,3	0,8	1	0,0	-0,9

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 33

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	33	126	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-1,0	1,0	2	0,0	-2,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,9	0,0	-2,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-1,0	9	2	0,0	-2,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,9	0,0	-2,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,9	1,1	1	0,0	-2,3
1	33	567	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	-0,9	2,1	1	0,0	-4,5
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,8	0,0	-3,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,9	17	1	0,0	-4,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,8	0,0	-3,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,8	1,8	1	0,0	-3,8
1	33	568	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,3	2	0,0	-0,5
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	0	2	0,0	-0,1	2	2	0,0	-0,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,3	1	0,0	-0,6
1	33	639	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,7	1,7	1	0,0	-3,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,6	0,0	-3,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,7	14	1	0,0	-3,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,6	0,0	-3,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,6	1,4	1	0,0	-3,1
1	33	640	Rara											RaraCls	150,0	0,0	2	0,0	0,0	0,1	2	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	0	2	0,0	0,0	1	2	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	-0,1	0,2	1	0,0	-0,3
1	33	711	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	-0,8	1,5	1	0,0	-2,9
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,6	0,0	-2,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,8	12	1	0,0	-2,9
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,6	0,0	-2,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,6	1,2	1	0,0	-2,3
1	33	712	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,0	0	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	10	1	0,0	0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,0	0	0,0	0,0
1	33	783	Rara											RaraCls	150,0	0,6	1	0,0	-0,9	1,6	1	0,0	-2,5
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,7	0,0	-2,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	5	1	0,0	-0,9	13	1	0,0	-2,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,7	0,0	-2,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,7	1,2	1	0,0	-2,0
1	33	784	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,3	0,0	0	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	-0,3	44	1	0,0	0,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,0	0	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 34

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	34	129	Rara											RaraCls	150,0	1,2	1	0,0	-2,1	4,4	1	-0,1	-7,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-1,8	-0,1	-6,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	10	1	0,0	-2,1	36	1	-0,1	-7,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-1,8	-0,1	-6,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	1,1	1	0,0	-1,8	4,0	1	-0,1	-6,7
1	34	130	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,9	0,8	1	0,0	-1,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,8	0,0	-1,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,9	7	2	0,0	-1,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,8	0,0	-1,7	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,8	0,8	1	0,0	-1,7
1	34	569	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	-0,8	1,9	1	0,0	-4,1
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,7	0,0	-3,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,8	16	1	0,0	-4,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,7	0,0	-3,5	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,7	1,6	1	0,0	-3,5
1	34	570	Rara											RaraCls	150,0	0,0	2	0,0	-0,1	0,1	2	0,0	-0,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	0	2	0,0	-0,1	1	2	0,0	-0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	-0,1	0,1	1	0,0	-0,3
1	34	641	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,7	1,6	1	0,0	-3,4
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,6	0,0	-2,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,7	13	1	0,0	-3,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,6	0,0	-2,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,6	1,3	1	0,0	-2,8
1	34	642	Rara											RaraCls	150,0	0,0	2	0,0	0,0	0,1	2	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	2	1	0,0	0,0	5	1	0,0	0,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	-0,1
1	34	713	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,6	1,2	1	0,0	-2,5
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,5	0,0	-2,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,6	10	1	0,0	-2,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-2,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,5	1,0	1	0,0	-2,1
1	34	714	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,0	0	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	0	1	0,0	-0,1	18	1	0,0	0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,0	1	0,0	0,1
1	34	785	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	-0,7	1,2	1	0,0	-2,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,6	0,0	-1,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,7	10	1	0,0	-2,0
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,5	0,0	-1,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,5	1,0	1	0,0	-1,6
1	34	786	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,2	0,0	0	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,2	41	1	0,0	0,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,2	0,0	0	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 35

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	35	134	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-1,0	1,0	2	0,0	-2,2
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,9	0,0	-2,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-1,0	9	2	0,0	-2,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,9	0,0	-2,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,9	1,1	1	0,0	-2,3
1	35	571	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	-0,9	2,1	1	0,0	-4,5
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,8	0,0	-3,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,9	17	1	0,0	-4,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,8	0,0	-3,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,8	1,8	1	0,0	-3,8
1	35	572	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,3	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	0	2	0,0	-0,1	2	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,3	1	0,0	-0,6
1	35	643	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,7	1,7	1	0,0	-3,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,6	0,0	-3,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,7	14	1	0,0	-3,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,6	0,0	-3,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,6	1,4	1	0,0	-3,1

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 35

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	35	644	Rara											RaraCls	150,0	0,0	2	0,0	0,0	0,1	2	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	0	2	0,0	0,0	1	2	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	-0,1	0,2	1	0,0	-0,3
1	35	715	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	-0,7	1,3	1	0,0	-2,8
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,6	0,0	-2,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,7	11	1	0,0	-2,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,6	0,0	-2,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,6	1,1	1	0,0	-2,3
1	35	716	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,0	0	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	6	1	0,0	0,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,0	1	0,0	0,0
1	35	787	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,8	1,3	1	0,0	-2,4
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,7	0,0	-1,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,8	10	1	0,0	-2,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,6	0,0	-1,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,6	1,0	1	0,0	-1,9
1	35	788	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,3	0,0	0	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,3	30	1	0,0	0,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,2	0,0	0	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 36

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	36	138	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-1,0	1,1	1	0,0	-2,2
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,9	0,0	-2,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-1,0	9	2	0,0	-2,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,9	0,0	-2,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,9	1,1	1	0,0	-2,3
1	36	573	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	-0,9	2,1	1	0,0	-4,5
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,8	0,0	-3,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,9	17	1	0,0	-4,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,8	0,0	-3,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,8	1,8	1	0,0	-3,8
1	36	574	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,3	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	0	2	0,0	-0,1	2	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,3	1	0,0	-0,6
1	36	645	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,7	1,7	1	0,0	-3,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,6	0,0	-3,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,7	14	1	0,0	-3,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,6	0,0	-3,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,6	1,4	1	0,0	-3,1
1	36	646	Rara											RaraCls	150,0	0,0	2	0,0	-0,1	0,1	2	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	0	2	0,0	-0,1	1	2	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,4	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	-0,1	0,2	1	0,0	-0,4
1	36	717	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,7	1,3	1	0,0	-2,8
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,6	0,0	-2,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,7	11	1	0,0	-2,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,6	0,0	-2,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,6	1,0	1	0,0	-2,3
1	36	718	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,0	0	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	5	1	0,0	0,1
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,0	1	0,0	0,0
1	36	789	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	-0,8	1,2	1	0,0	-2,3
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,6	0,0	-1,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,8	10	1	0,0	-2,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,6	0,0	-1,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,6	0,9	1	0,0	-1,8
1	36	790	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,3	0,0	0	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,2	0,0	0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,3	24	1	0,0	0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	0,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,2	0,0	0	0,0	0,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 37

			FESSURAZIONI											TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y			
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	37	142	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-1,0	1,0	2	0,0	-2,2
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,9	0,0	-2,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-1,0	9	2	0,0	-2,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,9	0,0	-2,2	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,5	1	0,0	-0,9	1,0	1	0,0	-2,2
1	37	575	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	-0,9	2,1	1	0,0	-4,5
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,8	0,0	-3,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,9	17	1	0,0	-4,5
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,8	0,0	-3,8	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,8	1,8	1	0,0	-3,8
1	37	576	Rara											RaraCls	150,0	0,1	2	0,0	-0,1	0,3	2	0,0	-0,6
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	0	2	0,0	-0,1	2	2	0,0	-0,6
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,6	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,3	1	0,0	-0,6
1	37	647	Rara											RaraCls	150,0	0,3	1	0,0	-0,7	1,7	1	0,0	-3,7
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,6	0,0	-3,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,7	14	1	0,0	-3,7
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,6	0,0	-3,1	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,6	1,4	1	0,0	-3,1
1	37	648	Rara											RaraCls	150,0	0,0	2	0,0	0,0	0,1	2	0,0	-0,3
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	0	2	0,0	0,0	1	2	0,0	-0,3
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	-0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,0	1	0,0	-0,1	0,2	1	0,0	-0,3
1	37	719	Rara											RaraCls	150,0	0,4	1	0,0	-0,7	1,4	1	0,0	-2,8
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,6	0,0	-2,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	3	1	0,0	-0,7	11	1	0,0	-2,8
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,6	0,0	-2,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,3	1	0,0	-0,6	1,1	1	0,0	-2,3
1	37	720	Rara											RaraCls	150,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,0	0	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,1	8	1	0,0	0,2
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,1	0,0	1	0,0	0,0
1	37	791	Rara											RaraCls	150,0	0,5	1	0,0	-0,9	1,4	1	0,0	-2,4
			Freq	0,4	0,00	0	2	0,0	-0,7	0,0	-1,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	4	1	0,0	-0,9	11	1	0,0	-2,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,7	0,0	-1,9	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,4	1	0,0	-0,7	1,1	1	0,0	-1,9
1	37	792	Rara											RaraCls	150,0	0,2	1	0,0	-0,3	0,0	0	0,0	0,0
			Freq	0,4	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	0,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	1	1	0,0	-0,3	31	1	0,0	0,4
			Perm	0,3	0,00	0	1	0,0	-0,2	0,0	0,3	0,000	0,000	PermCls	112,0	0,1	1	0,0	-0,2	0,0	0	0,0	0,0

SOVRARESISTENZE PIASTRE

COEFFICIENTI DI AMPLIFICAZIONE SOLLECITAZIONI PER LE PIASTRE

Quota N.ro	Perimetro N.ro	Sisma X Canale	Sisma X Valore	Sisma Y Canale	Sisma Y Valore	Sisma Z Canale	Sisma Z Valore
0	1	7	1,10	8	1,10		
1	1	7	1,00	8	1,00		
2	1	7	1,00	8	1,00		
3	1	7	1,00	8	1,00		
4	1	7	1,00	8	1,00		
5	1	7	1,00	8	1,00		
6	1	7	1,00	8	1,00		
7	1	7	1,00	8	1,00		
8	1	7	1,00	8	1,00		
9	1	7	1,00	8	1,00		
10	1	7	1,00	8	1,00		

SOVRARESISTENZE SHELL

COEFFICIENTI DI AMPLIFICAZIONE SOLLECITAZIONI PER GLI SHELL

GrupQuota N.ro	Generatr. N.ro	Sisma X Canale	Sisma X Valore	Sisma Y Canale	Sisma Y Valore	Sisma Z Canale	Sisma Z Valore
1	1	7	1,00	8	1,00		
1	2	7	1,00	8	1,00		
1	3	7	1,00	8	1,00		
1	4	7	1,00	8	1,00		
1	5	7	1,00	8	1,00		
1	6	7	1,00	8	1,00		
1	7	7	1,00	8	1,00		
1	8	7	1,00	8	1,00		
1	9	7	1,00	8	1,00		
1	10	7	1,00	8	1,00		
1	11	7	1,00	8	1,00		
1	12	7	1,00	8	1,00		
1	13	7	1,00	8	1,00		
1	14	7	1,00	8	1,00		
1	15	7	1,00	8	1,00		
1	16	7	1,00	8	1,00		
1	17	7	1,00	8	1,00		
1	18	7	1,00	8	1,00		
1	19	7	1,00	8	1,00		
1	20	7	1,00	8	1,00		
1	21	7	1,00	8	1,00		
1	22	7	1,00	8	1,00		
1	23	7	1,00	8	1,00		
1	24	7	1,00	8	1,00		
1	25	7	1,00	8	1,00		
1	26	7	1,00	8	1,00		
1	27	7	1,00	8	1,00		
1	28	7	1,00	8	1,00		
1	29	7	1,00	8	1,00		
1	30	7	1,00	8	1,00		
1	31	7	1,00	8	1,00		
1	32	7	1,00	8	1,00		
1	33	7	1,00	8	1,00		
1	34	7	1,00	8	1,00		
1	35	7	1,00	8	1,00		

SOVRARESISTENZE SHELL								
COEFFICIENTI DI AMPLIFICAZIONE SOLLECITAZIONI PER GLI SHELL								
GrupQuota N.ro	Generatr. N.ro	Sisma X Canale	Sisma X Valore	Sisma Y Canale	Sisma Y Valore	Sisma Z Canale	Sisma Z Valore
1	36	7	1,00	8	1,00		
1	37	7	1,00	8	1,00		

VERIFICA SETTI IN C.A.

SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa della verifica globale sismica dei muri a taglio in c.a..

Sez.n.ro : *Sezione di verifica*
Quota : *Quota della sezione*
Asc. Iniz : *Ascissa iniziale della sezione*
Asc. Fin : *Ascissa finale della sezione*
Cmb. nro : *Combinazione di carico più gravosa per la verifica*
M Ed : *Momento flettente sollecitante di calcolo determinato come previsto dalle NTC (2008/2018) al punto 7.4.4.5.1*
N Ed : *Sforzo Normale sollecitante di calcolo determinato come previsto dalle NTC (2008/2018) al punto 7.4.4.5.1*
epsf% : *Deformazione presente nell'armatura*
epsc% : *Deformazione presente nel cls*
Area : *Area di armatura da disporre nella sezione del setto*
V Ed : *Taglio sollecitante di calcolo*
VRcd : *Taglio resistente dell'anima compressa (N.T.C.2008 7.4.4.5.2.2-N.T.C.2018 7.4.4.5.1)*
VRsd : *Taglio resistente del meccanismo a trazione (N.T.C.2008 7.4.4.5.2.2-N.T.C.2018 7.4.4.5.1)*
Vrd,s : *Taglio resistente per scorrimento lungo piani orizzontali (N.T.C.2008 7.4.4.5.2.2-N.T.C.2018 7.4.4.5.1)*
ArmOr : *Area di armatura orizzontale*
ArmVe : *Area di armatura verticale*
Arm.P : *Area di armatura diagonale*

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	2,2	-6,5	0	-2	2,3	15	1,5	21,9	1,6	89,7	0,6	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	2,2	-6,4	1	-2	2,3	15	1,5	21,9	1,6	22,5	0,6	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	2,2	-6,1	1	-2	2,3	29	1,5	21,6	1,6	17,5	0,6	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	2,1	-6,1	1	-1	2,3	29	1,5	54,0	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	2,1	-5,7	1	-2	2,3	29	1,6	54,0	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	1,9	-5,6	0	-1	2,3	29	1,6	54,0	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	1,9	-5,2	1	-1	2,3	29	1,6	54,0	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	1,7	-5,1	0	-1	2,3	29	1,6	54,0	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	1,7	-4,5	1	-1	2,3	25	-1,6	54,5	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	25	1,3	-4,3	0	-1	2,3	25	-1,6	54,5	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	25	1,3	-3,3	0	-1	2,3	25	-1,5	54,3	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	25	1,0	-3,3	0	-1	2,3	25	-1,5	54,3	4,2		0,0	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	25	1,0	-2,7	0	-1	2,3	25	-1,3	54,2	4,2		0,0	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	25	0,8	-2,6	0	-1	2,3	25	-1,3	54,2	4,2		0,0	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	25	0,8	-2,1	0	-1	2,3	25	-1,2	54,1	4,2		0,0	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,6	-2,0	0	-1	2,3	25	-1,2	54,1	4,1		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,6	-1,5	0	-1	2,3	25	-1,0	54,0	4,1		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,4	-1,5	0	-1	2,3	25	-1,0	54,0	4,1		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,4	-0,8	0	-1	2,3	29	0,8	53,9	4,1		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	13	0,2	-0,6	0	-1	2,3	25	-0,8	53,9	4,1		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 3 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	1,5	-4,8	0	-2	2,3	25	-1,3	11,1	1,4	16,4	0,5	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	1,5	-4,8	0	-2	2,3	25	-1,3	11,1	1,4	18,9	0,5	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	1,5	-4,1	1	-2	2,3	29	1,1	10,8	1,2	17,9	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	1,5	-4,1	1	-2	2,3	29	1,1	27,0	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	1,5	-3,7	1	-2	2,3	29	1,2	27,0	1,3		0,5	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	1,4	-3,6	1	-2	2,3	29	1,2	27,0	1,3		0,5	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	1,4	-3,2	1	-2	2,3	29	1,1	27,0	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	1,2	-3,2	1	-2	2,3	29	1,1	27,0	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	1,2	-2,6	1	-2	2,3	29	1,0	27,0	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	25	0,9	-2,5	0	-1	2,3	29	1,0	27,0	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	25	0,9	-1,8	1	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	25	0,8	-1,7	0	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	25	0,8	-1,4	0	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	25	0,6	-1,4	0	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	25	0,6	-1,1	0	-1	2,3	29	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,5	-1,1	0	-1	2,3	29	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,5	-0,8	0	-1	2,3	25	-0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,3	-0,8	0	-1	2,3	25	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,3	-0,5	0	-1	2,3	25	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,2	0	-1	2,3	26	-0,6	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 4 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	1,5	-5,0	0	-2	2,3	25	-1,2	11,1	1,3	17,3	0,5	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	1,5	-5,0	0	-2	2,3	25	-1,2	11,1	1,3	19,4	0,5	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	1,5	-4,3	0	-2	2,3	29	1,0	10,8	1,1	18,1	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	1,4	-4,3	0	-2	2,3	29	1,0	27,0	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	1,4	-3,8	1	-2	2,3	29	1,0	27,0	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	1,3	-3,8	0	-2	2,3	29	1,0	27,0	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	1,3	-3,3	1	-2	2,3	29	1,0	27,0	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	1,2	-3,3	0	-1	2,3	29	1,0	27,0	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	1,2	-2,7	1	-1	2,3	29	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	25	0,9	-2,6	0	-1	2,3	29	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	25	0,9	-1,9	1	-1	2,3	22	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	25	0,7	-1,8	0	-1	2,3	22	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	25	0,7	-1,5	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	25	0,6	-1,5	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	25	0,6	-1,1	0	-1	2,3	25	-0,6	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,5	-1,1	0	-1	2,3	25	-0,6	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,5	-0,8	0	-1	2,3	25	-0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,3	-0,8	0	-1	2,3	25	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,3	-0,5	0	-1	2,3	25	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	19	0,1	-0,3	0	-1	2,3	21	0,5	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 5 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	1,5	-5,1	0	-2	2,3	25	-1,2	11,1	1,3	17,3	0,5	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	1,5	-5,0	0	-2	2,3	25	-1,2	11,1	1,3	19,5	0,5	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	1,5	-4,4	0	-2	2,3	29	1,0	10,8	1,1	19,3	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	1,4	-4,3	0	-2	2,3	29	1,0	27,0	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	1,4	-3,9	1	-2	2,3	29	1,0	27,0	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	1,3	-3,8	0	-2	2,3	29	1,0	27,0	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	1,3	-3,3	1	-2	2,3	29	1,0	27,0	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	1,2	-3,3	0	-1	2,3	29	1,0	27,0	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	1,2	-2,7	1	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	25	0,9	-2,7	0	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	25	0,9	-1,9	0	-1	2,3	22	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	25	0,7	-1,9	0	-1	2,3	22	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	25	0,7	-1,5	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	25	0,6	-1,5	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	25	0,6	-1,2	0	-1	2,3	25	-0,6	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,5	-1,1	0	-1	2,3	25	-0,6	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,5	-0,8	0	-1	2,3	25	-0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,3	-0,8	0	-1	2,3	25	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,3	-0,5	0	-1	2,3	25	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	19	0,1	-0,3	0	-1	2,3	24	-0,4	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 6 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	34	1,4	-5,1	0	-2	2,3	34	-1,0	11,1	1,1	18,1	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	34	1,4	-5,1	0	-2	2,3	34	-1,0	11,1	1,1	19,9	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	34	1,4	-4,5	0	-2	2,3	22	0,9	10,8	1,0	21,1	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	34	1,4	-4,4	0	-2	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	34	1,4	-4,0	0	-2	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	34	1,2	-4,0	0	-1	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	34	1,2	-3,5	0	-1	2,3	29	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	34	1,1	-3,4	0	-1	2,3	29	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	34	1,1	-2,9	0	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	34	0,8	-2,8	0	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	34	0,8	-2,0	0	-1	2,3	22	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	34	0,7	-2,0	0	-1	2,3	22	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	34	0,7	-1,6	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	34	0,6	-1,6	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	34	0,6	-1,2	0	-1	2,3	34	-0,5	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	34	0,4	-1,2	0	-1	2,3	34	-0,5	27,1	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	34	0,4	-0,9	0	-1	2,3	34	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	34	0,3	-0,8	0	-1	2,3	34	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	34	0,3	-0,5	0	-1	2,3	34	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	19	0,1	-0,3	0	-1	2,3	34	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 7 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	1,4	-5,0	0	-2	2,3	34	-1,1	11,1	1,2	17,8	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	1,4	-4,9	0	-2	2,3	34	-1,1	11,1	1,2	19,7	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	1,4	-4,3	0	-2	2,3	22	0,9	10,8	1,0	21,5	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	1,4	-4,3	0	-2	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	1,4	-3,8	1	-2	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	1,3	-3,8	0	-2	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	1,3	-3,3	1	-2	2,3	29	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	1,1	-3,3	0	-1	2,3	29	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	1,1	-2,8	1	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	25	0,9	-2,7	0	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	25	0,9	-1,9	0	-1	2,3	22	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	25	0,7	-1,9	0	-1	2,3	22	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	25	0,7	-1,5	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	25	0,6	-1,5	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	25	0,6	-1,2	0	-1	2,3	34	-0,5	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,5	-1,1	0	-1	2,3	34	-0,5	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,5	-0,8	0	-1	2,3	34	-0,5	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,3	-0,8	0	-1	2,3	34	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,3	-0,5	0	-1	2,3	34	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	22	0,1	-0,3	0	-1	2,3	33	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 8 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	34	1,3	-5,0	0	-2	2,3	31	-1,0	11,1	1,1	18,7	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	34	1,3	-5,0	0	-2	2,3	31	-1,0	11,1	1,1	21,2	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	34	1,3	-4,4	0	-2	2,3	22	0,9	10,8	1,0	22,8	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	34	1,3	-4,3	0	-2	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	34	1,3	-3,9	0	-2	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	34	1,2	-3,9	0	-1	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	34	1,2	-3,4	0	-1	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	34	1,1	-3,4	0	-1	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	34	1,1	-2,8	0	-1	2,3	29	0,8	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	34	0,8	-2,7	0	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	34	0,8	-2,0	0	-1	2,3	29	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	34	0,7	-2,0	0	-1	2,3	29	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	34	0,7	-1,6	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	34	0,5	-1,6	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	34	0,5	-1,2	0	-1	2,3	31	-0,5	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	34	0,4	-1,2	0	-1	2,3	31	-0,5	27,1	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	34	0,4	-0,9	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	34	0,3	-0,8	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	34	0,3	-0,5	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,4	0	-1	2,3	24	-0,4	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 9 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	34	1,3	-4,9	0	-2	2,3	31	-1,0	11,1	1,1	19,0	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	34	1,3	-4,9	0	-2	2,3	31	-1,0	11,1	1,1	20,9	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	34	1,3	-4,3	0	-2	2,3	22	0,9	10,8	1,0	23,5	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	34	1,3	-4,3	0	-2	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	34	1,3	-3,9	0	-2	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	34	1,2	-3,8	0	-1	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	34	1,2	-3,4	0	-1	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	34	1,1	-3,3	0	-1	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	34	1,1	-2,8	0	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	34	0,8	-2,7	0	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	34	0,8	-2,0	0	-1	2,3	22	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	34	0,7	-2,0	0	-1	2,3	22	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	34	0,7	-1,6	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	34	0,5	-1,6	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	34	0,5	-1,2	0	-1	2,3	31	-0,5	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	34	0,4	-1,2	0	-1	2,3	31	-0,5	27,1	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	34	0,4	-0,9	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	34	0,3	-0,8	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	34	0,3	-0,5	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	19	0,1	-0,3	0	-1	2,3	19	0,5	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	34	1,3	-4,9	0	-2	2,3	31	-1,0	11,1	1,1	18,8	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	34	1,3	-4,9	0	-2	2,3	31	-1,0	11,1	1,1	20,5	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	34	1,3	-4,3	0	-2	2,3	22	0,9	10,8	1,0	23,8	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	34	1,3	-4,3	0	-2	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	34	1,3	-3,9	0	-2	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	34	1,2	-3,8	0	-1	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	34	1,2	-3,4	0	-1	2,3	29	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	34	1,0	-3,3	0	-1	2,3	29	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	34	1,0	-2,8	0	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	34	0,8	-2,7	0	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	34	0,8	-2,0	0	-1	2,3	22	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	34	0,7	-2,0	0	-1	2,3	22	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	34	0,7	-1,6	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	34	0,5	-1,6	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	34	0,5	-1,2	0	-1	2,3	31	-0,5	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	34	0,4	-1,2	0	-1	2,3	31	-0,5	27,1	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	34	0,4	-0,9	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	34	0,3	-0,8	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	34	0,3	-0,5	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	19	0,1	-0,3	0	-1	2,3	33	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 11 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	1,3	-4,9	0	-2	2,3	25	-0,9	11,1	1,0	18,0	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	1,3	-4,8	0	-2	2,3	25	-0,9	11,1	1,0	19,5	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	1,3	-4,3	0	-2	2,3	29	0,9	10,8	1,0	25,2	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	1,3	-4,2	0	-2	2,3	29	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	1,3	-3,8	0	-2	2,3	29	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	1,2	-3,8	0	-1	2,3	29	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	1,2	-3,3	0	-1	2,3	29	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	1,1	-3,3	0	-1	2,3	29	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	1,1	-2,7	0	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	25	0,8	-2,7	0	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	25	0,8	-1,9	0	-1	2,3	22	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	25	0,7	-1,9	0	-1	2,3	22	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	25	0,7	-1,6	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	25	0,5	-1,5	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	25	0,5	-1,2	0	-1	2,3	22	0,5	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,4	-1,2	0	-1	2,3	22	0,5	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,4	-0,9	0	-1	2,3	25	-0,5	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,3	-0,8	0	-1	2,3	25	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,3	-0,5	0	-1	2,3	25	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	19	0,1	-0,3	0	-1	2,3	26	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 12 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	1,3	-4,8	0	-2	2,3	31	-1,1	11,1	1,2	18,2	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	1,3	-4,7	0	-2	2,3	31	-1,1	11,1	1,2	20,5	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	1,3	-4,2	0	-2	2,3	22	0,8	10,8	0,9	29,0	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	1,3	-4,1	0	-2	2,3	22	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	1,3	-3,7	0	-2	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	1,2	-3,7	0	-1	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	1,2	-3,2	0	-1	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	1,0	-3,2	0	-1	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	31	1,0	-2,7	0	-1	2,3	22	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	31	0,8	-2,6	0	-1	2,3	22	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	31	0,8	-2,0	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	31	0,7	-1,9	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	31	0,7	-1,6	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	31	0,5	-1,5	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	31	0,5	-1,2	0	-1	2,3	31	-0,6	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,4	-1,2	0	-1	2,3	31	-0,6	27,1	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,4	-0,9	0	-1	2,3	31	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,3	-0,8	0	-1	2,3	31	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,3	-0,5	0	-1	2,3	31	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	22	0,1	-0,3	0	-1	2,3	31	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 13 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	1,3	-4,8	0	-2	2,3	31	-1,1	11,1	1,2	18,0	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	1,3	-4,7	0	-2	2,3	31	-1,1	11,1	1,2	20,1	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	1,3	-4,2	0	-2	2,3	19	0,8	10,8	0,9	43,1	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	1,3	-4,1	0	-2	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	1,3	-3,7	0	-2	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	1,2	-3,7	0	-1	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	1,2	-3,3	0	-1	2,3	22	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	1,0	-3,2	0	-1	2,3	22	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	31	1,0	-2,7	0	-1	2,3	22	0,7	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	31	0,8	-2,6	0	-1	2,3	22	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	31	0,8	-1,9	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	31	0,7	-1,9	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	31	0,7	-1,6	0	-1	2,3	22	0,5	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	31	0,5	-1,5	0	-1	2,3	22	0,5	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	31	0,5	-1,2	0	-1	2,3	31	-0,5	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,4	-1,2	0	-1	2,3	31	-0,5	27,1	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,4	-0,9	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,3	-0,8	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,3	-0,5	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	19	0,1	-0,3	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 14 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	1,3	-4,8	0	-2	2,3	25	-1,0	11,1	1,1	18,4	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	1,3	-4,7	0	-2	2,3	25	-1,0	11,1	1,1	20,0	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	1,3	-4,2	0	-2	2,3	29	0,8	10,8	0,9	37,6	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	1,3	-4,2	0	-2	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	1,3	-3,7	0	-2	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	1,1	-3,7	0	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	1,1	-3,3	0	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	1,0	-3,2	0	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	1,0	-2,7	0	-1	2,3	22	0,7	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	25	0,8	-2,7	0	-1	2,3	22	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	25	0,8	-1,9	0	-1	2,3	19	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	25	0,6	-1,9	0	-1	2,3	19	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	25	0,6	-1,6	0	-1	2,3	22	0,5	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	25	0,5	-1,5	0	-1	2,3	22	0,5	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	25	0,5	-1,2	0	-1	2,3	25	-0,5	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,4	-1,2	0	-1	2,3	25	-0,5	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,4	-0,8	0	-1	2,3	25	-0,5	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,3	-0,8	0	-1	2,3	25	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,3	-0,5	0	-1	2,3	25	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	19	0,1	-0,3	0	-1	2,3	33	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 15 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	1,3	-4,9	0	-2	2,3	25	-1,1	11,1	1,2	18,1	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	1,3	-4,8	0	-2	2,3	25	-1,1	11,1	1,2	20,2	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	1,3	-4,2	0	-2	2,3	29	0,8	10,8	0,9	38,0	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	1,3	-4,2	0	-2	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	1,3	-3,8	0	-2	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	1,2	-3,7	0	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	1,2	-3,3	0	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	1,1	-3,3	0	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	1,1	-2,7	0	-1	2,3	29	0,7	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	25	0,8	-2,7	0	-1	2,3	29	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	25	0,8	-2,0	0	-1	2,3	29	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	25	0,7	-1,9	0	-1	2,3	29	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	25	0,7	-1,6	0	-1	2,3	25	-0,6	27,2	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	25	0,5	-1,5	0	-1	2,3	25	-0,6	27,2	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	25	0,5	-1,2	0	-1	2,3	25	-0,6	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,4	-1,2	0	-1	2,3	25	-0,6	27,1	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,4	-0,9	0	-1	2,3	25	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,3	-0,8	0	-1	2,3	25	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,3	-0,5	0	-1	2,3	25	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,3	0	-1	2,3	34	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 16 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	1,3	-4,8	0	-2	2,3	31	-1,0	11,1	1,1	17,9	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	1,3	-4,8	0	-2	2,3	31	-1,0	11,1	1,1	19,9	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	1,3	-4,2	0	-2	2,3	19	0,8	10,8	0,9	37,7	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	1,3	-4,2	0	-2	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	1,3	-3,8	0	-2	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	1,2	-3,7	0	-1	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	1,2	-3,3	0	-1	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	1,1	-3,2	0	-1	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	31	1,1	-2,7	0	-1	2,3	19	0,7	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	31	0,8	-2,7	0	-1	2,3	19	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	31	0,8	-1,9	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	31	0,7	-1,9	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	31	0,7	-1,6	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	31	0,5	-1,5	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	31	0,5	-1,2	0	-1	2,3	31	-0,5	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,4	-1,2	0	-1	2,3	31	-0,5	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,4	-0,9	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,3	-0,8	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,3	-0,5	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,3	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 17 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	1,3	-4,8	0	-2	2,3	25	-1,1	11,1	1,2	18,2	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	1,3	-4,7	0	-2	2,3	25	-1,1	11,1	1,2	20,5	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	1,3	-4,2	0	-2	2,3	28	0,8	10,8	0,9	28,6	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	1,3	-4,1	0	-2	2,3	28	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	1,3	-3,7	0	-2	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	1,2	-3,7	0	-1	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	1,2	-3,2	0	-1	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	1,1	-3,2	0	-1	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	1,1	-2,7	0	-1	2,3	28	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	25	0,8	-2,6	0	-1	2,3	28	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	25	0,8	-2,0	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	25	0,7	-1,9	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	25	0,7	-1,6	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	25	0,5	-1,5	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	25	0,5	-1,2	0	-1	2,3	25	-0,6	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,4	-1,2	0	-1	2,3	25	-0,6	27,1	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,4	-0,9	0	-1	2,3	25	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,3	-0,8	0	-1	2,3	25	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,3	-0,5	0	-1	2,3	25	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	28	0,1	-0,3	0	-1	2,3	33	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 18 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	1,4	-4,9	0	-2	2,3	31	-1,0	11,1	1,1	17,8	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	1,4	-4,8	0	-2	2,3	31	-1,0	11,1	1,1	19,5	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	1,4	-4,3	0	-2	2,3	28	0,9	10,8	1,0	26,0	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	1,3	-4,2	0	-2	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	1,3	-3,8	0	-2	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	1,2	-3,8	0	-1	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	1,2	-3,3	0	-1	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	1,1	-3,3	0	-1	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	31	1,1	-2,7	0	-1	2,3	19	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	31	0,8	-2,7	0	-1	2,3	19	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	31	0,8	-1,9	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	31	0,7	-1,9	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	31	0,7	-1,5	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	31	0,6	-1,5	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	31	0,6	-1,2	0	-1	2,3	31	-0,5	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,4	-1,2	0	-1	2,3	31	-0,5	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,4	-0,8	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,3	-0,8	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,3	-0,5	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,3	0	-1	2,3	24	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 19 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	24	1,3	-5,0	0	-2	2,3	25	-1,1	11,1	1,2	18,7	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	24	1,3	-4,9	0	-2	2,3	25	-1,1	11,1	1,2	20,9	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	24	1,3	-4,3	0	-2	2,3	28	0,9	10,8	1,0	25,3	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	24	1,3	-4,3	0	-2	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	24	1,3	-3,9	0	-2	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	24	1,2	-3,8	0	-1	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	24	1,2	-3,4	0	-1	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	24	1,1	-3,3	0	-1	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	24	1,1	-2,8	0	-1	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	24	0,8	-2,7	0	-1	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	24	0,8	-2,0	0	-1	2,3	28	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	24	0,7	-2,0	0	-1	2,3	28	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	24	0,7	-1,6	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	24	0,5	-1,6	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	24	0,5	-1,2	0	-1	2,3	25	-0,5	27,1	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	24	0,4	-1,2	0	-1	2,3	25	-0,5	27,1	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	24	0,4	-0,9	0	-1	2,3	25	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	24	0,3	-0,8	0	-1	2,3	25	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	24	0,3	-0,5	0	-1	2,3	25	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,3	0	-1	2,3	32	-0,5	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 20 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	24	1,3	-5,0	0	-2	2,3	25	-1,2	11,1	1,3	18,3	0,5	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	24	1,3	-4,9	0	-2	2,3	25	-1,2	11,1	1,3	20,9	0,5	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	24	1,3	-4,3	0	-2	2,3	28	0,9	10,8	1,0	25,8	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	24	1,3	-4,3	0	-2	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	24	1,3	-3,9	0	-2	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	24	1,2	-3,8	0	-1	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	24	1,2	-3,4	0	-1	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	24	1,1	-3,3	0	-1	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	24	1,1	-2,8	0	-1	2,3	19	0,8	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	24	0,8	-2,7	0	-1	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	24	0,8	-2,0	0	-1	2,3	28	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	24	0,7	-2,0	0	-1	2,3	28	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	24	0,7	-1,6	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	24	0,5	-1,6	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	24	0,5	-1,2	0	-1	2,3	25	-0,6	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	24	0,4	-1,2	0	-1	2,3	25	-0,6	27,1	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	24	0,4	-0,9	0	-1	2,3	25	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	24	0,3	-0,8	0	-1	2,3	25	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	24	0,3	-0,5	0	-1	2,3	25	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,3	0	-1	2,3	24	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 21 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	24	1,4	-5,1	0	-2	2,3	24	-1,1	11,1	1,2	18,1	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	24	1,4	-5,1	0	-2	2,3	24	-1,1	11,1	1,2	19,8	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	24	1,4	-4,5	0	-2	2,3	28	0,9	10,8	1,0	21,0	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	24	1,4	-4,4	0	-2	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	24	1,4	-4,0	0	-2	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	24	1,2	-3,9	0	-1	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	24	1,2	-3,5	0	-2	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	24	1,1	-3,4	0	-1	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	24	1,1	-2,9	0	-1	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	24	0,8	-2,8	0	-1	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	24	0,8	-2,0	0	-1	2,3	28	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	24	0,7	-2,0	0	-1	2,3	28	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	24	0,7	-1,6	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	24	0,6	-1,6	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	24	0,6	-1,2	0	-1	2,3	24	-0,5	27,1	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	24	0,4	-1,2	0	-1	2,3	24	-0,5	27,1	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	24	0,4	-0,9	0	-1	2,3	24	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,3	-0,8	0	-1	2,3	24	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,3	-0,5	0	-1	2,3	24	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	28	0,1	-0,3	0	-1	2,3	24	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 22 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	24	1,4	-5,1	0	-2	2,3	24	-1,0	11,1	1,1	18,1	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	24	1,4	-5,1	0	-2	2,3	24	-1,0	11,1	1,1	19,8	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	24	1,4	-4,5	0	-2	2,3	28	0,9	10,8	1,0	21,1	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	24	1,3	-4,4	0	-2	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	24	1,3	-4,0	0	-2	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	24	1,2	-3,9	0	-1	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	24	1,2	-3,5	0	-1	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	24	1,1	-3,4	0	-1	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	24	1,1	-2,9	0	-1	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	24	0,8	-2,8	0	-1	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	24	0,8	-2,0	0	-1	2,3	28	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	24	0,7	-2,0	0	-1	2,3	28	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	24	0,7	-1,6	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	24	0,6	-1,6	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	24	0,6	-1,2	0	-1	2,3	24	-0,5	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	24	0,4	-1,2	0	-1	2,3	24	-0,5	27,1	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	24	0,4	-0,9	0	-1	2,3	24	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	24	0,3	-0,8	0	-1	2,3	24	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	24	0,3	-0,5	0	-1	2,3	24	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,3	0	-1	2,3	24	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 23 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	1,5	-5,0	0	-2	2,3	31	-1,1	11,1	1,2	17,3	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	1,5	-5,0	0	-2	2,3	31	-1,1	11,1	1,2	19,4	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	1,5	-4,3	0	-2	2,3	19	0,9	10,8	1,0	20,0	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	1,4	-4,3	0	-2	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	1,4	-3,8	1	-2	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	1,3	-3,8	0	-2	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	1,3	-3,3	1	-2	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	1,2	-3,3	0	-1	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	31	1,2	-2,7	1	-1	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	31	0,9	-2,7	0	-1	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	31	0,9	-1,9	0	-1	2,3	28	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	31	0,7	-1,9	0	-1	2,3	28	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	31	0,7	-1,5	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	31	0,6	-1,5	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	31	0,6	-1,1	0	-1	2,3	31	-0,6	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,5	-1,1	0	-1	2,3	31	-0,6	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,5	-0,8	0	-1	2,3	31	-0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,3	-0,8	0	-1	2,3	31	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,3	-0,5	0	-1	2,3	31	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,3	0	-1	2,3	31	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 24 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	1,4	-4,9	0	-2	2,3	31	-1,1	11,1	1,2	17,3	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	1,4	-4,9	0	-2	2,3	31	-1,1	11,1	1,2	19,3	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	1,4	-4,2	0	-2	2,3	19	0,9	10,8	1,0	19,1	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	1,4	-4,2	0	-2	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	1,4	-3,8	1	-2	2,3	19	1,0	27,0	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	1,3	-3,7	0	-2	2,3	19	1,0	27,0	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	1,3	-3,3	1	-2	2,3	19	1,0	27,0	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	1,1	-3,2	0	-1	2,3	19	1,0	27,0	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	31	1,1	-2,7	1	-1	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	31	0,9	-2,6	0	-1	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	31	0,9	-1,9	0	-1	2,3	28	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	31	0,7	-1,8	0	-1	2,3	28	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	31	0,7	-1,5	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	31	0,6	-1,4	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	31	0,6	-1,1	0	-1	2,3	31	-0,5	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,5	-1,1	0	-1	2,3	31	-0,5	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,5	-0,8	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,3	-0,8	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,3	-0,5	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,3	0	-1	2,3	31	-0,5	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 25 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	1,4	-4,9	0	-2	2,3	25	-1,1	11,1	1,2	18,1	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	1,4	-4,8	0	-2	2,3	25	-1,1	11,1	1,2	20,2	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	1,4	-4,2	0	-2	2,3	28	0,8	10,8	0,9	37,1	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	1,3	-4,2	0	-2	2,3	28	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	1,3	-3,7	0	-2	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	1,2	-3,7	0	-1	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	1,2	-3,2	0	-1	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	1,1	-3,2	0	-1	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	1,1	-2,7	0	-1	2,3	28	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	25	0,8	-2,6	0	-1	2,3	28	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	25	0,8	-2,0	0	-1	2,3	29	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	25	0,7	-2,0	0	-1	2,3	29	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	25	0,7	-1,6	0	-1	2,3	19	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	25	0,5	-1,6	0	-1	2,3	19	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	25	0,5	-1,2	0	-1	2,3	25	-0,6	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	24	0,4	-1,2	0	-1	2,3	25	-0,6	27,1	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	24	0,4	-0,9	0	-1	2,3	25	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,3	-0,8	0	-1	2,3	25	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,3	-0,5	0	-1	2,3	25	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	13	0,1	-0,4	0	-1	2,3	25	-0,6	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 26 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	24	1,3	-4,8	0	-2	2,3	25	-1,0	11,1	1,1	18,5	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	24	1,3	-4,8	0	-2	2,3	25	-1,0	11,1	1,1	20,3	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	24	1,3	-4,2	0	-2	2,3	29	0,9	10,8	1,0	59,0	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	24	1,3	-4,2	0	-2	2,3	29	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	24	1,3	-3,8	0	-2	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	24	1,1	-3,7	0	-1	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	24	1,1	-3,3	0	-1	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	24	1,0	-3,2	0	-1	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	24	1,0	-2,7	0	-1	2,3	19	0,8	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	24	0,8	-2,6	0	-1	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	24	0,8	-2,0	0	-1	2,3	19	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	24	0,6	-1,9	0	-1	2,3	19	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	24	0,6	-1,6	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	25	0,5	-1,5	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	25	0,5	-1,2	0	-1	2,3	25	-0,5	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,4	-1,2	0	-1	2,3	25	-0,5	27,1	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,4	-0,9	0	-1	2,3	25	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,3	-0,8	0	-1	2,3	25	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,3	-0,5	0	-1	2,3	25	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	19	0,1	-0,4	0	-1	2,3	29	0,5	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 27 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	1,4	-4,8	0	-2	2,3	24	-1,0	11,1	1,1	18,0	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	1,4	-4,8	0	-2	2,3	24	-1,0	11,1	1,1	19,7	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	1,4	-4,2	0	-2	2,3	19	0,9	10,8	1,0	24,4	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	1,3	-4,2	0	-2	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	1,3	-3,8	0	-2	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	1,2	-3,8	0	-1	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	1,2	-3,3	0	-2	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	1,1	-3,3	0	-1	2,3	19	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	31	1,1	-2,8	0	-1	2,3	28	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	31	0,8	-2,7	0	-1	2,3	28	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	31	0,8	-1,9	0	-1	2,3	28	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	31	0,7	-1,8	0	-1	2,3	28	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	31	0,7	-1,5	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	31	0,6	-1,5	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	31	0,6	-1,2	0	-1	2,3	28	0,5	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,4	-1,1	0	-1	2,3	28	0,5	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,4	-0,8	0	-1	2,3	24	-0,5	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,3	-0,8	0	-1	2,3	24	-0,5	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,3	-0,5	0	-1	2,3	24	-0,5	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	13	0,1	-0,4	0	-1	2,3	31	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 28 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	1,4	-5,0	0	-2	2,3	24	-1,1	11,1	1,2	17,9	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	1,4	-4,9	0	-2	2,3	24	-1,1	11,1	1,2	19,7	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	1,4	-4,3	0	-2	2,3	28	0,9	10,8	1,0	21,7	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	1,4	-4,3	0	-2	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	1,4	-3,8	1	-2	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	1,3	-3,8	0	-2	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	1,3	-3,3	1	-2	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	1,1	-3,3	0	-1	2,3	28	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	31	1,1	-2,7	1	-1	2,3	19	0,8	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	31	0,8	-2,6	0	-1	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	31	0,8	-2,0	0	-1	2,3	28	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	31	0,7	-2,0	0	-1	2,3	28	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	31	0,7	-1,6	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	31	0,6	-1,5	0	-1	2,3	28	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	31	0,6	-1,2	0	-1	2,3	24	-0,5	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,4	-1,1	0	-1	2,3	24	-0,5	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,4	-0,8	0	-1	2,3	24	-0,5	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,3	-0,8	0	-1	2,3	24	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,3	-0,4	0	-1	2,3	24	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	19	0,1	-0,4	0	-1	2,3	31	-0,5	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 29 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	1,4	-4,7	0	-2	2,3	19	1,1	10,8	1,2	15,7	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	1,4	-4,7	0	-2	2,3	19	1,1	10,8	1,2	23,6	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	1,4	-4,1	0	-2	2,3	19	1,1	10,8	1,2	17,9	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	1,4	-4,0	0	-2	2,3	19	1,1	27,0	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	1,4	-3,6	1	-2	2,3	19	1,1	27,0	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	1,3	-3,6	0	-2	2,3	19	1,1	27,0	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	1,3	-3,2	1	-2	2,3	19	1,1	27,0	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	1,1	-3,1	0	-1	2,3	19	1,1	27,0	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	31	1,1	-2,6	1	-1	2,3	19	1,0	27,0	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	31	0,9	-2,5	0	-1	2,3	19	1,0	27,0	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	31	0,9	-1,8	1	-1	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	31	0,7	-1,7	0	-1	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	31	0,7	-1,4	0	-1	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	31	0,6	-1,4	0	-1	2,3	19	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	31	0,6	-1,1	0	-1	2,3	19	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,4	-1,0	0	-1	2,3	19	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,4	-0,8	0	-1	2,3	19	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,3	-0,7	0	-1	2,3	19	0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,3	-0,5	0	-1	2,3	19	0,6	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	19	0,1	-0,2	0	-1	2,3	19	0,6	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 30 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	1,4	-4,9	0	-2	2,3	34	-1,0	11,1	1,1	18,1	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	1,4	-4,8	0	-2	2,3	34	-1,0	11,1	1,1	19,8	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	1,4	-4,2	0	-2	2,3	22	0,8	10,8	0,9	30,0	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	1,3	-4,2	0	-2	2,3	22	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	1,3	-3,8	0	-2	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	1,2	-3,7	0	-1	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	1,2	-3,2	0	-1	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	1,1	-3,2	0	-1	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	1,1	-2,7	0	-1	2,3	29	0,8	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	25	0,8	-2,6	0	-1	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	25	0,8	-2,0	0	-1	2,3	29	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	25	0,7	-2,0	0	-1	2,3	29	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	25	0,7	-1,6	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	34	0,5	-1,6	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	34	0,5	-1,2	0	-1	2,3	34	-0,5	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	34	0,4	-1,2	0	-1	2,3	34	-0,5	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	34	0,4	-0,8	0	-1	2,3	34	-0,5	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	34	0,3	-0,8	0	-1	2,3	34	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	34	0,3	-0,5	0	-1	2,3	34	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,4	0	-1	2,3	34	-0,5	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 31 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	1,3	-4,8	0	-2	2,3	25	-1,0	11,1	1,1	17,9	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	1,3	-4,7	0	-2	2,3	25	-1,0	11,1	1,1	19,7	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	1,3	-4,2	0	-2	2,3	29	0,8	10,8	0,9	34,2	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	1,3	-4,1	0	-2	2,3	29	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	1,3	-3,7	0	-2	2,3	29	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	1,2	-3,7	0	-1	2,3	29	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	1,2	-3,3	0	-1	2,3	29	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	1,1	-3,2	0	-1	2,3	29	0,9	27,0	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	1,1	-2,7	0	-1	2,3	22	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	25	0,8	-2,7	0	-1	2,3	22	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	25	0,8	-1,9	0	-1	2,3	19	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	25	0,7	-1,8	0	-1	2,3	19	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	25	0,7	-1,5	0	-1	2,3	29	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	25	0,6	-1,5	0	-1	2,3	29	0,6	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	25	0,6	-1,2	0	-1	2,3	29	0,5	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,4	-1,1	0	-1	2,3	29	0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,4	-0,9	0	-1	2,3	25	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,3	-0,8	0	-1	2,3	25	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,3	-0,5	0	-1	2,3	25	-0,5	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	3	0,1	-0,4	0	-1	2,3	30	0,4	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 32 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	34	1,3	-4,9	0	-2	2,3	31	-1,1	11,1	1,2	18,4	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	34	1,3	-4,9	0	-2	2,3	31	-1,1	11,1	1,2	20,9	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	34	1,3	-4,3	0	-2	2,3	22	0,9	10,8	1,0	24,5	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	34	1,3	-4,3	0	-2	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	34	1,3	-3,9	0	-2	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	34	1,2	-3,8	0	-1	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	34	1,2	-3,4	0	-1	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	34	1,0	-3,3	0	-1	2,3	22	0,9	27,0	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	34	1,0	-2,8	0	-1	2,3	22	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	34	0,8	-2,7	0	-1	2,3	22	0,8	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	34	0,8	-2,0	0	-1	2,3	22	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	34	0,6	-2,0	0	-1	2,3	22	0,7	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	34	0,6	-1,6	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	34	0,5	-1,6	0	-1	2,3	22	0,6	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	34	0,5	-1,2	0	-1	2,3	31	-0,6	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	34	0,4	-1,2	0	-1	2,3	31	-0,6	27,1	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	34	0,4	-0,9	0	-1	2,3	31	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	34	0,3	-0,8	0	-1	2,3	31	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	34	0,3	-0,5	0	-1	2,3	31	-0,6	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	3	0,1	-0,4	0	-1	2,3	20	0,5	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 33 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	2,6	-8,9	0	-2	2,3	34	-1,6	22,2	1,7	20,7	0,6	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	2,6	-8,8	0	-2	2,3	34	-1,6	22,2	1,7	22,3	0,6	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	2,6	-8,0	1	-2	2,3	22	1,6	21,6	1,7	22,3	0,6	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	2,5	-8,0	0	-2	2,3	22	1,6	54,0	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	2,5	-7,3	1	-2	2,3	25	-1,7	55,1	1,8		0,6	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	2,3	-7,2	0	-2	2,3	25	-1,7	55,0	1,8		0,6	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	2,3	-6,4	1	-2	2,3	29	1,6	54,0	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	2,1	-6,3	0	-1	2,3	29	1,6	54,0	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	2,1	-5,4	1	-2	2,3	25	-1,5	54,7	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	25	1,6	-5,2	0	-1	2,3	25	-1,5	54,7	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	25	1,6	-3,8	1	-1	2,3	34	-1,3	54,5	1,4		0,5	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	25	1,3	-3,7	0	-1	2,3	34	-1,3	54,4	1,4		0,5	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	25	1,3	-3,0	0	-1	2,3	34	-1,1	54,3	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	25	1,0	-3,0	0	-1	2,3	34	-1,1	54,3	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	25	1,0	-2,3	0	-1	2,3	34	-0,9	54,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,8	-2,3	0	-1	2,3	34	-0,9	54,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,8	-1,7	0	-1	2,3	25	-0,8	54,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,6	-1,6	0	-1	2,3	25	-0,8	54,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,6	-1,0	0	-1	2,3	25	-0,8	53,9	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	19	0,2	-0,6	0	-1	2,3	34	-0,8	53,9	4,1		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 34 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	2,3	-6,6	1	-2	2,3	3	1,6	21,7	1,7	24,9	0,6	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	2,3	-6,5	1	-2	2,3	3	1,6	21,7	1,7	38,0	0,6	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	2,3	-6,2	1	-2	2,3	19	1,7	21,6	1,8	16,7	0,6	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	2,2	-6,2	1	-2	2,3	19	1,7	54,0	1,8		0,6	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	2,2	-5,8	1	-2	2,3	19	1,8	54,0	1,9		0,7	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	2,0	-5,7	1	-1	2,3	19	1,8	54,0	1,9		0,7	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	2,0	-5,2	1	-1	2,3	19	1,7	54,0	1,8		0,6	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	1,8	-5,2	0	-1	2,3	19	1,7	54,0	1,8		0,6	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	31	1,8	-4,5	1	-1	2,3	31	-1,6	54,6	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	31	1,3	-4,3	0	-1	2,3	31	-1,6	54,5	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	31	1,3	-3,4	0	-1	2,3	31	-1,5	54,3	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	31	1,1	-3,3	0	-1	2,3	31	-1,5	54,3	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	31	1,1	-2,7	0	-1	2,3	31	-1,3	54,2	1,4		0,5	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	31	0,9	-2,7	0	-1	2,3	31	-1,3	54,2	4,2		0,0	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	31	0,9	-2,1	0	-1	2,3	31	-1,2	54,1	4,2		0,0	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,7	-2,0	0	-1	2,3	31	-1,2	54,1	4,2		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,7	-1,5	0	-1	2,3	31	-1,0	54,0	4,2		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	19	0,5	-0,8	0	-1	2,3	31	-1,0	54,0	4,1		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	19	0,5	-0,7	0	-1	2,3	19	0,9	53,9	4,1		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	3	0,2	-0,6	0	-1	2,3	31	-0,8	53,9	4,1		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 35 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	2,4	-8,7	0	-2	2,3	31	-1,6	22,1	1,7	21,0	0,6	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	2,4	-8,6	0	-2	2,3	31	-1,6	22,1	1,7	22,9	0,6	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	2,4	-7,8	0	-2	2,3	22	1,4	21,6	1,5	31,9	0,5	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	2,3	-7,7	0	-2	2,3	22	1,4	54,1	1,5		0,5	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	2,3	-7,1	1	-2	2,3	34	-1,5	55,0	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	2,1	-7,0	0	-1	2,3	34	-1,5	55,0	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	2,1	-6,3	0	-1	2,3	22	1,5	54,1	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	1,9	-6,2	0	-1	2,3	22	1,5	54,0	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	31	1,9	-5,3	0	-1	2,3	34	-1,4	54,7	1,5		0,5	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	31	1,4	-5,2	0	-1	2,3	34	-1,4	54,7	1,5		0,5	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	31	1,4	-3,8	0	-1	2,3	34	-1,2	54,4	1,3		0,5	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	31	1,2	-3,7	0	-1	2,3	34	-1,2	54,4	1,3		0,5	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	31	1,2	-3,1	0	-1	2,3	34	-1,0	54,3	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	31	1,0	-3,0	0	-1	2,3	34	-1,0	54,3	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	31	1,0	-2,4	0	-1	2,3	34	-0,9	54,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,7	-2,3	0	-1	2,3	34	-0,9	54,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,7	-1,7	0	-1	2,3	31	-0,8	54,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,5	-1,7	0	-1	2,3	31	-0,8	54,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,5	-1,0	0	-1	2,3	31	-0,8	53,9	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	22	0,1	-0,6	0	-1	2,3	31	-0,8	53,9	4,1		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 36 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	2,4	-8,7	0	-2	2,3	31	-1,4	22,1	1,5	20,8	0,5	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	2,4	-8,6	0	-2	2,3	31	-1,4	22,1	1,5	22,2	0,5	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	2,4	-7,9	0	-2	2,3	19	1,5	21,6	1,6	28,4	0,6	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	2,4	-7,8	0	-2	2,3	19	1,5	54,0	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	2,4	-7,1	1	-2	2,3	19	1,6	54,1	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	2,1	-7,1	0	-1	2,3	19	1,6	54,0	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	2,1	-6,3	0	-1	2,3	19	1,5	54,0	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	1,9	-6,2	0	-1	2,3	19	1,5	54,0	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	31	1,9	-5,3	1	-1	2,3	31	-1,4	54,7	1,5		0,5	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	31	1,4	-5,2	0	-1	2,3	31	-1,4	54,7	1,5		0,5	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	31	1,4	-3,8	0	-1	2,3	24	-1,2	54,4	1,3		0,5	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	31	1,2	-3,7	0	-1	2,3	24	-1,2	54,4	1,3		0,5	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	31	1,2	-3,1	0	-1	2,3	24	-1,0	54,3	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	31	1,0	-3,0	0	-1	2,3	24	-1,0	54,3	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	31	1,0	-2,4	0	-1	2,3	24	-0,9	54,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,7	-2,3	0	-1	2,3	24	-0,9	54,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,7	-1,7	0	-1	2,3	19	0,8	53,9	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,5	-1,6	0	-1	2,3	19	0,8	53,9	4,2		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,5	-1,0	0	-1	2,3	19	0,8	53,9	4,2		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,6	0	-1	2,3	32	-0,8	53,9	4,1		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 37 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.V. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	24	2,5	-9,2	0	-2	2,3	25	-1,8	22,1	1,9	21,3	0,7	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	24	2,5	-9,1	0	-2	2,3	25	-1,8	22,1	1,9	23,7	0,7	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	24	2,5	-8,2	0	-2	2,3	28	1,6	21,6	1,7	23,3	0,6	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	24	2,5	-8,2	0	-2	2,3	28	1,6	54,0	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	24	2,5	-7,4	1	-2	2,3	24	-1,7	55,1	1,8		0,6	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	24	2,2	-7,4	0	-1	2,3	24	-1,7	55,1	1,8		0,6	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	24	2,2	-6,6	1	-2	2,3	28	1,6	54,0	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	24	2,0	-6,5	0	-1	2,3	28	1,6	54,0	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	24	2,0	-5,5	1	-1	2,3	31	-1,5	54,7	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	24	1,5	-5,4	0	-1	2,3	31	-1,5	54,7	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	24	1,5	-3,9	0	-1	2,3	24	-1,3	54,5	1,4		0,5	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	24	1,2	-3,9	0	-1	2,3	24	-1,3	54,4	1,4		0,5	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	24	1,2	-3,2	0	-1	2,3	24	-1,1	54,3	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	24	1,0	-3,1	0	-1	2,3	24	-1,1	54,3	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	24	1,0	-2,4	0	-1	2,3	24	-0,9	54,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	24	0,8	-2,4	0	-1	2,3	24	-0,9	54,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	24	0,8	-1,8	0	-1	2,3	25	-0,9	54,1	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	24	0,5	-1,7	0	-1	2,3	25	-0,9	54,1	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	24	0,5	-1,0	0	-1	2,3	25	-0,9	53,9	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,6	0	-1	2,3	26	-0,9	53,9	4,1		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 1 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	1,3	-5,2	0	-1	2,3	31	0,8	21,8	1,6	28,6	0,6	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	1,2	-5,0	0	-1	2,3	31	0,8	21,8	1,6	18,3	0,6	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	1,1	-4,8	0	-1	2,3	29	0,6	21,7	1,6	17,4	0,6	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	1,0	-4,8	0	-1	2,3	29	0,6	54,3	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	1,0	-4,5	0	-1	2,3	29	0,6	54,2	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	0,9	-4,4	0	-1	2,3	29	0,6	54,2	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	0,9	-4,1	0	-1	2,3	29	0,6	54,2	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	0,8	-4,0	0	-1	2,3	29	0,6	54,2	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	0,8	-3,6	0	-1	2,3	25	-0,6	54,4	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	31	0,5	-3,3	-1	-1	2,3	25	-0,6	54,4	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	34	0,6	-2,8	0	-1	2,3	25	-0,6	54,2	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	34	0,4	-2,7	-1	-1	2,3	25	-0,6	54,2	4,2		0,0	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	34	0,4	-2,3	0	-1	2,3	25	-0,5	54,2	4,2		0,0	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	31	0,3	-2,1	-1	-1	2,3	25	-0,5	54,1	4,2		0,0	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	34	0,3	-1,8	0	-1	2,3	25	-0,4	54,1	4,2		0,0	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,3	-1,7	-1	-1	2,3	25	-0,4	54,1	4,1		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	0	-1	2,3	25	-0,4	54,0	4,1		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,2	-1,2	0	-1	2,3	25	-0,4	54,0	4,1		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,2	-0,7	0	-1	2,3	25	-0,4	53,9	4,1		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	13	0,2	-0,6	0	-1	2,3	25	-0,4	53,9	4,1		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 3 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	0,8	-3,7	0	-1	2,3	25	-0,5	11,0	1,4	15,3	0,5	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	0,6	-3,6	0	-1	2,3	25	-0,5	11,0	1,4	17,5	0,5	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	0,6	-3,2	0	-1	2,3	29	0,4	10,9	1,2	17,9	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	0,6	-3,1	0	-1	2,3	29	0,4	27,2	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	0,5	-2,8	0	-1	2,3	29	0,4	27,2	1,3		0,5	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	0,5	-2,8	0	-1	2,3	29	0,4	27,1	1,3		0,5	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	0,5	-2,5	0	-1	2,3	29	0,4	27,1	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	0,4	-2,4	0	-1	2,3	29	0,4	27,1	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	0,4	-2,1	0	-1	2,3	29	0,3	27,1	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	34	0,3	-2,1	-1	-1	2,3	29	0,3	27,1	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	34	0,3	-1,5	0	-1	2,3	29	0,3	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	31	0,2	-1,5	-1	-1	2,3	29	0,3	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	34	0,2	-1,2	0	-1	2,3	29	0,3	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	31	0,2	-1,2	-1	-1	2,3	29	0,3	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	34	0,2	-1,0	-1	-1	2,3	29	0,3	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,1	-0,9	0	-1	2,3	29	0,3	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	34	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	29	0,2	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,1	-0,6	0	-1	2,3	29	0,2	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,1	-0,4	0	-1	2,3	29	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,3	0	-1	2,3	29	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 4 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	0,8	-3,8	0	-1	2,3	25	-0,4	11,0	1,3	16,1	0,5	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	0,6	-3,8	-1	-1	2,3	25	-0,4	11,0	1,3	17,9	0,5	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	0,6	-3,3	0	-1	2,3	29	0,3	10,9	1,1	18,2	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	0,5	-3,3	0	-1	2,3	29	0,3	27,2	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	0,5	-2,9	0	-1	2,3	29	0,3	27,2	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	0,5	-2,9	-1	-1	2,3	29	0,3	27,2	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	0,5	-2,6	0	-1	2,3	29	0,3	27,1	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	29	0,3	27,1	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	0,4	-2,2	0	-1	2,3	29	0,3	27,1	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	34	0,3	-2,1	-1	-1	2,3	29	0,3	27,1	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	34	0,3	-1,6	0	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	34	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,2	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,2	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	34	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,2	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,2	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,1	-0,5	0	-1	2,3	19	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	19	0,1	-0,3	0	-1	2,3	19	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 5 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	0,8	-3,9	0	-1	2,3	25	-0,4	11,0	1,3	16,2	0,5	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	0,6	-3,8	-1	-1	2,3	25	-0,4	11,0	1,3	18,0	0,5	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	0,6	-3,4	0	-1	2,3	29	0,3	10,9	1,1	19,4	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	0,5	-3,3	0	-1	2,3	29	0,3	27,2	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	0,5	-3,0	0	-1	2,3	29	0,3	27,2	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	0,5	-3,0	-1	-1	2,3	29	0,3	27,2	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	0,5	-2,6	0	-1	2,3	29	0,3	27,1	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	0,4	-2,6	-1	-1	2,3	29	0,3	27,1	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	0,4	-2,2	0	-1	2,3	29	0,3	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	34	0,3	-2,2	-1	-1	2,3	29	0,3	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	34	0,3	-1,6	0	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	34	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,2	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	34	0,2	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,2	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,2	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,1	-0,5	0	-1	2,3	19	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	3	0,1	-0,4	0	-1	2,3	19	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 6 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	34	0,7	-3,9	0	-1	2,3	34	-0,3	11,0	1,1	16,9	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	0,6	-3,7	-1	-1	2,3	34	-0,3	11,0	1,1	18,4	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	0,6	-3,3	0	-1	2,3	22	0,3	10,9	1,0	21,5	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	0,5	-3,3	0	-1	2,3	22	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	0,5	-3,0	0	-1	2,3	22	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	0,4	-2,9	-1	-1	2,3	22	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	0,4	-2,6	0	-1	2,3	29	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	0,4	-2,6	-1	-1	2,3	29	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	0,4	-2,2	0	-1	2,3	29	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	34	0,3	-2,2	-1	-1	2,3	29	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	34	0,3	-1,7	0	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	34	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,2	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	34	0,2	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,2	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,2	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,1	-0,5	0	-1	2,3	19	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	3	0,1	-0,4	0	-1	2,3	19	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 7 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	0,8	-3,8	0	-1	2,3	34	-0,4	11,0	1,2	16,6	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	0,6	-3,7	-1	-1	2,3	34	-0,4	11,0	1,2	18,2	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	0,6	-3,3	0	-1	2,3	22	0,3	10,9	1,0	21,9	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	0,5	-3,3	-1	-1	2,3	22	0,3	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	0,5	-3,0	0	-1	2,3	22	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	0,4	-2,9	-1	-1	2,3	22	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	0,4	-2,6	0	-1	2,3	29	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	0,4	-2,6	-1	-1	2,3	29	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	0,4	-2,2	0	-1	2,3	29	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	34	0,3	-2,2	-1	-1	2,3	29	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	34	0,3	-1,7	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	34	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	34	0,2	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,2	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,2	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,1	-0,5	0	-1	2,3	19	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	6	0,1	-0,4	0	-1	2,3	19	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 8 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	34	0,7	-3,8	0	-1	2,3	31	-0,3	11,0	1,1	17,4	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	0,6	-3,6	-1	-1	2,3	31	-0,3	11,0	1,1	19,7	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	0,6	-3,2	0	-1	2,3	22	0,2	10,9	1,0	23,3	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	0,5	-3,2	0	-1	2,3	22	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	0,5	-2,9	0	-1	2,3	22	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	0,4	-2,8	-1	-1	2,3	22	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	34	0,4	-2,6	0	-1	2,3	22	0,3	27,1	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	22	0,3	27,1	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	34	0,4	-2,2	0	-1	2,3	29	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	34	0,2	-2,1	-1	-1	2,3	29	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	25	0,3	-1,7	0	-1	2,3	29	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	25	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	29	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	34	0,2	-1,4	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,2	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	34	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,2	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,2	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,1	-0,5	0	-1	2,3	22	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,4	0	-1	2,3	22	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 9 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	34	0,6	-3,6	0	-1	2,3	31	-0,3	11,0	1,1	17,6	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	0,5	-3,5	-1	-1	2,3	31	-0,3	11,0	1,1	19,3	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	34	0,5	-3,2	0	-1	2,3	22	0,3	10,9	1,0	23,9	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	0,5	-3,1	-1	-1	2,3	22	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	0,5	-2,8	0	-1	2,3	22	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	0,4	-2,8	-1	-1	2,3	22	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	0,4	-2,5	0	-1	2,3	22	0,3	27,1	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	22	0,3	27,1	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	34	0,4	-2,2	0	-1	2,3	29	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	34	0,3	-2,1	-1	-1	2,3	29	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	34	0,3	-1,6	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	34	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,2	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	34	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,1	-0,5	0	-1	2,3	19	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	19	0,1	-0,4	0	-1	2,3	19	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 10 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	34	0,6	-3,6	0	-1	2,3	31	-0,2	11,0	1,1	17,4	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	0,5	-3,5	-1	-1	2,3	31	-0,2	11,0	1,1	18,9	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	0,5	-3,2	0	-1	2,3	22	0,3	10,9	1,0	24,3	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	0,5	-3,1	-1	-1	2,3	22	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	0,5	-2,9	0	-1	2,3	22	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	0,4	-2,8	-1	-1	2,3	22	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	0,4	-2,5	0	-1	2,3	29	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	29	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	0,4	-2,2	0	-1	2,3	29	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	34	0,2	-2,1	-1	-1	2,3	29	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	34	0,3	-1,6	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	34	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	34	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,1	-0,5	0	-1	2,3	19	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	19	0,1	-0,4	0	-1	2,3	19	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 11 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	0,7	-3,6	0	-1	2,3	25	-0,3	11,0	1,0	16,8	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	0,5	-3,6	-1	-1	2,3	25	-0,3	11,0	1,0	18,1	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	0,5	-3,2	0	-1	2,3	29	0,2	10,9	1,0	25,7	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	0,5	-3,2	-1	-1	2,3	29	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	0,5	-2,9	0	-1	2,3	29	0,2	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	0,4	-2,9	-1	-1	2,3	29	0,2	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	0,4	-2,5	0	-1	2,3	29	0,3	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	29	0,3	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	0,4	-2,2	0	-1	2,3	29	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	34	0,2	-2,1	-1	-1	2,3	29	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	34	0,3	-1,6	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	34	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	34	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	0,5		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,1	-0,5	0	-1	2,3	19	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	19	0,1	-0,4	0	-1	2,3	19	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 12 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	0,6	-3,5	0	-1	2,3	31	-0,4	11,0	1,2	16,9	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	34	0,5	-3,6	-1	-1	2,3	31	-0,4	11,0	1,2	18,9	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	34	0,5	-3,2	0	-1	2,3	22	0,2	10,9	0,9	29,9	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	0,5	-3,1	-1	-1	2,3	22	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	0,5	-2,9	0	-1	2,3	22	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	0,4	-2,8	-1	-1	2,3	22	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	22	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	22	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	34	0,4	-2,2	0	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	34	0,2	-2,1	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	34	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	34	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	34	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,1	-0,5	0	-1	2,3	19	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	22	0,1	-0,4	0	-1	2,3	19	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 13 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	0,7	-3,6	0	-1	2,3	31	-0,3	11,0	1,2	16,8	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	0,5	-3,5	-1	-1	2,3	31	-0,3	11,0	1,2	18,6	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	34	0,5	-3,1	-1	-1	2,3	19	0,2	10,9	0,9	44,6	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	34	0,4	-3,1	-1	-1	2,3	19	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	34	0,4	-2,8	-1	-1	2,3	19	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	0,4	-2,8	-1	-1	2,3	19	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	34	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	22	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	34	0,3	-2,5	-1	-1	2,3	22	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	34	0,3	-2,2	-1	-1	2,3	22	0,2	27,2	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	25	0,2	-2,1	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	34	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	25	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	25	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	31	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	19	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	19	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	19	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	24	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	19	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,1	-0,5	0	-1	2,3	19	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	19	0,1	-0,4	0	-1	2,3	19	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 14 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	0,6	-3,6	0	-1	2,3	25	-0,3	11,0	1,1	17,2	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	0,5	-3,5	-1	-1	2,3	25	-0,3	11,0	1,1	18,6	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	0,5	-3,1	-1	-1	2,3	29	0,2	10,9	0,9	38,8	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	0,4	-3,1	-1	-1	2,3	29	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	0,4	-2,8	-1	-1	2,3	29	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	0,4	-2,8	-1	-1	2,3	29	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	29	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	0,3	-2,5	-1	-1	2,3	29	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	34	0,3	-2,2	-1	-1	2,3	22	0,2	27,2	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	25	0,2	-2,1	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	31	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	19	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	34	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	19	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,1	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,1	27,1	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	34	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	0,5		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	0,5		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	19	0,1	27,0	0,5		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	19	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,1	-0,5	0	-1	2,3	19	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	19	0,1	-0,4	0	-1	2,3	19	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 15 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	0,7	-3,6	0	-1	2,3	25	-0,4	11,0	1,2	16,9	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	0,5	-3,6	-1	-1	2,3	25	-0,4	11,0	1,2	18,7	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	0,5	-3,2	-1	-1	2,3	29	0,2	10,9	0,9	39,3	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	0,4	-3,2	-1	-1	2,3	29	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	0,4	-2,9	-1	-1	2,3	29	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	24	0,4	-2,8	-1	-1	2,3	29	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	29	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	24	0,3	-2,5	-1	-1	2,3	29	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	0,3	-2,2	-1	-1	2,3	29	0,2	27,2	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	31	0,2	-2,1	-1	-1	2,3	29	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	25	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	29	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	25	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	29	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	25	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	29	0,1	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	25	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	29	0,1	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	25	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	29	0,1	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	29	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	29	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	34	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	29	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,1	-0,5	0	-1	2,3	29	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,4	0	-1	2,3	29	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 16 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	0,7	-3,6	0	-1	2,3	31	-0,3	11,0	1,1	16,7	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	0,5	-3,6	-1	-1	2,3	31	-0,3	11,0	1,1	18,4	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	0,5	-3,2	-1	-1	2,3	19	0,2	10,9	0,9	38,9	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	0,5	-3,2	-1	-1	2,3	19	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	0,4	-2,9	-1	-1	2,3	19	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	0,4	-2,8	-1	-1	2,3	19	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	19	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	0,3	-2,5	-1	-1	2,3	19	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	31	0,3	-2,2	-1	-1	2,3	19	0,2	27,2	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	31	0,2	-2,1	-1	-1	2,3	19	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	24	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	24	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	24	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	24	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	24	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,1	-0,5	0	-1	2,3	29	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,4	0	-1	2,3	29	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 17 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	0,6	-3,5	0	-1	2,3	25	-0,4	11,0	1,2	16,9	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	24	0,5	-3,5	-1	-1	2,3	25	-0,4	11,0	1,2	18,9	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	24	0,5	-3,2	0	-1	2,3	28	0,2	10,9	0,9	29,4	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	0,5	-3,1	-1	-1	2,3	28	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	24	0,5	-2,9	-1	-1	2,3	28	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	0,4	-2,8	-1	-1	2,3	28	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	24	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	28	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	28	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	24	0,4	-2,2	0	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	24	0,2	-2,1	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	24	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	24	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	24	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	24	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	24	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,1	-0,5	0	-1	2,3	28	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	28	0,1	-0,4	0	-1	2,3	28	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 18 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	0,7	-3,7	0	-1	2,3	31	-0,3	11,0	1,1	16,5	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	0,5	-3,6	-1	-1	2,3	31	-0,3	11,0	1,1	18,1	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	0,5	-3,2	0	-1	2,3	28	0,2	10,9	1,0	26,6	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	0,5	-3,2	-1	-1	2,3	28	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	0,5	-2,9	0	-1	2,3	19	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	0,4	-2,9	-1	-1	2,3	19	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	0,4	-2,5	0	-1	2,3	19	0,3	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	19	0,3	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	31	0,4	-2,2	0	-1	2,3	19	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	24	0,2	-2,1	-1	-1	2,3	19	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	24	0,3	-1,6	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	24	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	24	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	24	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	24	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,1	-0,5	0	-1	2,3	29	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,4	0	-1	2,3	29	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 19 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	24	0,7	-3,7	0	-1	2,3	25	-0,3	11,0	1,2	17,4	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	0,5	-3,5	-1	-1	2,3	25	-0,3	11,0	1,2	19,3	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	0,5	-3,2	0	-1	2,3	28	0,2	10,9	1,0	25,9	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	0,5	-3,2	-1	-1	2,3	28	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	0,5	-2,9	0	-1	2,3	28	0,2	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	0,4	-2,8	-1	-1	2,3	28	0,2	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	0,4	-2,5	0	-1	2,3	28	0,3	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	28	0,3	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	24	0,4	-2,2	0	-1	2,3	19	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	24	0,2	-2,1	-1	-1	2,3	19	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	24	0,3	-1,6	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	24	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	24	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	24	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	24	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,1	-0,5	0	-1	2,3	29	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,3	0	-1	2,3	29	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 20 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	24	0,7	-3,7	0	-1	2,3	25	-0,4	11,0	1,3	17,0	0,5	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	0,5	-3,5	-1	-1	2,3	25	-0,4	11,0	1,3	19,3	0,5	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	24	0,5	-3,3	0	-1	2,3	28	0,2	10,9	1,0	26,5	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	0,5	-3,1	-1	-1	2,3	28	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	0,5	-2,9	0	-1	2,3	28	0,2	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	0,4	-2,8	-1	-1	2,3	28	0,2	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	0,4	-2,5	0	-1	2,3	28	0,3	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	28	0,3	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	24	0,4	-2,2	0	-1	2,3	19	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	24	0,3	-2,1	-1	-1	2,3	19	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	24	0,3	-1,6	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	24	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	24	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	24	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	24	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,1	-0,5	0	-1	2,3	29	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,4	0	-1	2,3	29	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 21 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	24	0,7	-3,8	0	-1	2,3	24	-0,3	11,0	1,2	16,8	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	0,6	-3,7	-1	-1	2,3	24	-0,3	11,0	1,2	18,3	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	0,6	-3,3	0	-1	2,3	28	0,3	10,9	1,0	21,4	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	0,5	-3,3	0	-1	2,3	28	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	0,5	-2,9	0	-1	2,3	19	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	0,4	-2,9	-1	-1	2,3	19	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	0,4	-2,6	0	-1	2,3	19	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	0,4	-2,6	-1	-1	2,3	19	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	31	0,4	-2,2	0	-1	2,3	19	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	24	0,3	-2,2	-1	-1	2,3	19	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	24	0,3	-1,6	0	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	24	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	24	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	24	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	28	0,2	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	24	0,2	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,2	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,2	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,1	-0,5	0	-1	2,3	29	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	28	0,1	-0,4	0	-1	2,3	29	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 22 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	24	0,7	-3,9	0	-1	2,3	24	-0,3	11,0	1,1	16,9	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	0,6	-3,7	-1	-1	2,3	24	-0,3	11,0	1,1	18,3	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	0,6	-3,3	0	-1	2,3	28	0,3	10,9	1,0	21,5	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	0,5	-3,3	0	-1	2,3	28	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	0,5	-2,9	0	-1	2,3	28	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	0,4	-2,9	-1	-1	2,3	28	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	0,4	-2,6	0	-1	2,3	19	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	0,4	-2,6	-1	-1	2,3	19	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	31	0,4	-2,2	0	-1	2,3	19	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	24	0,3	-2,2	-1	-1	2,3	19	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	24	0,3	-1,7	0	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	24	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	24	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	24	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	28	0,2	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	24	0,2	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,2	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,2	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,1	-0,5	0	-1	2,3	29	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	13	0,1	-0,4	0	-1	2,3	29	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 23 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	0,8	-3,8	0	-1	2,3	31	-0,4	11,0	1,2	16,1	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	0,6	-3,8	-1	-1	2,3	31	-0,4	11,0	1,2	17,9	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	0,6	-3,4	0	-1	2,3	19	0,3	10,9	1,0	20,2	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	0,5	-3,3	0	-1	2,3	19	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	0,5	-3,0	0	-1	2,3	19	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	0,5	-3,0	-1	-1	2,3	19	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	0,5	-2,6	0	-1	2,3	19	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	0,4	-2,6	-1	-1	2,3	19	0,3	27,1	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	31	0,4	-2,2	0	-1	2,3	19	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	24	0,3	-2,2	-1	-1	2,3	19	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	24	0,3	-1,6	0	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	24	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	24	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	24	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	28	0,2	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	24	0,2	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,2	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,2	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,1	-0,5	0	-1	2,3	29	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	13	0,1	-0,4	0	-1	2,3	29	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 24 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	0,8	-3,8	0	-1	2,3	31	-0,4	11,0	1,2	16,2	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	0,6	-3,7	-1	-1	2,3	31	-0,4	11,0	1,2	17,9	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	0,6	-3,3	0	-1	2,3	19	0,3	10,9	1,0	19,2	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	0,5	-3,3	0	-1	2,3	19	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	0,5	-2,9	0	-1	2,3	19	0,3	27,2	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	0,5	-2,9	0	-1	2,3	19	0,3	27,2	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	0,5	-2,5	0	-1	2,3	19	0,3	27,1	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	19	0,3	27,1	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	31	0,4	-2,2	0	-1	2,3	19	0,3	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	24	0,3	-2,1	-1	-1	2,3	19	0,3	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	24	0,3	-1,6	0	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	24	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	24	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	28	0,2	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	24	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	28	0,2	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	24	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,2	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,2	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,1	-0,5	0	-1	2,3	29	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,3	0	-1	2,3	29	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 25 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	0,7	-3,6	0	-1	2,3	25	-0,4	11,0	1,2	16,8	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	24	0,5	-3,5	-1	-1	2,3	25	-0,4	11,0	1,2	18,7	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	24	0,5	-3,2	-1	-1	2,3	28	0,2	10,9	0,9	38,4	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	24	0,5	-3,1	-1	-1	2,3	28	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	0,4	-2,8	-1	-1	2,3	19	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	24	0,4	-2,8	-1	-1	2,3	19	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	19	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	19	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	31	0,3	-2,2	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	31	0,3	-2,1	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	25	0,3	-1,6	-1	-1	2,3	29	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	25	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	29	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	24	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	19	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	25	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	19	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	24	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	19	0,2	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	19	0,2	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	19	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	19	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,1	-0,5	-1	-1	2,3	29	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,4	0	-1	2,3	29	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 26 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	24	0,6	-3,6	0	-1	2,3	25	-0,3	11,0	1,1	17,2	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	0,5	-3,5	-1	-1	2,3	25	-0,3	11,0	1,1	18,8	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	24	0,5	-3,1	0	-1	2,3	29	0,2	10,9	1,0	61,5	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	0,5	-3,1	-1	-1	2,3	29	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	24	0,4	-2,8	-1	-1	2,3	28	0,2	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	0,4	-2,8	-1	-1	2,3	28	0,2	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	24	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	28	0,3	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	24	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	28	0,3	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	24	0,3	-2,1	0	-1	2,3	19	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	25	0,2	-2,1	-1	-1	2,3	19	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	31	0,3	-1,6	0	-1	2,3	19	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	31	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	19	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	24	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	31	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	24	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	29	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	29	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,1	-0,5	0	-1	2,3	19	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	19	0,1	-0,4	0	-1	2,3	19	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 27 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	0,7	-3,7	0	-1	2,3	24	-0,3	11,0	1,1	16,8	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	0,6	-3,6	-1	-1	2,3	24	-0,3	11,0	1,1	18,2	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	0,6	-3,2	0	-1	2,3	19	0,3	10,9	1,0	24,9	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	0,5	-3,2	-1	-1	2,3	19	0,3	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	0,5	-2,9	0	-1	2,3	19	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	0,4	-2,9	-1	-1	2,3	19	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	0,4	-2,6	0	-1	2,3	19	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	19	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	31	0,4	-2,2	0	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	31	0,3	-2,1	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	24	0,3	-1,6	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	25	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	24	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	25	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	24	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,2	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,2	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	24	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	34	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,1	-0,4	0	-1	2,3	29	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	13	0,1	-0,4	0	-1	2,3	29	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 28 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	0,8	-3,8	0	-1	2,3	24	-0,3	11,0	1,2	16,7	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	0,6	-3,7	-1	-1	2,3	24	-0,3	11,0	1,2	18,3	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	0,6	-3,3	0	-1	2,3	28	0,3	10,9	1,0	22,1	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	0,5	-3,3	0	-1	2,3	28	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	0,5	-2,9	0	-1	2,3	28	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	0,4	-2,9	-1	-1	2,3	28	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	0,4	-2,5	0	-1	2,3	28	0,3	27,1	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	28	0,3	27,1	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	24	0,4	-2,2	0	-1	2,3	19	0,3	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	24	0,2	-2,1	-1	-1	2,3	19	0,3	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	31	0,3	-1,7	0	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	31	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	24	0,2	-1,4	-1	-1	2,3	28	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	24	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	28	0,2	27,0	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	24	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,2	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	28	0,2	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	28	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,1	-0,5	0	-1	2,3	28	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	19	0,1	-0,4	0	-1	2,3	28	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 29 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	0,8	-3,6	0	-1	2,3	19	0,4	10,9	1,2	15,8	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	0,6	-3,6	0	-1	2,3	19	0,4	10,9	1,2	24,0	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	0,6	-3,1	0	-1	2,3	19	0,4	10,9	1,2	17,9	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	0,5	-3,1	0	-1	2,3	19	0,4	27,2	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	0,5	-2,8	0	-1	2,3	19	0,4	27,2	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	0,5	-2,8	0	-1	2,3	19	0,4	27,1	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	0,5	-2,5	0	-1	2,3	19	0,4	27,1	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	0,4	-2,4	0	-1	2,3	19	0,4	27,1	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	31	0,4	-2,1	0	-1	2,3	19	0,3	27,1	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	24	0,3	-2,0	-1	-1	2,3	19	0,3	27,1	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	24	0,3	-1,5	0	-1	2,3	19	0,3	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	25	0,2	-1,5	-1	-1	2,3	19	0,3	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	24	0,2	-1,2	0	-1	2,3	19	0,3	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	25	0,2	-1,2	-1	-1	2,3	19	0,3	27,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	24	0,2	-1,0	-1	-1	2,3	19	0,3	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,1	-0,9	0	-1	2,3	19	0,3	27,0	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	24	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	19	0,2	27,0	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,1	-0,6	0	-1	2,3	19	0,2	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,1	-0,4	0	-1	2,3	19	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	19	0,1	-0,3	0	-1	2,3	19	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 30 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	0,7	-3,7	0	-1	2,3	34	-0,3	11,0	1,1	16,9	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	0,5	-3,6	-1	-1	2,3	34	-0,3	11,0	1,1	18,4	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	0,5	-3,2	0	-1	2,3	22	0,2	10,9	0,9	30,8	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	0,5	-3,2	-1	-1	2,3	22	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	0,5	-2,9	-1	-1	2,3	22	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	0,4	-2,8	-1	-1	2,3	22	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	34	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	22	0,3	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	34	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	22	0,3	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	34	0,3	-2,2	0	-1	2,3	29	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	31	0,2	-2,1	-1	-1	2,3	29	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	25	0,3	-1,7	0	-1	2,3	29	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	25	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	29	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	25	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	34	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	34	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	0,5		0,2	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,1	-0,5	0	-1	2,3	29	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,4	0	-1	2,3	29	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 31 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	0,7	-3,6	0	-1	2,3	25	-0,3	11,0	1,1	16,7	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	0,5	-3,5	-1	-1	2,3	25	-0,3	11,0	1,1	18,2	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	0,5	-3,1	-1	-1	2,3	29	0,2	10,9	0,9	35,2	0,3	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	34	0,5	-3,1	-1	-1	2,3	29	0,2	27,2	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	0,4	-2,8	-1	-1	2,3	29	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	0,4	-2,8	-1	-1	2,3	29	0,2	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	29	0,3	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	29	0,3	27,2	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	0,3	-2,2	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	25	0,3	-2,1	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	31	0,3	-1,6	-1	-1	2,3	19	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	31	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	19	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	29	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	31	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	29	0,2	27,1	0,7		0,2	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	34	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	29	0,2	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	29	0,2	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	29	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	29	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,1	-0,5	0	-1	2,3	19	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	19	0,1	-0,4	0	-1	2,3	19	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 32 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	34	0,6	-3,6	0	-1	2,3	31	-0,4	11,0	1,2	17,1	0,4	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	34	0,5	-3,6	-1	-1	2,3	31	-0,4	11,0	1,2	19,3	0,4	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	34	0,5	-3,2	0	-1	2,3	22	0,3	10,9	1,0	25,1	0,4	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	34	0,5	-3,2	-1	-1	2,3	22	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	0,5	-2,8	0	-1	2,3	22	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	0,4	-2,8	-1	-1	2,3	22	0,3	27,2	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	0,4	-2,5	0	-1	2,3	22	0,3	27,1	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	0,4	-2,5	-1	-1	2,3	22	0,3	27,1	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	0,4	-2,2	0	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	25	0,3	-2,1	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	34	0,3	-1,6	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	31	0,2	-1,6	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,8		0,3	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	34	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	31	0,2	-1,3	-1	-1	2,3	22	0,2	27,1	0,7		0,3	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	34	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,2	27,0	0,6		0,2	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,1	-1,0	-1	-1	2,3	22	0,2	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	34	0,1	-0,8	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	24	0,1	-0,7	-1	-1	2,3	22	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,1	-0,4	0	-1	2,3	19	0,1	27,0	2,6		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	3	0,1	-0,4	0	-1	2,3	19	0,1	26,9	2,6		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 33 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	25	1,3	-6,7	0	-1	2,3	34	-0,5	22,0	1,7	18,5	0,6	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	25	1,1	-6,6	0	-1	2,3	34	-0,5	22,0	1,7	19,7	0,6	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	25	1,1	-6,1	0	-1	2,3	22	0,5	21,7	1,7	22,9	0,6	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	1,0	-6,1	0	-1	2,3	22	0,5	54,4	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	25	1,0	-5,6	0	-1	2,3	25	-0,5	54,7	1,8		0,6	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	0,8	-5,5	-1	-1	2,3	25	-0,5	54,7	1,8		0,6	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	25	0,9	-4,9	0	-1	2,3	29	0,5	54,3	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	0,7	-4,9	-1	-1	2,3	29	0,5	54,3	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	25	0,8	-4,3	0	-1	2,3	25	-0,4	54,5	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	34	0,5	-4,2	-1	-1	2,3	25	-0,4	54,5	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	34	0,5	-3,2	0	-1	2,3	34	-0,4	54,3	1,4		0,5	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	34	0,4	-3,1	-1	-1	2,3	34	-0,4	54,3	1,4		0,5	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	34	0,4	-2,6	-1	-1	2,3	34	-0,3	54,2	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	34	0,3	-2,6	-1	-1	2,3	34	-0,3	54,2	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	34	0,3	-2,1	-1	-1	2,3	34	-0,3	54,1	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,2	-2,0	-1	-1	2,3	34	-0,3	54,1	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,2	-1,5	-1	-1	2,3	34	-0,2	54,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,2	-1,5	-1	-1	2,3	34	-0,2	54,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,2	-0,9	0	-1	2,3	31	-0,1	53,9	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	19	0,1	-0,7	0	-1	2,3	31	-0,1	53,9	4,1		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 34 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	1,3	-5,1	0	-1	2,3	19	0,8	21,7	1,7	13,0	0,6	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	1,2	-5,0	0	-1	2,3	19	0,8	21,7	1,7	18,9	0,6	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	1,1	-4,8	0	-1	2,3	19	0,7	21,7	1,8	16,5	0,6	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	1,0	-4,7	0	-1	2,3	19	0,7	54,2	1,8		0,6	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	1,0	-4,5	0	-1	2,3	19	0,6	54,2	1,9		0,7	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	0,9	-4,4	0	-1	2,3	19	0,6	54,2	1,9		0,7	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	0,9	-4,1	0	-1	2,3	19	0,6	54,2	1,8		0,6	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	0,8	-4,0	0	-1	2,3	19	0,6	54,2	1,8		0,6	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	31	0,8	-3,6	0	-1	2,3	31	-0,6	54,4	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	25	0,5	-3,2	-1	-1	2,3	31	-0,6	54,4	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	24	0,5	-2,7	0	-1	2,3	31	-0,5	54,2	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	24	0,4	-2,7	-1	-1	2,3	31	-0,5	54,2	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	24	0,4	-2,2	0	-1	2,3	31	-0,5	54,2	1,4		0,5	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	25	0,3	-2,1	-1	-1	2,3	31	-0,5	54,1	4,2		0,0	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	24	0,3	-1,8	0	-1	2,3	31	-0,4	54,1	4,2		0,0	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,3	-1,7	0	-1	2,3	31	-0,4	54,1	4,2		0,0	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	24	0,2	-1,3	0	-1	2,3	31	-0,4	54,0	4,2		0,0	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,2	-1,2	0	-1	2,3	31	-0,4	54,0	4,1		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,2	-0,7	0	-1	2,3	31	-0,4	53,9	4,1		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	3	0,2	-0,6	0	-1	2,3	31	-0,4	53,9	4,1		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 35 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE							VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	1,2	-6,5	0	-1	2,3	31	-0,5	22,0	1,7	18,7	0,6	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	34	1,0	-6,4	-1	-1	2,3	31	-0,5	22,0	1,7	20,2	0,6	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	34	1,0	-5,9	0	-1	2,3	22	0,4	21,8	1,5	33,6	0,5	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	25	0,9	-5,8	-1	-1	2,3	22	0,4	54,4	1,5		0,5	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	34	0,9	-5,4	0	-1	2,3	34	-0,4	54,7	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	25	0,8	-5,3	-1	-1	2,3	34	-0,4	54,7	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	34	0,8	-4,8	0	-1	2,3	22	0,4	54,3	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	25	0,7	-4,7	-1	-1	2,3	22	0,4	54,3	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	34	0,7	-4,2	0	-1	2,3	34	-0,4	54,5	1,5		0,5	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	34	0,5	-4,1	-1	-1	2,3	34	-0,4	54,5	1,5		0,5	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	34	0,5	-3,1	0	-1	2,3	34	-0,3	54,3	1,3		0,5	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	34	0,4	-3,1	-1	-1	2,3	34	-0,3	54,3	1,3		0,5	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	34	0,4	-2,6	-1	-1	2,3	34	-0,3	54,2	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	34	0,3	-2,5	-1	-1	2,3	34	-0,3	54,2	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	34	0,3	-2,0	-1	-1	2,3	34	-0,2	54,1	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	31	0,2	-2,0	-1	-1	2,3	34	-0,2	54,1	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	31	0,2	-1,5	-1	-1	2,3	34	-0,2	54,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	31	0,2	-1,5	-1	-1	2,3	34	-0,2	54,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	31	0,2	-0,9	0	-1	2,3	31	-0,2	53,9	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	22	0,1	-0,7	0	-1	2,3	31	-0,2	53,9	4,1		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 36 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	31	1,2	-6,5	0	-1	2,3	31	-0,4	22,0	1,5	18,6	0,5	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	1,0	-6,4	0	-1	2,3	31	-0,4	22,0	1,5	19,7	0,5	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	1,0	-5,9	0	-1	2,3	19	0,4	21,8	1,6	29,6	0,6	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	0,9	-5,9	-1	-1	2,3	19	0,4	54,4	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	0,9	-5,4	0	-1	2,3	19	0,4	54,4	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	0,8	-5,3	-1	-1	2,3	19	0,4	54,3	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	0,8	-4,8	0	-1	2,3	19	0,4	54,3	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	0,7	-4,8	-1	-1	2,3	19	0,4	54,3	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	31	0,7	-4,2	0	-1	2,3	31	-0,4	54,5	1,5		0,5	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	24	0,5	-4,1	-1	-1	2,3	31	-0,4	54,5	1,5		0,5	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	24	0,5	-3,1	0	-1	2,3	24	-0,3	54,3	1,3		0,5	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	24	0,4	-3,1	-1	-1	2,3	24	-0,3	54,3	1,3		0,5	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	24	0,4	-2,6	-1	-1	2,3	24	-0,3	54,2	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	24	0,3	-2,5	-1	-1	2,3	24	-0,3	54,2	1,1		0,4	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	24	0,3	-2,0	-1	-1	2,3	24	-0,2	54,1	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,2	-2,0	-1	-1	2,3	24	-0,2	54,1	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,2	-1,5	-1	-1	2,3	24	-0,2	54,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,2	-1,4	-1	-1	2,3	24	-0,2	54,0	4,2		0,0	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,2	-0,9	0	-1	2,3	25	-0,2	53,9	4,2		0,0	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	29	0,1	-0,7	0	-1	2,3	25	-0,2	53,9	4,1		0,0	0,0	0,0	OK

SETTI C.A. - MEGA-ELEMENTO: 37 - GR. QUOTE: 1 - AZIONI S.L.D. -

				PRESSOFLESSIONE						VERIFICA A TAGLIO								
Sez. N.ro	Quota (m)	Asc.In. (m)	Asc.Fin (m)	Co Nr	M Ed (t*m)	N Ed (t)	εf% 100	εc% 100	Area cmq	Co Nr	V Ed (t)	VRcd (t)	VRsd (t)	VRd,s (t)	ArmOr cmq/ml	ArmVe cmq/ml	Arm.P cmq	STATUS VERIF.
1	0,05	0,00	0,90	24	1,3	-6,8	0	-1	2,3	25	-0,6	22,0	1,9	19,0	0,7	0,0	0,0	OK
2	0,56	0,00	0,90	31	1,1	-6,5	0	-1	2,3	25	-0,6	21,9	1,9	20,9	0,7	0,0	0,0	OK
3	0,66	0,00	0,90	31	1,1	-6,0	0	-1	2,3	28	0,4	21,8	1,7	24,2	0,6	0,0	0,0	OK
4	0,93	0,00	0,90	31	1,0	-6,0	0	-1	2,3	28	0,4	54,4	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
5	1,03	0,00	0,90	31	1,0	-5,5	0	-1	2,3	24	-0,5	54,8	1,8		0,6	0,0	0,0	OK
6	1,30	0,00	0,90	31	0,8	-5,4	0	-1	2,3	24	-0,5	54,8	1,8		0,6	0,0	0,0	OK
7	1,40	0,00	0,90	31	0,8	-4,9	0	-1	2,3	28	0,5	54,3	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
8	1,67	0,00	0,90	31	0,7	-4,8	-1	-1	2,3	28	0,5	54,3	1,7		0,6	0,0	0,0	OK
9	1,77	0,00	0,90	24	0,8	-4,4	0	-1	2,3	31	-0,4	54,5	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
10	2,45	0,00	0,90	24	0,5	-4,2	-1	-1	2,3	31	-0,4	54,5	1,6		0,6	0,0	0,0	OK
11	2,55	0,00	0,90	24	0,5	-3,2	0	-1	2,3	24	-0,4	54,3	1,4		0,5	0,0	0,0	OK
12	2,86	0,00	0,90	24	0,4	-3,1	-1	-1	2,3	24	-0,4	54,3	1,4		0,5	0,0	0,0	OK
13	2,96	0,00	0,90	24	0,4	-2,6	-1	-1	2,3	24	-0,3	54,2	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
14	3,23	0,00	0,90	24	0,3	-2,6	-1	-1	2,3	24	-0,3	54,2	1,2		0,4	0,0	0,0	OK
15	3,33	0,00	0,90	24	0,3	-2,1	-1	-1	2,3	24	-0,3	54,1	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
16	3,60	0,00	0,90	25	0,2	-2,0	-1	-1	2,3	24	-0,3	54,1	1,0		0,4	0,0	0,0	OK
17	3,70	0,00	0,90	25	0,2	-1,5	-1	-1	2,3	24	-0,2	54,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
18	3,97	0,00	0,90	25	0,2	-1,5	-1	-1	2,3	24	-0,2	54,0	0,9		0,3	0,0	0,0	OK
19	4,07	0,00	0,90	25	0,2	-0,9	0	-1	2,3	25	-0,2	53,9	1,0		0,3	0,0	0,0	OK
20	4,65	0,00	0,90	13	0,1	-0,7	0	-1	2,3	25	-0,2	53,9	4,1		0,0	0,0	0,0	OK