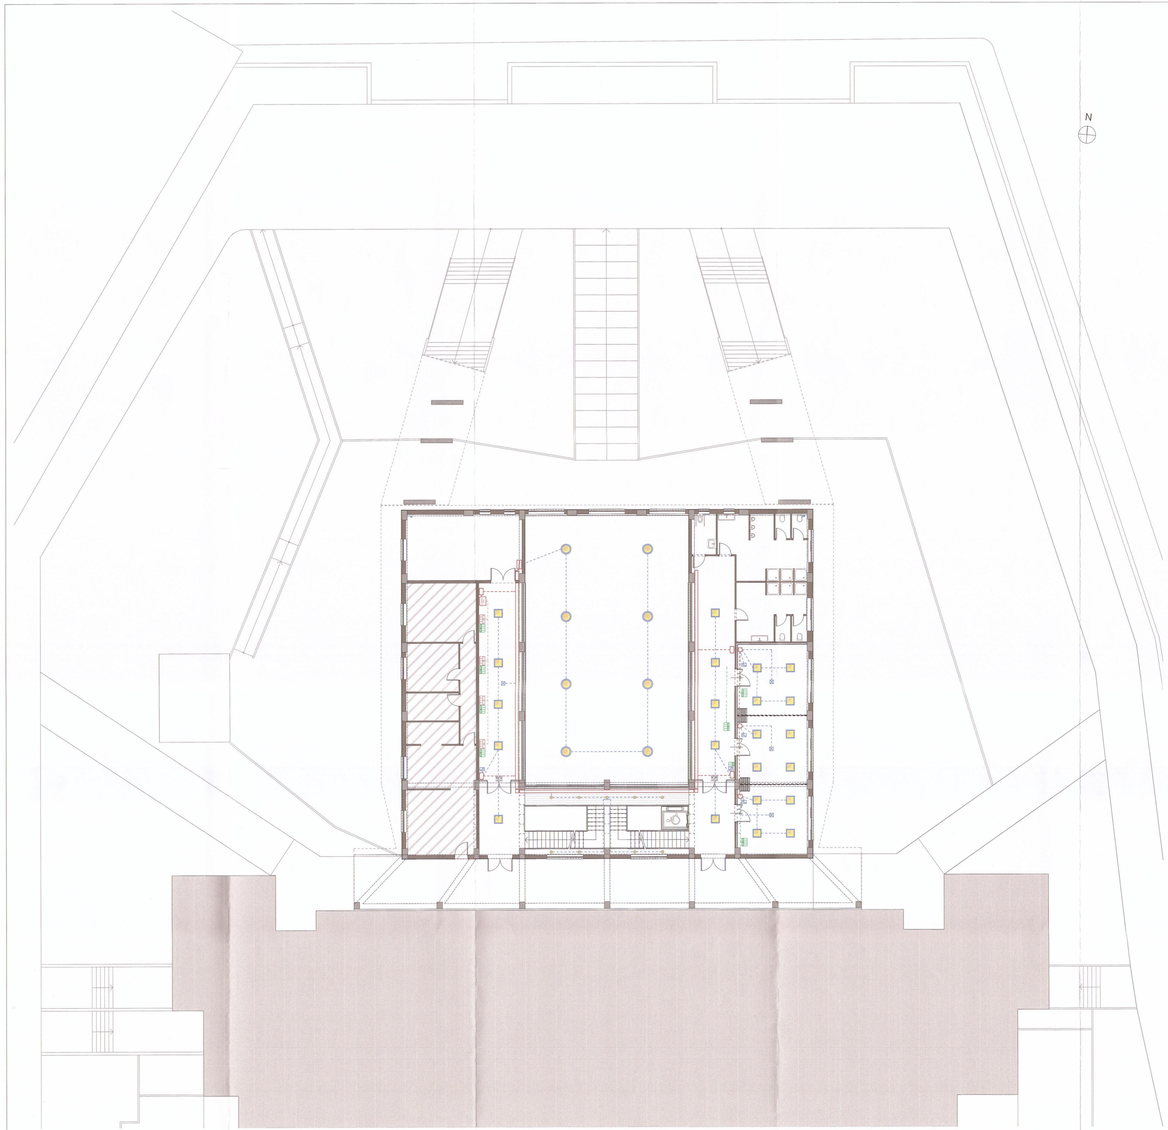

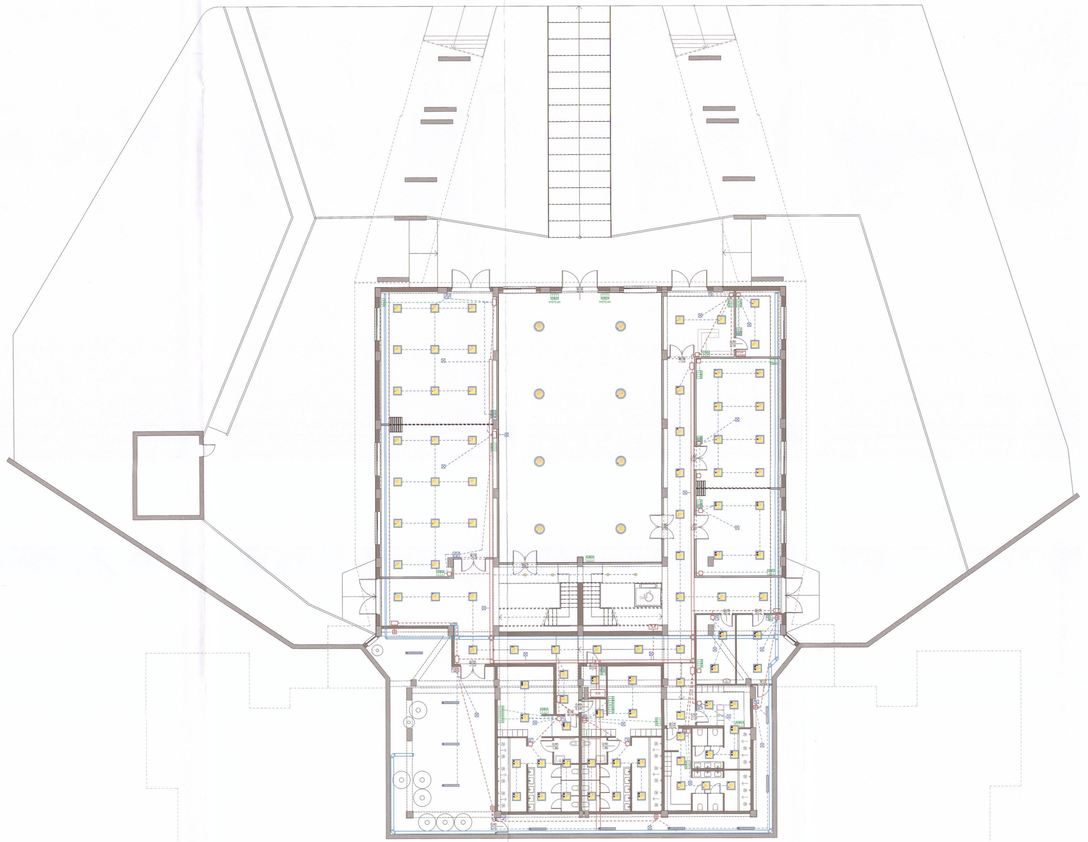

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Elemento lineare di cordolo portacavi in metallo asolante, zincato, grado di protezione IP20. Dimensioni tipo mm 75 mm, h=200 mm. N.B. Seguirà esatta normativa da eseguire con fornitura.
	Fornitura e posa in opera di elemento lineare di cordolo portacavi in metallo, zincato, grado di protezione IP20. Dimensioni tipo mm 75 mm, h=200 mm.
	Elemento combo di direzione di 45° per cordolo portacavi asolante, in metallo zincato, grado di protezione IP20, 3m+, 1b.o h=100 mm, b=200 mm.
	Fornitura e posa in opera di elemento di derivazione a tre vie per cordolo portacavi in metallo zincato, grado di protezione IP20, 3m+, 1b.o h=100 mm, b=200 mm; 2pm, 1b.o h=100 mm, b=200 mm.
	Nuovo armadio RACK 19", 42U di dim. 600x800x2000 mm (l x p x h), completo di tutto lo componentistica per il montaggio delle apparecchiature attive e passive. Fornitura e posa in opera. N.B. Occorre verificare il collegamento in fibra ottica con il centro stella e il patch di installazione.
	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura componibile modulare ad uso civile testata aree standard, interruttore unipolare 16 1a.a.
	Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente di emergenza, IP40, in vista, con diagnosi autonoma, schermo con segnaletica d'emergenza.
	Corpo illuminante per installazione in controsoffitto, alloggiato sul mezzine in sottolastra di bianco, completo di accessori per installazione elettrica. Fornitura e posa in opera. Corpo illuminante completo a LED da 27 W, Grado di protezione IP40 - IP44 - IP65 DIMMERABILI. RHAB. LED.
	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per installazione a soffitto, IP44, dis.o. 28 LED e flusso luminoso uscente da 2987lm, tipo OSRAD mod. Asto 2783 o similare.
	Fornitura e posa in opera di lapparecchio illuminante per montaggio a plafone IP44 con lampada LED 31 W - Tipo Disano Hydra LED 1N3
	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura componibile modulare ad uso civile testata aree standard, presa standard Italiana bipolare 2P + T - A polarità (2p) e a scatto (sa)
	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura componibile modulare ad uso civile testata aree standard, presa universale multistandard 2P + T.
	Tubazione in controsoffitto Ø 20 - impianto di fuso motrice
	Punto presa doppio RJ45 cat. 6e

COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al merito civile e militare
Città della Disfida

AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DEL CORPO BASSO DEL PALADISFIDA M. BORGIA DA DESTINARE AD ATTIVITA' RICREATIVE E LABORATORI DIDATTICI

POR FESR / FSE 2014-2020

AZIONE 12.1 RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE

D.R.G. n. 1286 18.07.2018 - D.G.M. n. 131 del 06.09.2018

TAVOLA
IE.04

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO - Impianto Elettrico
Pianta Piano terra/rialzato - Pianta Piano seminterrato

PROGETTAZIONE
Gruppo di lavoro

Ing. [illegible]

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rachele Tandoi Ing.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Vito Maria [illegible]
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Vito Maria [illegible]

IL DIRIGENTE
Arch. Donato LAMACCHIA

DATA GENNAIO 2019 AGGIORNATA ARCHIVIO CA___A___C___

RAPP. 1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000