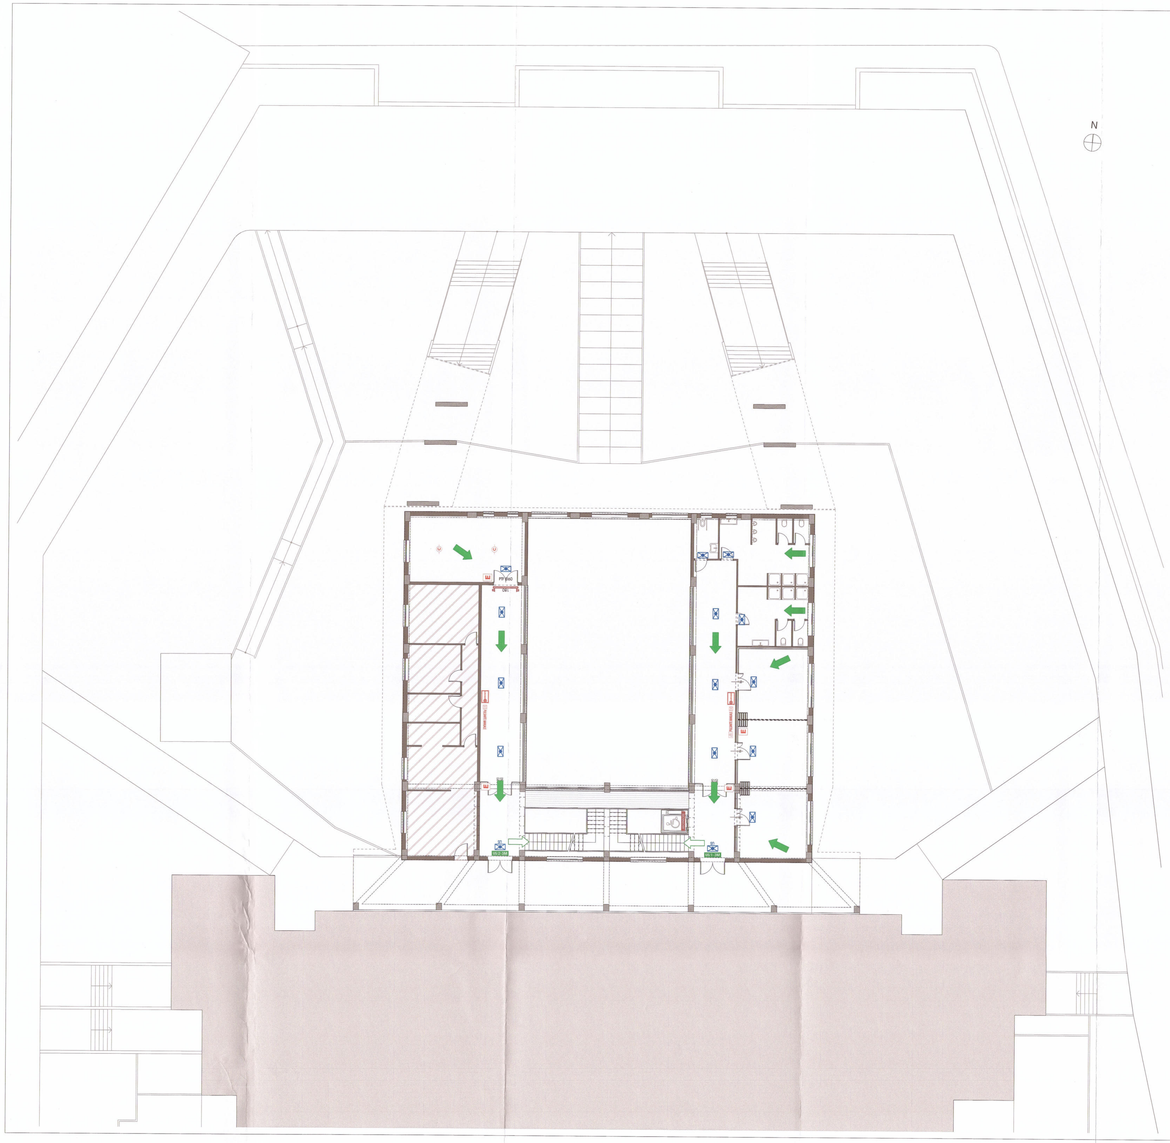

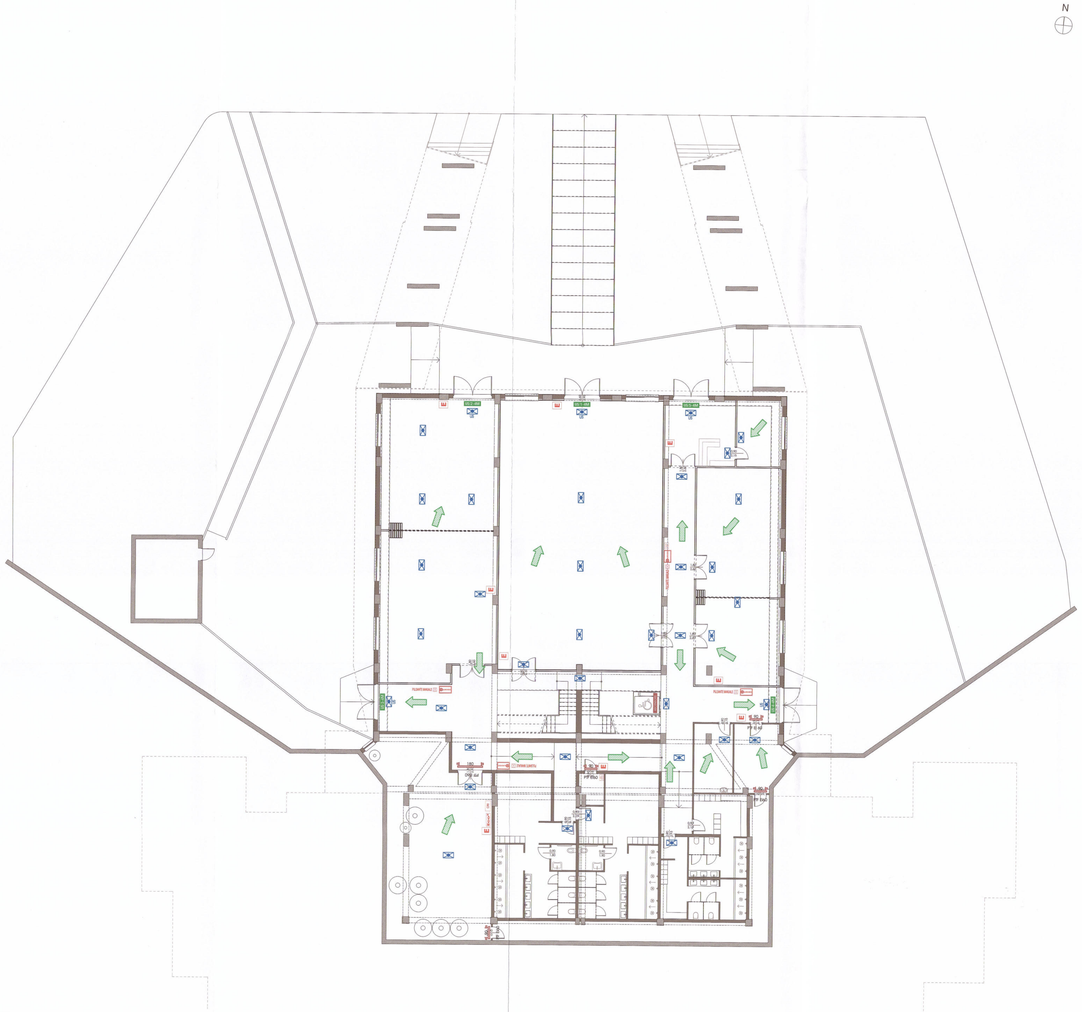

Legenda Impianti Speciali e Antincendio

	LAMPADA DI SICUREZZA - SEMPRE ACCESA - IP40 - 1h
	LAMPADA DI EMERGENZA AUTOALIMENTATA - IP40 - 1h
	RIVELATORE PUNTIFORME DI FUMO E CALORE ANALOGICO AD INDIRIZZAMENTO DI TIPO OTTICO-TERMICO BASE/POTENZA
	PULSANTE MANUALE ALLARME INCENDIO A ROTURA DI VETRO. Riscontrare dal mezzo
	CENTRALE ANTINCENDIO
	ESTINTORE PORTATILE - 6 kg - 34A-233BC
	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA
	PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE
	PERCORSO DI USCITA VERSO L'ALTO
	ELEMENTI COSTRUTTIVI: tramezzo resistente al fuoco
	PANNELLO OTTICO-ACUSTICO ALLARME INCENDIO
	PORTA RESISTENTE AL FUOCO - PP - 0.5W - DOTATA DI MANIGLIONE ANTIPANICO
	PULSANTE DI SGANCIO IMPIANTO ELETTRICO

COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al merito civile e militare
Città della Disfida

AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DEL CORPO BASSO DEL PALADISFIDA M. BORGIA DA DESTINARE AD ATTIVITA' RICREATIVE E LABORATORI DIDATTICI

POR FESR / FSE 2014-2020

AZIONE 12.1 RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE

D.R.G. n. 1286 18.07.2018 - D.G.M. n. 131 del 06.09.2018

TAVOLA
IE.05

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO - Impianto Elettrico e Antincendio
Pianta Piano terra/rialzato - Pianta Piano seminterrato

PROGETTAZIONE
Gruppo di lavoro

Ing. Francesco CAMPESTRI

IL DIRIGENTE DI SETTORE DIDATTICI
Dott. Ing. Francesco CAMPESTRI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Vito Vacca

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Vito Vacca
Il Dirigente Ing. Francesco Campestri
Dott. Ing. Francesco CAMPESTRI

IL DIRIGENTE
Arch. Donato LAMACCHIA

DATA: GENNAIO 2019 AGGIORNATA ARCHIVIO CA__A__C__

RAPP. 1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000