COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al merito civile e militare
Citta' della Disfida

AREA TECNICA – SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 420 OSSARI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE

TAVOLA S5

PROGETTO ESECUTIVO

STRUTTURE
SETTI

PROGETTAZIONE
Gruppo di lavoro

Istruttore direttivo tecnico
Ing. Vincenzo Mansi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

PROGETTAZIONE SICUREZZA

DATA DICEMBRE 2020 AGGIORNATA ARCHIVIO A C

RAPP 1:1 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 25000 | 50000

prescrizioni e caratteristiche

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI:	classe di cresistenza Rck (MPa)	C25/30
	classe di esposizione secondo EN 206-1:2001	XC1 e XC2 (UNI 11104)
	Slump	S3
CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI:	classe di resistenza RcK (MPa)	C28/35
	classe di esposizione secondo EN 206-1:2001	XC3 (UNI 11104)
	Slump	S3
ACCIAIO PER ARMATURA:	B450C	Fy: tensione di snervamento
	(Fy/Fy)k>=1.15	Fyk: tensione caratteristica di snervamento
	(Fy/Fy)k < 1.35	Ft: tensione di rottura

	copriferro	c >= 3 cm.
	staffe:	piegatura a 135°
	lunghezza piega	L=10 Ø

note e prescrizioni generali

1) Per le fondazioni prevedere un getto di pulizia (magrone) di almeno 10 cm. se non diversamente specificato
2) Le barre di armatura vanno sovrapposte per almeno 40 diametri, se non diversamente specificato

SETTI

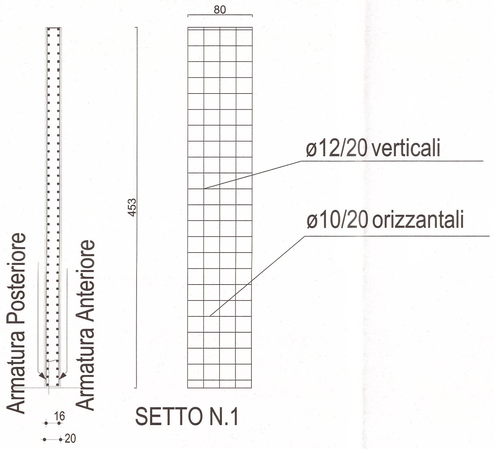

SETTO N.1

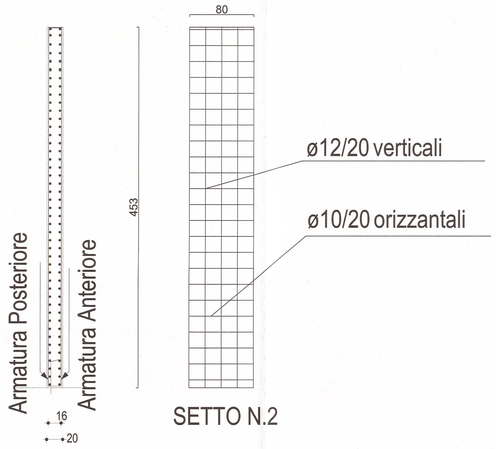

SETTO N.2

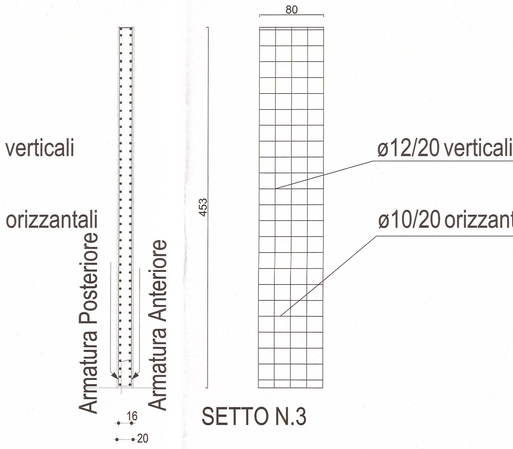

SETTO N.3

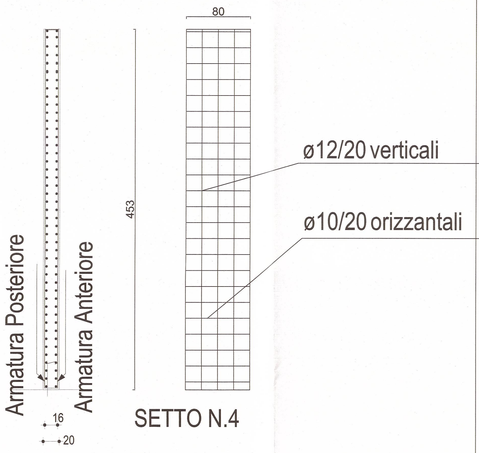

SETTO N.4

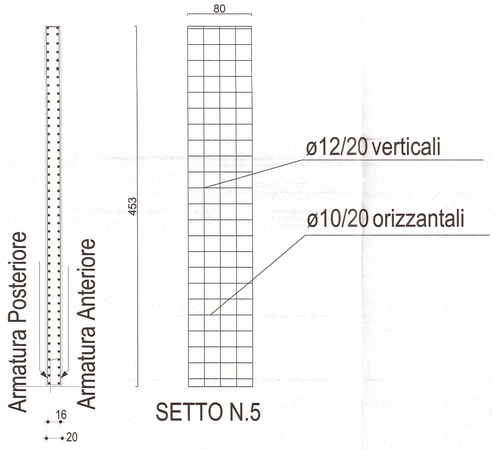

SETTO N.5

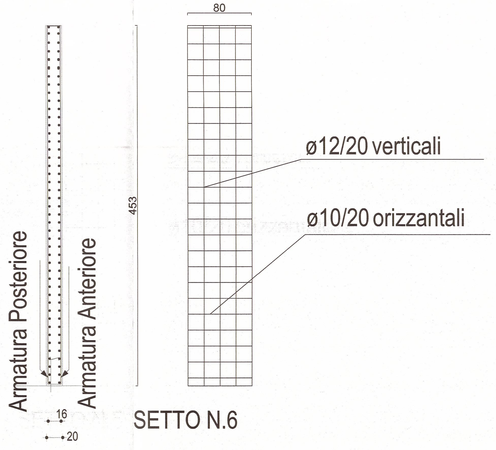

SETTO N.6

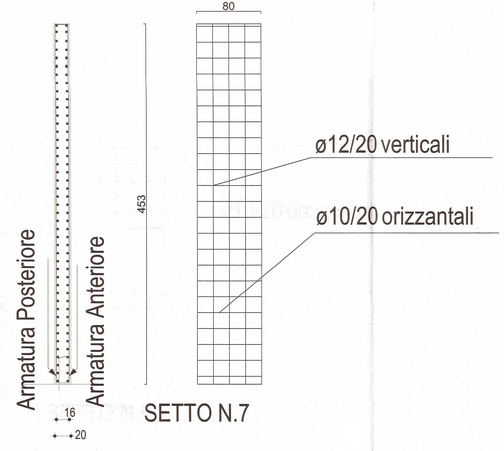

SETTO N.7